




FG SUISSE Zanichelli le 17/06/2025



Echelle: 1:16	Pays	CH
Numéro de cuve		
Confirm. de commande		
Objet	Bulgarî Horlogerie, Neuchâtel	
Client	FG Suisse Chauffage Sârî	
Descriptif	Accumulateur froid	
Volume	740 [Ltr.]	
Press. de service / d'essai	3 / 4,5 [bar]	
Fond/Virolle	2.5 / 2.5 [mm]	
Accumulateur de froid en acier 37.2		
Poids total	139 [kg]	
Traitement de surface	Intérieur brut, extérieur sablé, traité de Zn 2c	
Isolation: Couleur de la houasse	ARMAFLEX Isolé sur place 40 mm	
Dessinateur/date		17. Jun. 25
Date de livraison		
Date de disponibilité		

[illegible]

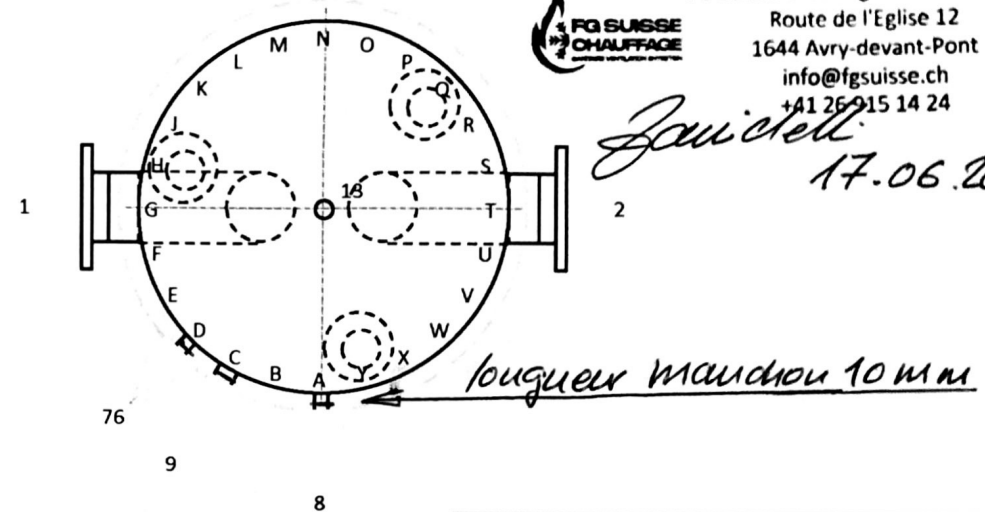

FG Suisse Chauffage et Sanitaire Sàrl
Route de l'Eglise 12
1644 Avry-devant-Pont
info@fgsuisse.ch
+41 26 915 14 24

Signature
17.06.2025

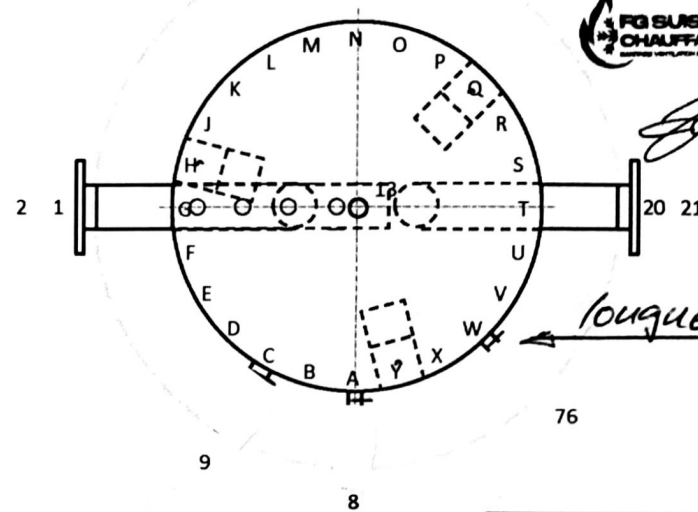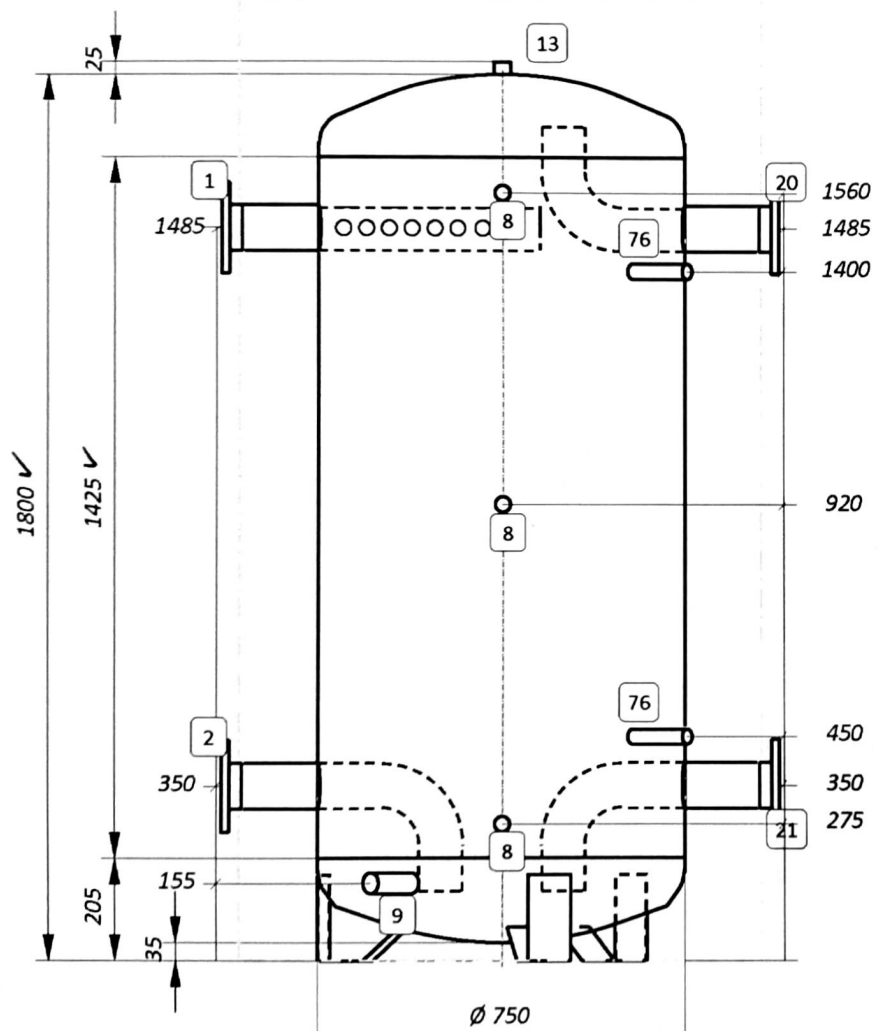

longueur manchon 10 mm

Les positions 8 / 9 / 76
Longueur du manchon 10 mm
FG SUISSSE Zanichelli le 17/06/2025

Echelle: 1:16	Pays	CH
Numéro de cuve		
Confirm. de commande		
Objet	Bulgari Horlogerie, Neuchâtel	
Client	FG Suisse Chauffage Sàrl	
Descriptif	Accumulateur récupération	
Volume	750 [Ltr.]	
Press. de service / d'essai	3 / 4,5 [bar]	
Fond/Virolle	2.5 / 2.5 [mm]	
Accumulateur d'énergie en acier 37.2		
Poids total	124 [kg]	
Traitement de surface	intérieur brut, extérieur traité	
Isolation: Couleur de la housse	Isolé sur place Laine de pierre 160 mm + Tôle d'aluminium	
Dessinateur/date		17. Jun. 25
Date de livraison		
Date de disponibilité		

Pos	Ø	L =	Descriptif	Stk.	Pos	Ø	L =	Descriptif	Stk.
1	DN 80	180	Départ récup, tube diffuseur PN 6	1					
2	DN 80	180	Retour récup, coude R PN 6	1					
8	1/2"	160	Manchon pour thermomètre (f)	3					
9	1"	160	Vidange/expansion (f)	1					
13	3/4"	25	Raccord purge (f)	1					
20	DN 80	180	Départ décharge, coude R PN 6	1					
21	DN 80	180	Retour décharge, coude R PN 6	1					
76	1/2"	160	Manchon pour sonde (f)	2					