
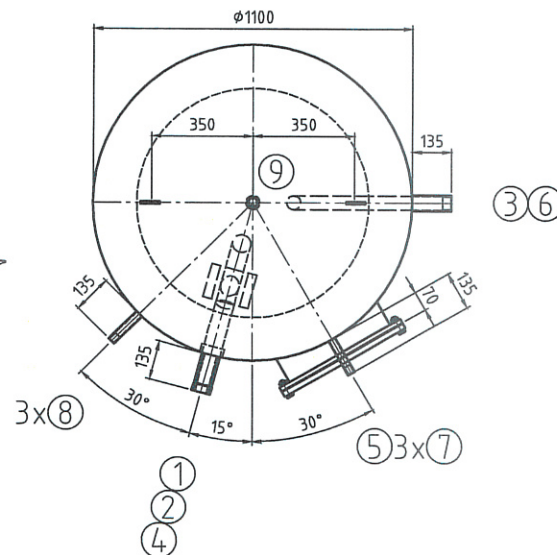


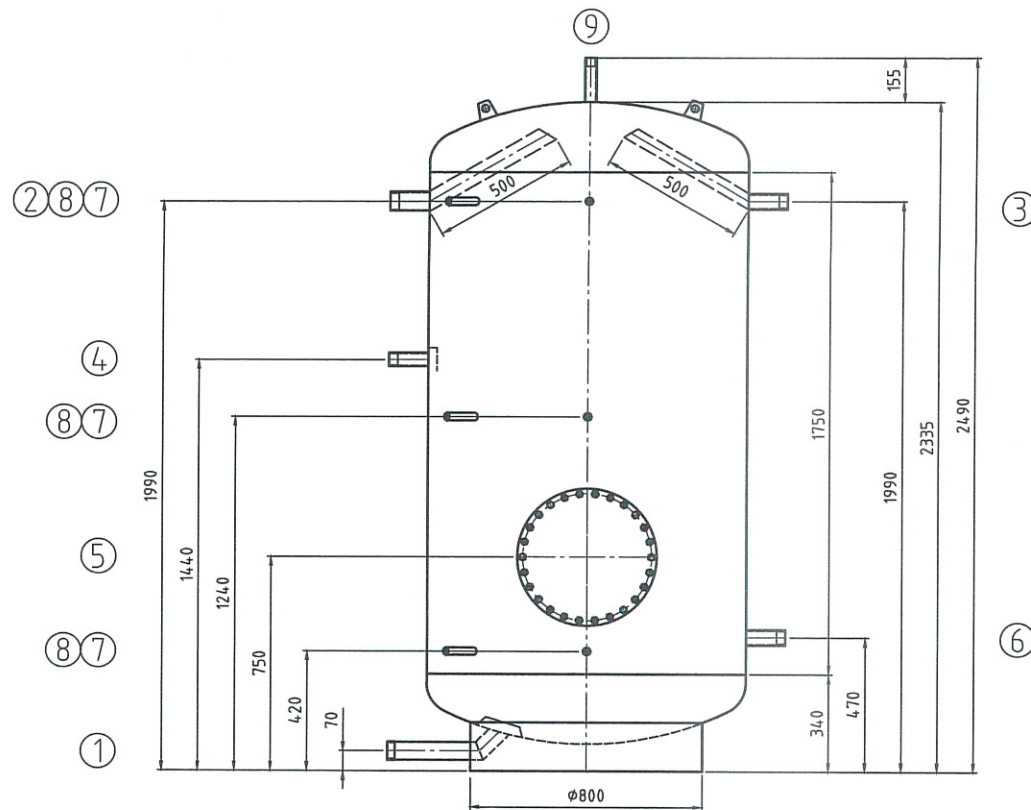

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 95	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12	- bar
Volumen Capacity	(V)	1975	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L	
Gewicht Weight		280 kg	
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)	

9	Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986			
(3x) 8	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
(3x) 7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Laderücklauf/ heating return	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
5	Revisionsöffnung/ manhole 400/480	400	RET	EPDM		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
3	Ladevorlauf/ heating flow	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
2	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DIN 2986			
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 2"	DIN 2986			

Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaßung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	10.06.2025	Benker		Kennwort/Subject:
Gepr. / appr.	10.06.2025	Wihan		

Benennung / Designation:
Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 2000 Sonder



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23116-0	P2500432	P01282	1:12.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

DURLEMAN
Rue Beillonex 66
1225 Chêne-Bourg - Tel. 022 348 18 03

Bon pour exécution
le. 10.06.2025

Kippmaß/ tilting tight: 2585 mm