


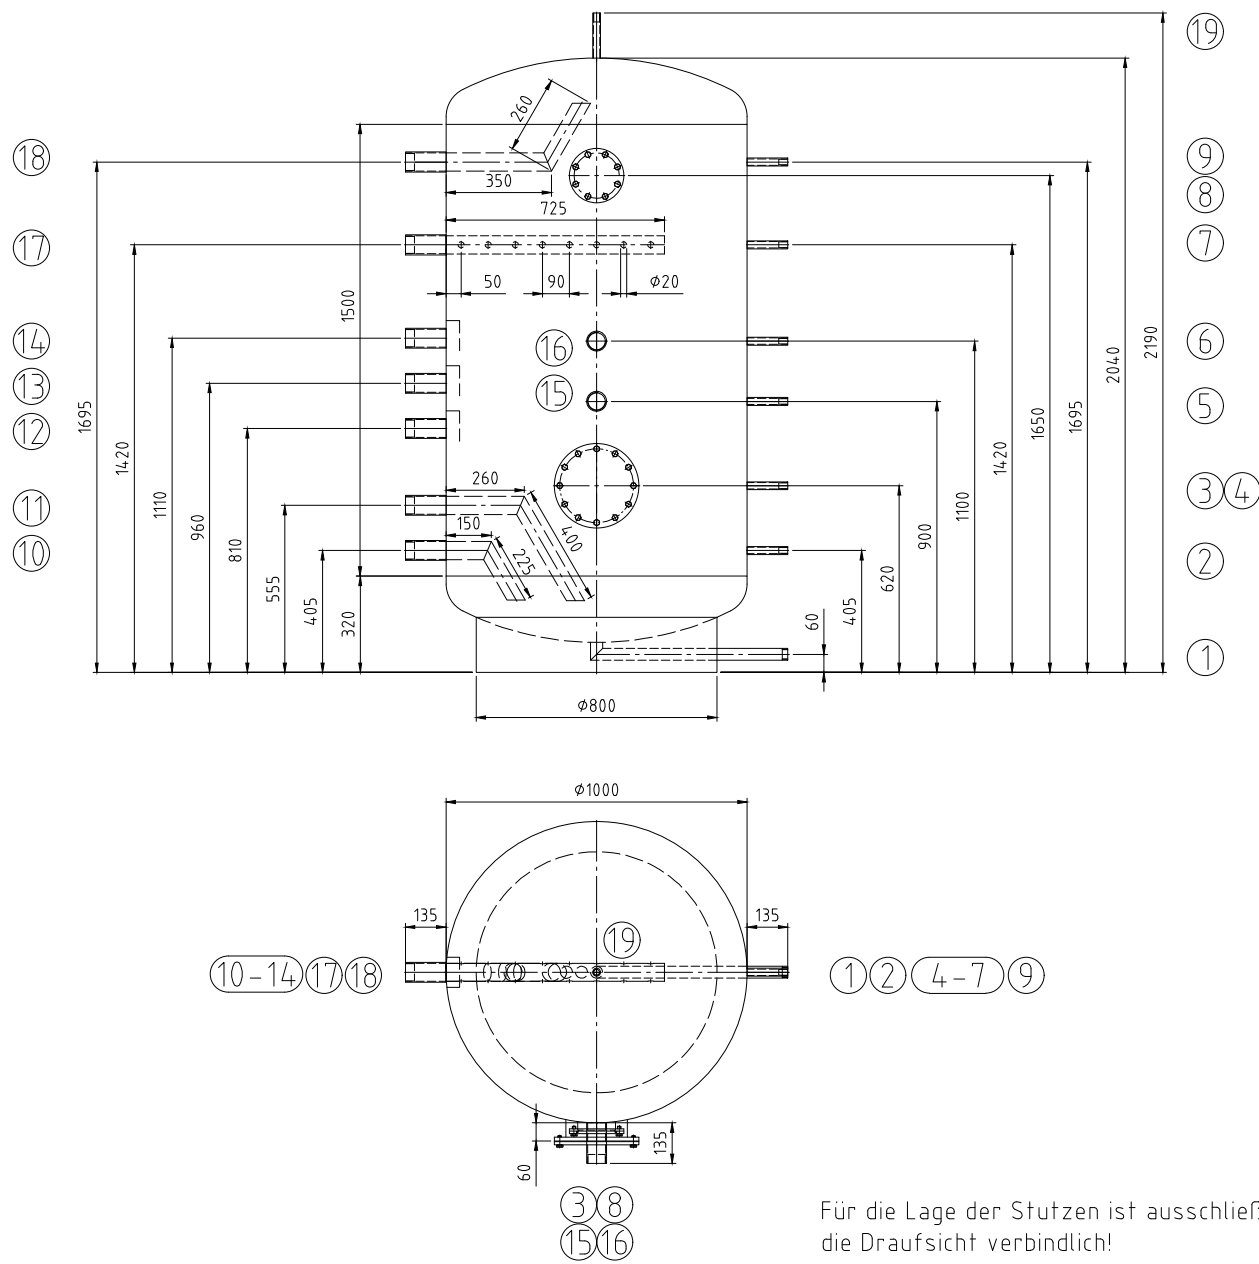

Kippmaß/ tilting tight: 2250mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 95	-	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	-	bar
Volumen Capacity	(V)	1425	-	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L		
Gewicht Weight		205		kg
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)		

19	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DIN 2986			
18	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986			
17	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"	DIN 2986			
16	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986			
15	Muffenanschluss / socket connection	Rp 2"	DIN 2986			
14	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986			
13	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986			
12	Zirkulation / circulation	Rp 2"	DIN 2986			
11	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DIN 2986			
10	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986			
9	Fühleranschluss / gauge connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Handloch / handhole 120/180	120	RET	O-Ring		
7	Fühleranschluss / gauge connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Fühleranschluss / gauge connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Fühleranschluss / gauge connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
4	Fühleranschluss / gauge connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
3	Handloch / handhole 200/280	200	RET	EPDM		
2	Fühleranschluss / gauge connection	Rp 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung / drain	Rp 1"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination			DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension
Rev2	18.08.2025	Benker	Rudert	Anpassung des Durchmessers und Höhe/Adjustment of the diameter and height					
Rev1	18.08.2025	Benker	Wihan	Anpassung des Speichervolumens / Adjustment of the storage volume					
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification					
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:					
Gez. / drawn	14.08.2025	Benker							
Gepr. / appr.	14.08.2025	Wihan							
Benennung / Designation :				Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 1500 Sonder									
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale		Blatt / sheet	
23211-0Rev2		P2500601		KST300/121339		1:12.5		1/1	
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved								Stand/as per: 18.08.2025	