
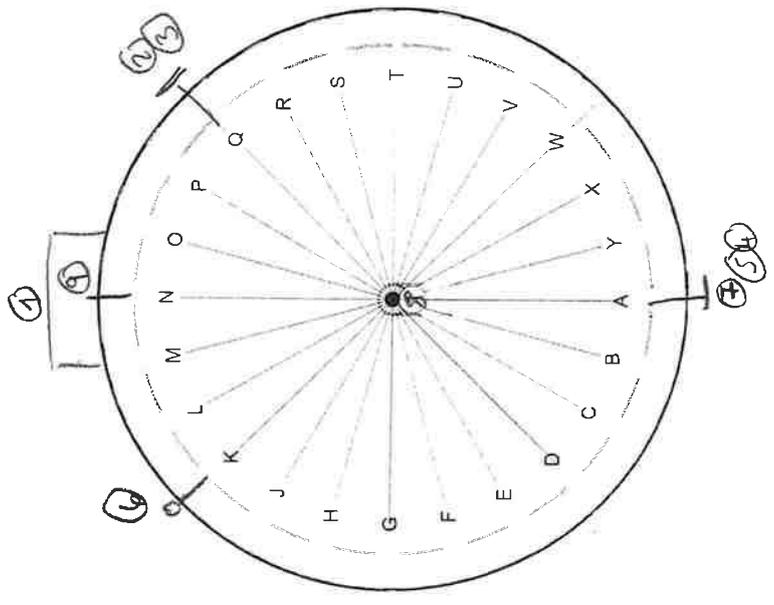


Accumulateur de chaleur:
 2700 litres


Soudé sur place

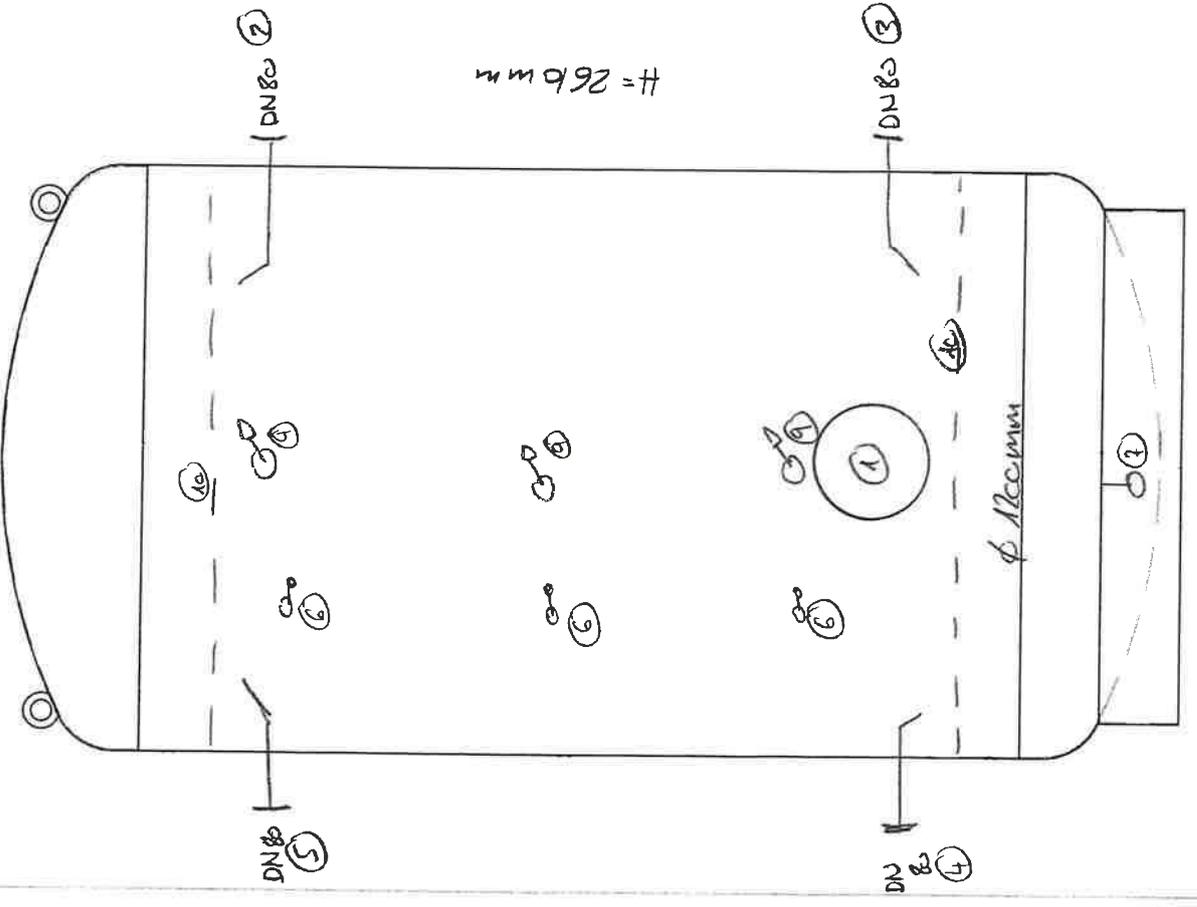

- 1: Regard $\phi 500$
- 2: Distrib. A ch. avec tuy. coudé
- 3: Distrib. B. ch avec tuy. coudé
- 4: Retour charge av. tuy. coudé
- 5: Départ charge av. tuy. coudé
- 6: Manchon sonde $112''$
- 7: Visserie $1\frac{1}{4}''$
- 8: purge $1''$
- 9: manchon thermo $112''$
- 10: tôles perforées

01.08.2025 VM

BESM SA
 Rte des Moulins 40
 1523 Granges-près-Marnand
 Installations techniques - Industries et bâtiments
 Tél. 026 688 19 18 - E-mail: info@besm.ch



1

ENS Bussigny

Gut zur Fertigung

Datum: _____ Unterschrift: _____



Z.-Nr.: _____
 Kom.: _____
 Auftragsnr.: _____
 Stückzahl: _____
 Bezeichn.: _____
 Genauer: _____