

ok for production

Date \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_



N° dessin: 51294/1

Com:

KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51294

Qté: 1

Description: Accumulateur de froid

Précise: --

Contenu: 986 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 213 kg

Température de service: -10°C bis 50°C

Pression de service/essai: 0,3 / 0,45 MPa

Surface extérieure: 1K poussière de zinc

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2010 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4


paragraphe 3.

Isolation: fait du client

Voir croquis  
BEST7

Transport debout

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	50	0	raccord 1 1/2" avec tube coudé Entleerung
3	1	162	0	ouverte de révision NW400 PN6
4	1	50	315	raccord 1 1/2" avec tube coudé
5	1	50	315	raccord 1 1/2" avec tube coudé
6	1	50	45	raccord 3/4" avec tube coudé
7	1	50	45	raccord 3/4" avec tube coudé
8	2	50	315	raccord 1/2" Fühler
9	2	50	45	raccord 1/2" Thermometer
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée
A	2	-	270	(EN) Lifting lug en haut

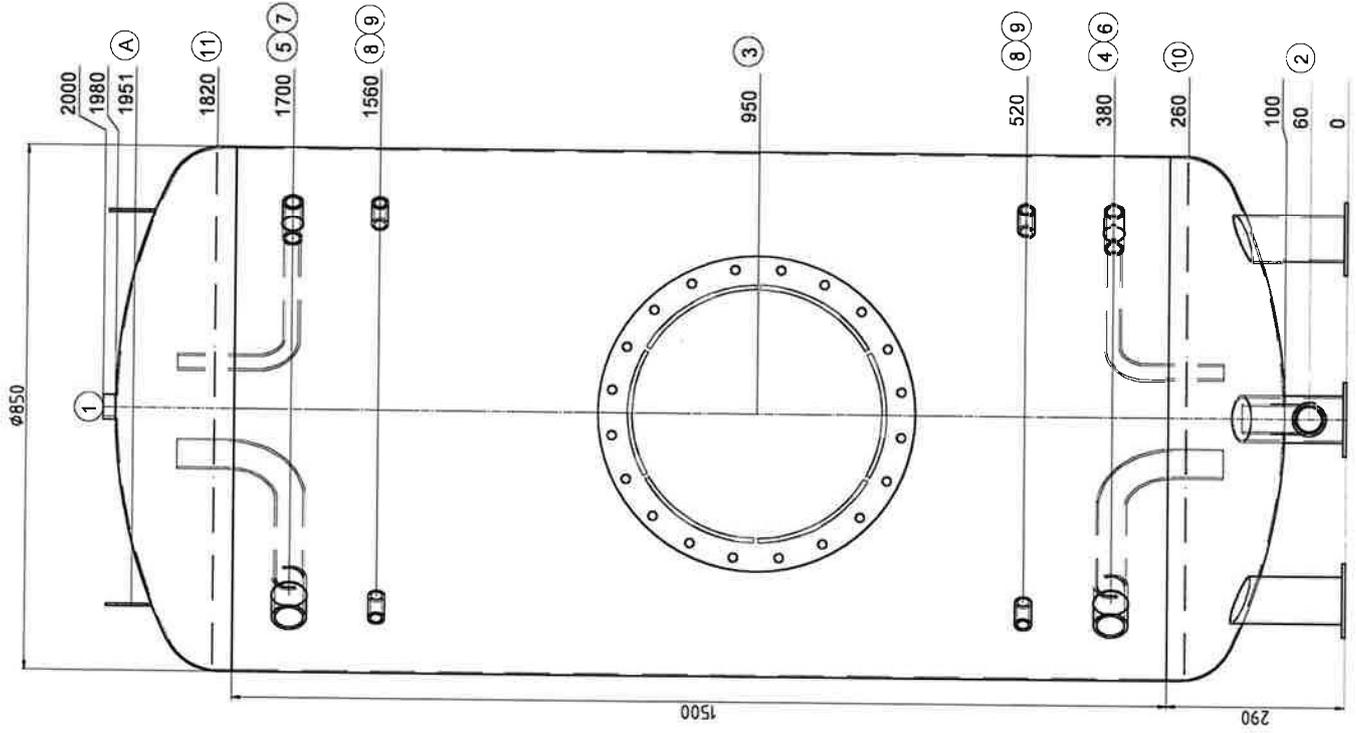

Achtung! Ispag montiert die Tauchhüse mit  $\varnothing 16$ mm

créateur/date: egl / 18.08.2025



Z.-Nr.: \_\_\_\_\_  
Kom: \_\_\_\_\_

Auftragsnr.: \_\_\_\_\_  
Stückzahl: \_\_\_\_\_  
Bezeichn.: \_\_\_\_\_  
Genauer: \_\_\_\_\_

- 1: Regard  $\phi 300$
- 2: Eau chaude au tuyau court
- 3: EF au tuyaux court
- 4: Retour charge au tuy, court
- 5: Defect charge au tuy, court
- 6: Manchon soude 1/2"
- 7: Vdange 1 1/4"
- 8: purge 1"
- 9: manchon therme 1/2"

01.08.2025 VM

**BESM SA**  
Rte des Moulins 40  
1523 Granges-près-Marnand  
Installations techniques - Industries et bâtiments  
Tél. 026 668 19 18 - E-mail: info@besm.ch

EHS Bussigny

Cuve de récupération  
Froid commercial cuisine.  
1000 litres

