



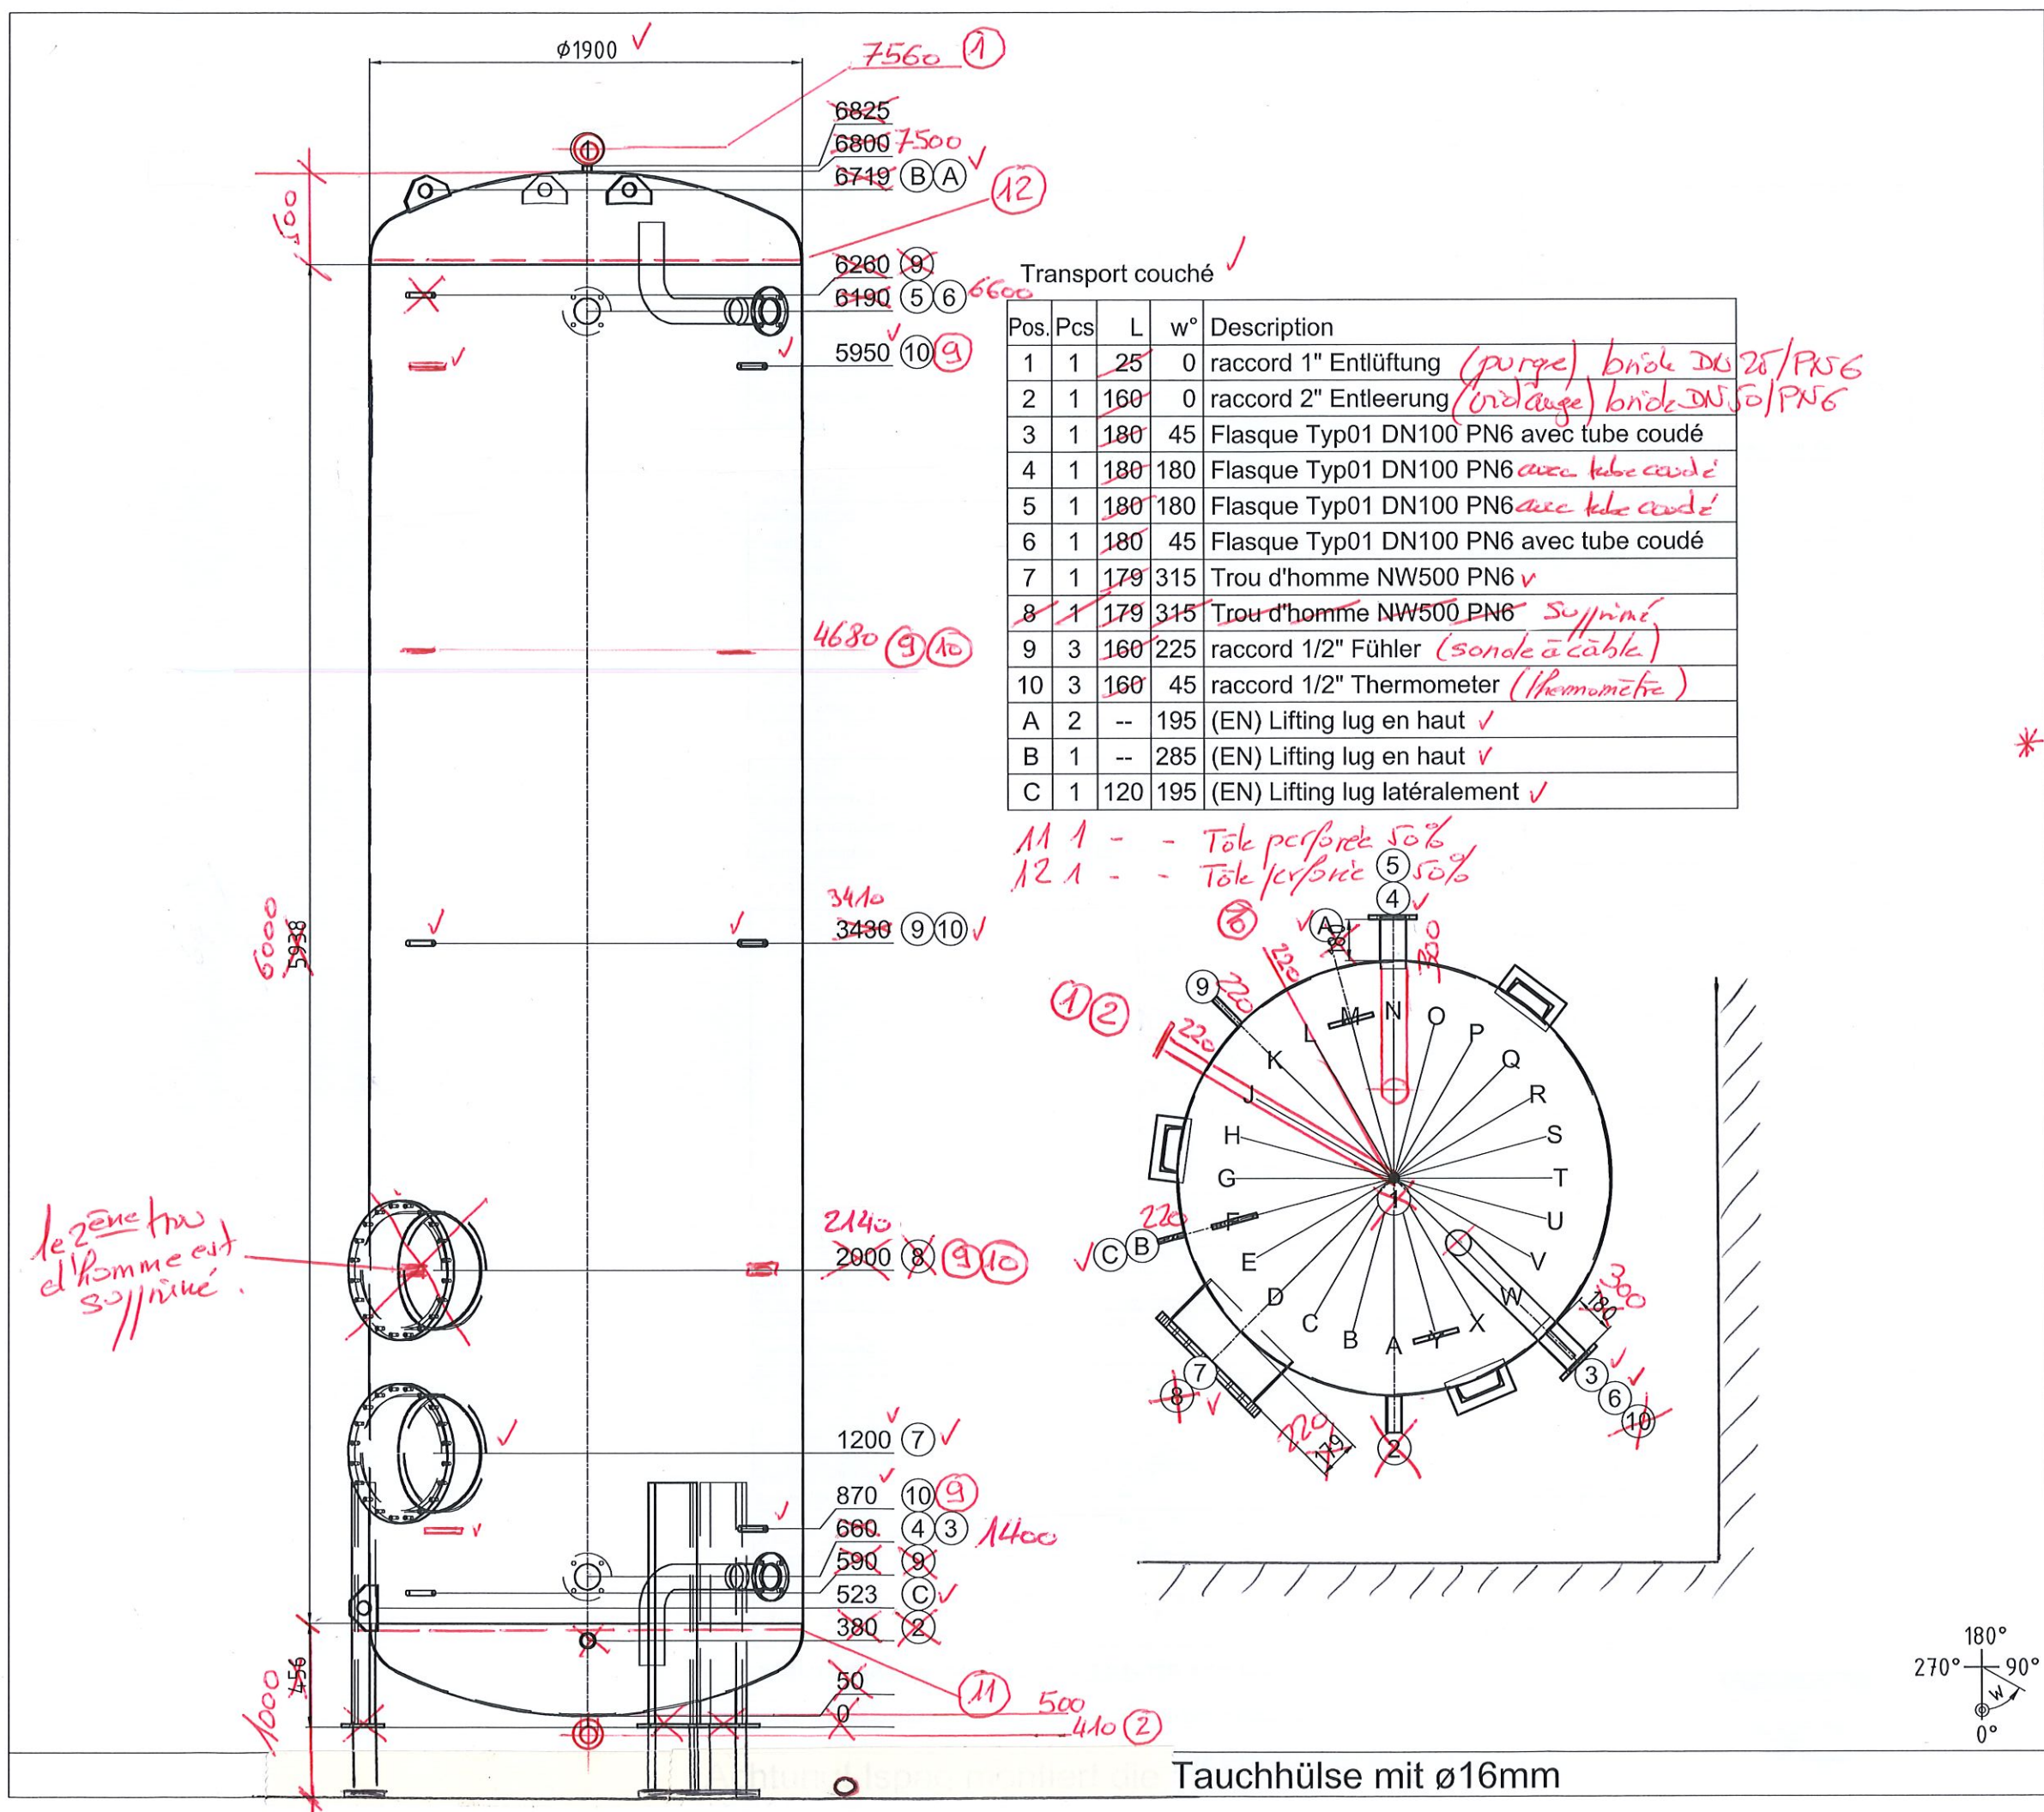

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	25	0	raccord 1" Entlüftung (purge) bride DN 25/PN6
2	1	160	0	raccord 2" Entleerung (vidange) bride DN 50/PN6
3	1	180	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
4	1	180	180	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
5	1	180	180	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
6	1	180	45	Flasque Typ01 DN100 PN6 avec tube coudé
7	1	179	315	Trou d'homme NW500 PN6
8	1	179	315	Trou d'homme NW500 PN6
9	3	160	225	raccord 1/2" Fühler (sonde à câble)
10	3	160	45	raccord 1/2" Thermometer (thermomètre)
A	2	--	195	(EN) Lifting lug en haut
B	1	--	285	(EN) Lifting lug en haut
C	1	120	195	(EN) Lifting lug latéralement

11 1 - - Tôle percée 50%
12 1 - - Tôle percée 50%

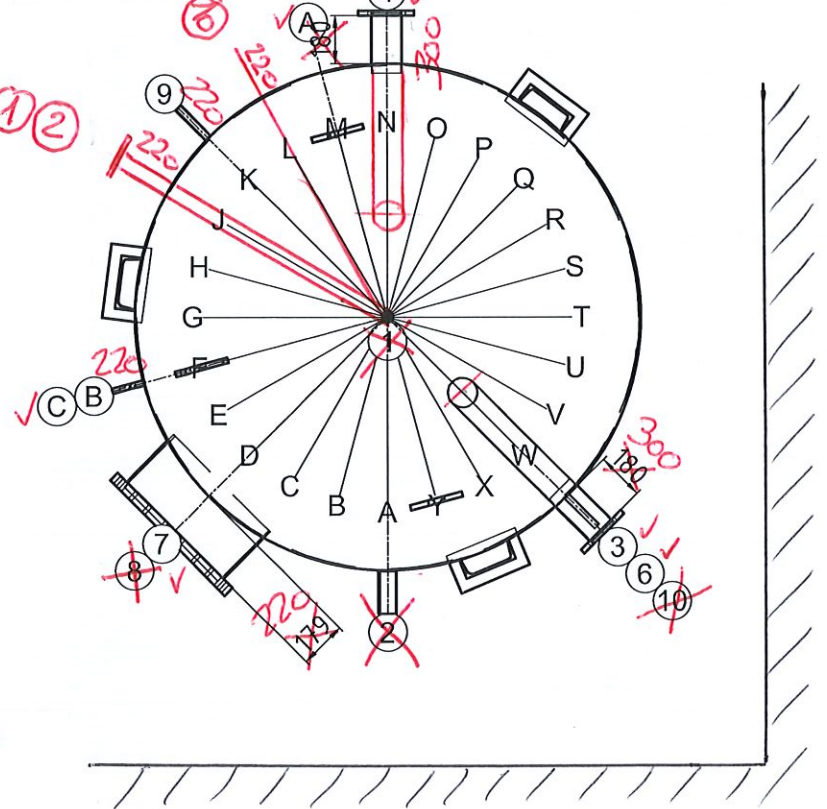

ok for production

Date Signature



N° dessin: 51423/2

Com.: KST300 121864 Lucens

N° d'ordre: 51423

Qtté: 1 Accumulateur thermique

Description: Réservoir tampon


Précise: --

Contenu: 18185 Liter ?
Matériel: S235JR ✓
Poids: ? (kg)
Température de service: -10° bis 109°C ✓
Pression de service/d'essai: 0.6 / 0.9 MPa ✓
Surface extérieur: apprêté ✓
Surface intérieur: brut ✓
épaisseur du bas / de la gaine: ?
Hauteur de basculement: 6843 mm
En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4 paragraphe 3.

Isolation: épaisseur 200 [mm]
fait du client

V, avec remarques

WSP Ingénieurs Conseils SA
Avenue de Cour 81
Case Postale 241
CH-1001 Lausanne
T +41 58 424 11 11
lausanne@wsp.com
15/09/25/02



Tauchhülse mit ø16mm

créateur/date: egl / 11.09.2025