


ETAGES

RACCORDEMENT
RESEAU SOUS-BOIS :
VOIR SCHEMA "SST
ECHANGE"

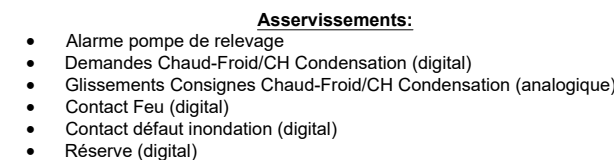

PAC - TRANE / CXWF 023 HE S3
Réfrigérant R454B : 12 kg / P. abs élec. : 29.2 kW
I dem. / I max : 153.1 A / 49.9 A
Alim. élec. = 400 V / 50Hz / 3 ph
Mode CHAUD : P = 80 kW / COP : 3.5
EVP = 16.4 m³/h / 28.0 kPa / 5°-2°
CDS = 7.0 m³/h / 3.0 kPa / 40°-50°C

BALLON DE
DECOUPLAGE
CHAUD
1'000 L

Sonde détection d'eau
Sensortec SWM3.2

MODIFICATIONS (dates):				A) MAJ coté eau glycolée (16.10.24)	D) MAJ REVU CCT 04.07.2025		
				B) MAJ diverses (18.12.24)	E)		
				C) MAJ DIM. NCI (28.05.2025)	F)		
DENIS DE ROUGEMENONT 6 / SOUS-STATION 9 SCHEMA DE PRINCIPE GENILAC GLN PRODUCTION CHAUD ET FROID LOCAL TECHNIQUE – SOUS-SOL					FORMAT:	700x420mm	
					ECH.: DESS.	01.10.24	
					–	VERIF.	01.10.24
 Services Industriels de Genève Direction Projets Industriels et Solutions Digitales Solutions & Projets d'Ingénierie Bureau d'études					AFFAIRE N°:		
					CAD.409.3260		