
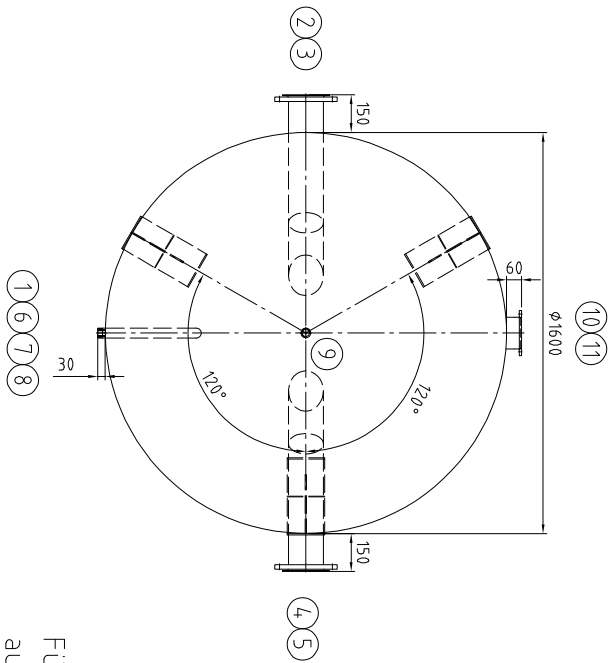


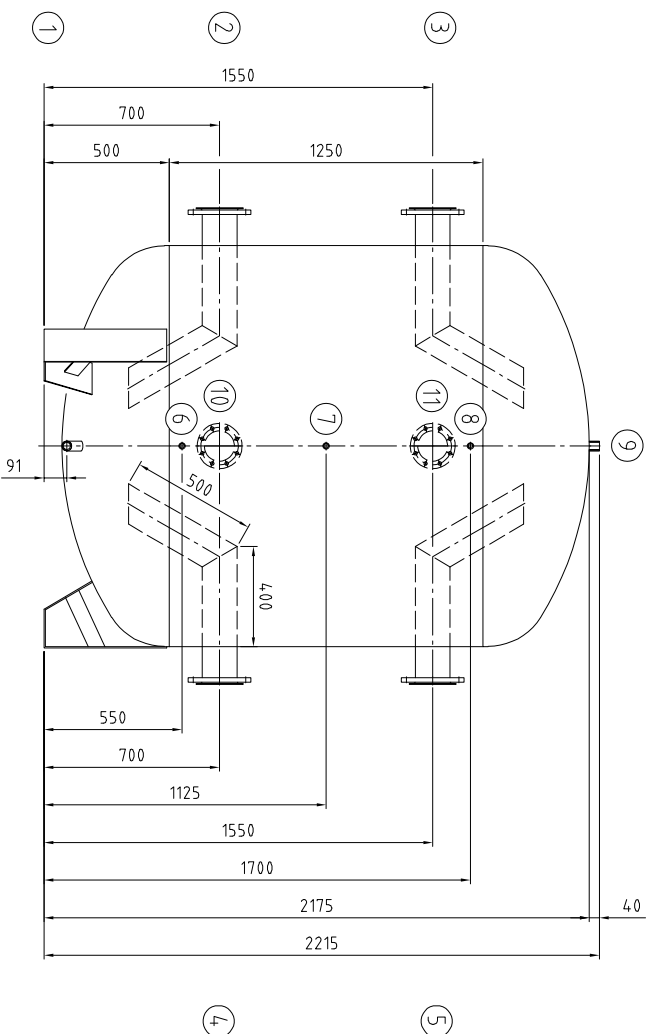

Kippmaß: 2495 mm

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Min./max. zul. Druck	(PS)	Manferraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Min./max. allow. pressure	0/3	-	-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/50	-
Min./max. allow. temperature	-	-	°C
Prüfdruck	(PT)	4,5	-
Test pressure	-	-	bar
Volumen	(V)	3620	-
Capacity	-	-	L
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Surface treatment		1,4.301	
Werkstoff		4.20	kg
material			
Gewicht			
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU			
Category/module PED 2014/68/EU		Artikel 4, Abs. 3	

11	Flanschsanschluss / connection 120 / 180	120	RET		
10	Flanschsanschluss / connection 120 / 180	120	RET		
9	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Flanschsanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642	
4	Flanschsanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642	
3	Flanschsanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642	
2	Flanschsanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642	
1	Entleerung / drain	Rp 1"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position
Nozzle	Denomination			Standard	Facing
					Position
					Rohtabmessung
					Dimension

Rev1	02.09.2025	Eigentraum	Wihan	Anderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
	26.08.2025		Benker	
Gez. / drawn	26.08.2025		Wihan	
Gepr. / appr.				
Benennung / Designation :				
Edelstahlkaltwasserspeicher				
RET 3500 KW Sonder				
Zeichnung Nr. / Drawing No. :				
23238-0 Rev1		Projekt-Nr. / Project No. :	Bestell-Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale
		P2500621	KST300/121535	1:15
Zeichnung ist geistiges Eigentum der ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte an Schutzzeichen, DMS-10 vorbehalten.				Blatt / sheet
Copyright by Messrs. ROBERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzzeichen, DMS-10 reserved				1/1
				Stand/as per
				02.09.2025

