
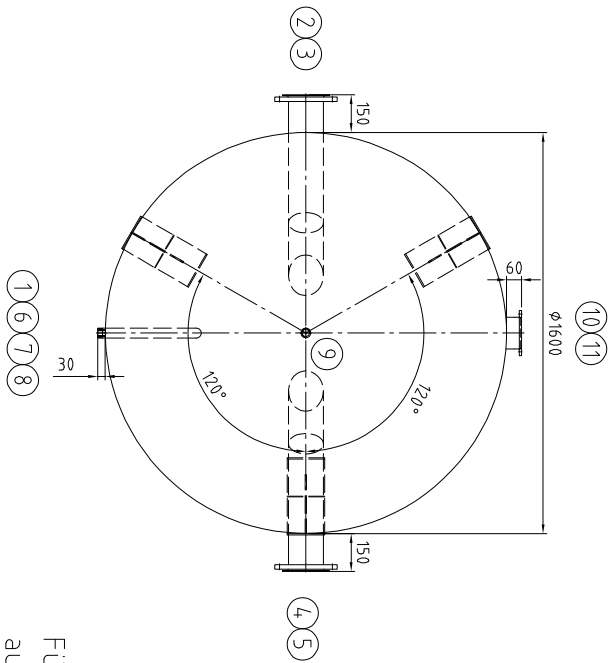


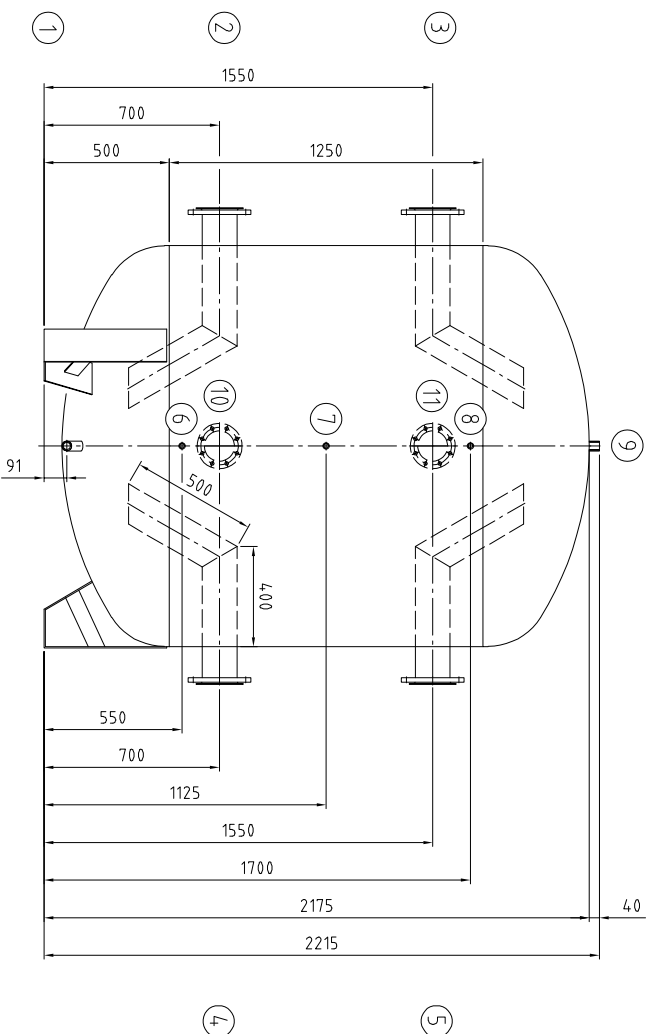

Für die Lage der Stutzen ist
ausschließlich die Draufsicht
verbindlich!

Kippmaß: 2495 mm

Min./max. zul. Druck	(PS)	Manferraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Min./max. allow. pressure	0/6	-	-
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0/50	-
Min./max. allow. temperature	(PT)	9	-
Prüfdruck Test pressure	(V)	3620	-
Volumen Capacity			-
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			gebeizt und passiviert pickled and passivated
Werkstoff material			1.4301
Gewicht Weight			420
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			Artikel 4, Abs. 3

11	Flanschsanschluss / connection 120 / 180	120	RET		
10	Flanschsanschluss / connection 120 / 180	120	RET		
9	Entlüftung / air vent	Rp 1/2"	DIN 2986		
8	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
6	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
5	Flanschsanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642	
4	Flanschsanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642	
3	Flanschsanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642	
2	Flanschsanschluss / flange connection	125	10	DIN 2642	
1	Entleerung / drain	Rp 1"	DIN 2986		
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Dichtfläche Standard	Position Facing
					Position Dimension

RevZ1 09.09.2025	Whan	Rudert	Anpassung des Betriebsdrucks
RevZ1 02.09.2025	Eltrentrauf	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Index	Datum/date	Gez./drawn	Art der Änderung / Modification
	26.08.2025	Benker	
Gez. / drawn	26.08.2025	Whan	
Gepr. / appr.	26.08.2025	Whan	
Benennung / Designation	Edelstahlkaltwasserspeicher		
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale
23238-0 RevZ	P2500621	KST300/125535	1:15
RET 3500 KW Sonder			Batr. / sheet
			1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte an Schutzzeichen, DIN- und ISO-Verhalten sind vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by Schutzzeichen, DIN- und ISO-Verhalten sind vorbehalten.			
09.09.2025			

