

Accu chaudi

ok for production

Date Signature



N° dessin: 51293/2

Cont.: KST300 117333 Renens

N° d'ordre: 51293

Qté: 1

Description: Réservoir tampon

Précise: --

Contenu: 2683 Liter

Matériel: S235JR

Poids: 406 kg

Température de service: -10° bis 109°C

Pression de service/d'essai: 0.3 / 0.45 MPa

Surface extérieure: apprêté

Surface intérieure: brut

épaisseur du bas / de la gaine: 3/3

Hauteur de basculement: 2753 mm

En conformité avec DGRL 2014/68/EU Art. 4

paragraphe 3.

Isolation:

toison en fibre de polyester 130 mm, 17

kg/m³

PS-gaine 1.2 mm, gris

diamètre Isolation: 1467.4 mm

Poids Isolation: 32.9 kg

Transport couché

Pos.	Pcs	L	w°	Description
1	1	20	0	raccord 1" Entlüftung
2	1	130	180	raccord 1 1/2" avec tube coude Entleerung
3	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coude
4	1	150	315	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coude
5	1	150	180	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coude
6	1	150	180	Flasque Typ01 DN80 PN6 avec tube coude
7	1	179	0	ouverte de révision NW400 PN6
8	3	130	0	raccord 1/2" Thermométer
9	3	130	225	raccord 1/2" Fühler
10	1	0	-	tôle perforée
11	1	0	-	tôle perforée
A	2	-	240	(EN) Lifting lug en haut
B	1	-	330	(EN) Lifting lug en haut
C	1	75	240	(EN) Lifting lug latéralement

Isolation $\phi 1467$

$\phi 1200$

150

1

2760

2680

2660

(A) (B)

2605

2410

2290

2235

(9) (8)

(4) (6)

1380

(9) (8)

950

(7)

525

470

380

350

(3) (5)

(9) (8)

(C)

(10)

100

60

0

(2)

179

180°

90°

0°

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16$ mm

créateur/date: egl / 27.08.2025

Gut zur Fertigung

Datum: _____ Unterschrift: _____



Z.-Nr.: _____ Korn: _____

Auftragsnr.: _____
 Stückzahl: _____
 Bezeichnung: _____
 Genauer: _____

- 1: Regard $\phi 500$
- 2: Distrib. A.ch. avec tuy. coude
- 3: Distrib. R.ch avec tuy. coude
- 4: Reteur charge au tuy. coude
- 5: Départ charge au tuy. coude
- 6: Manchon soude $1\frac{1}{2}"$
- 7: Vidange $1\frac{1}{4}"$
- 8: purge $1"$
- 9: manchon thermique $1\frac{1}{2}"$
- 10: tôles perforées

01.08.2025 VM


BESM SA
 Rte des Moulins 40
 1523 Granges-près-Marnand

Installations techniques - Industries et bâtiments
 Tél. 026 668 19 18 - E-mail: info@besm.ch

ETHS Bussigny

Accumulateur de chaleur:
 2700 litres

Soudé sur place

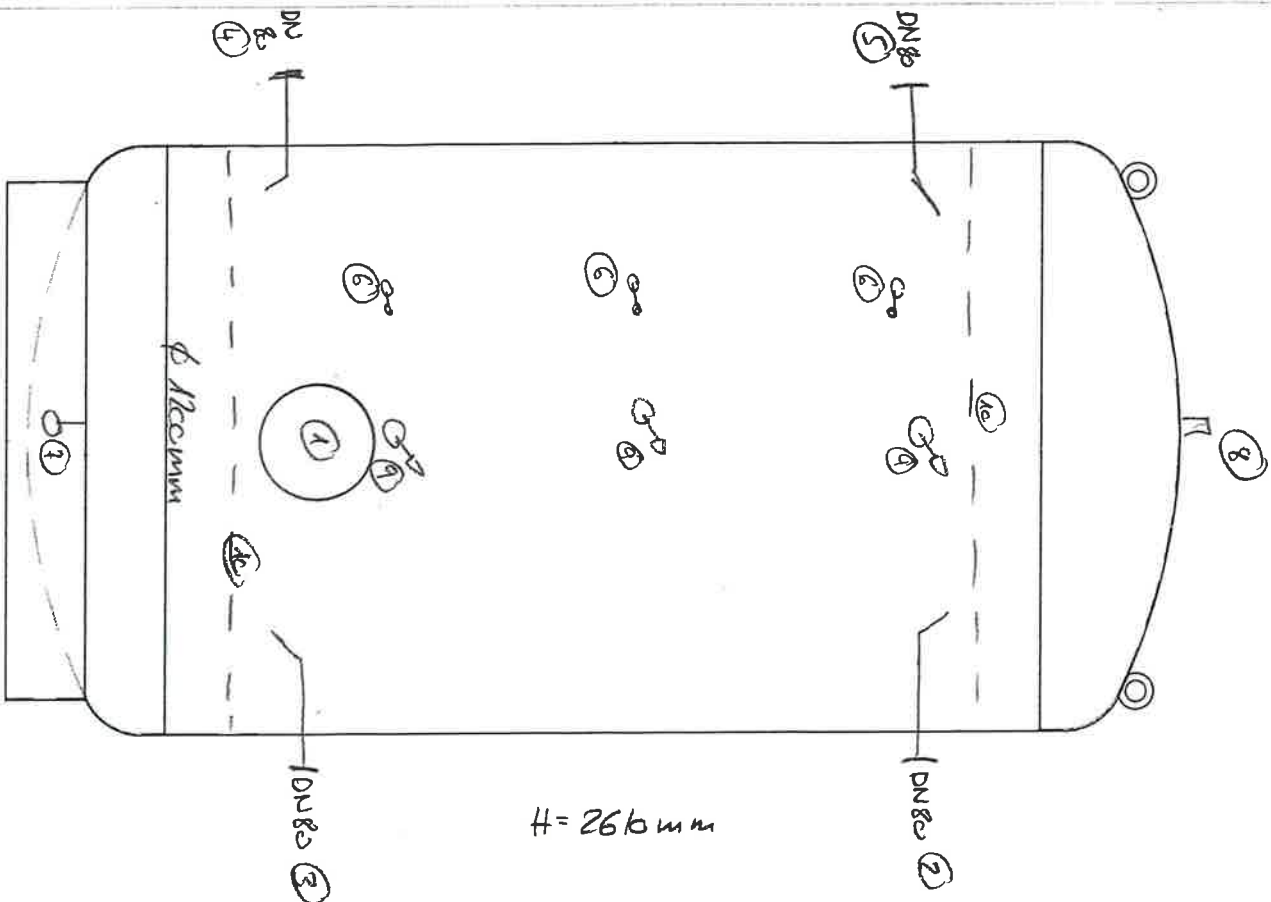

$H = 266 \text{ mm}$

