


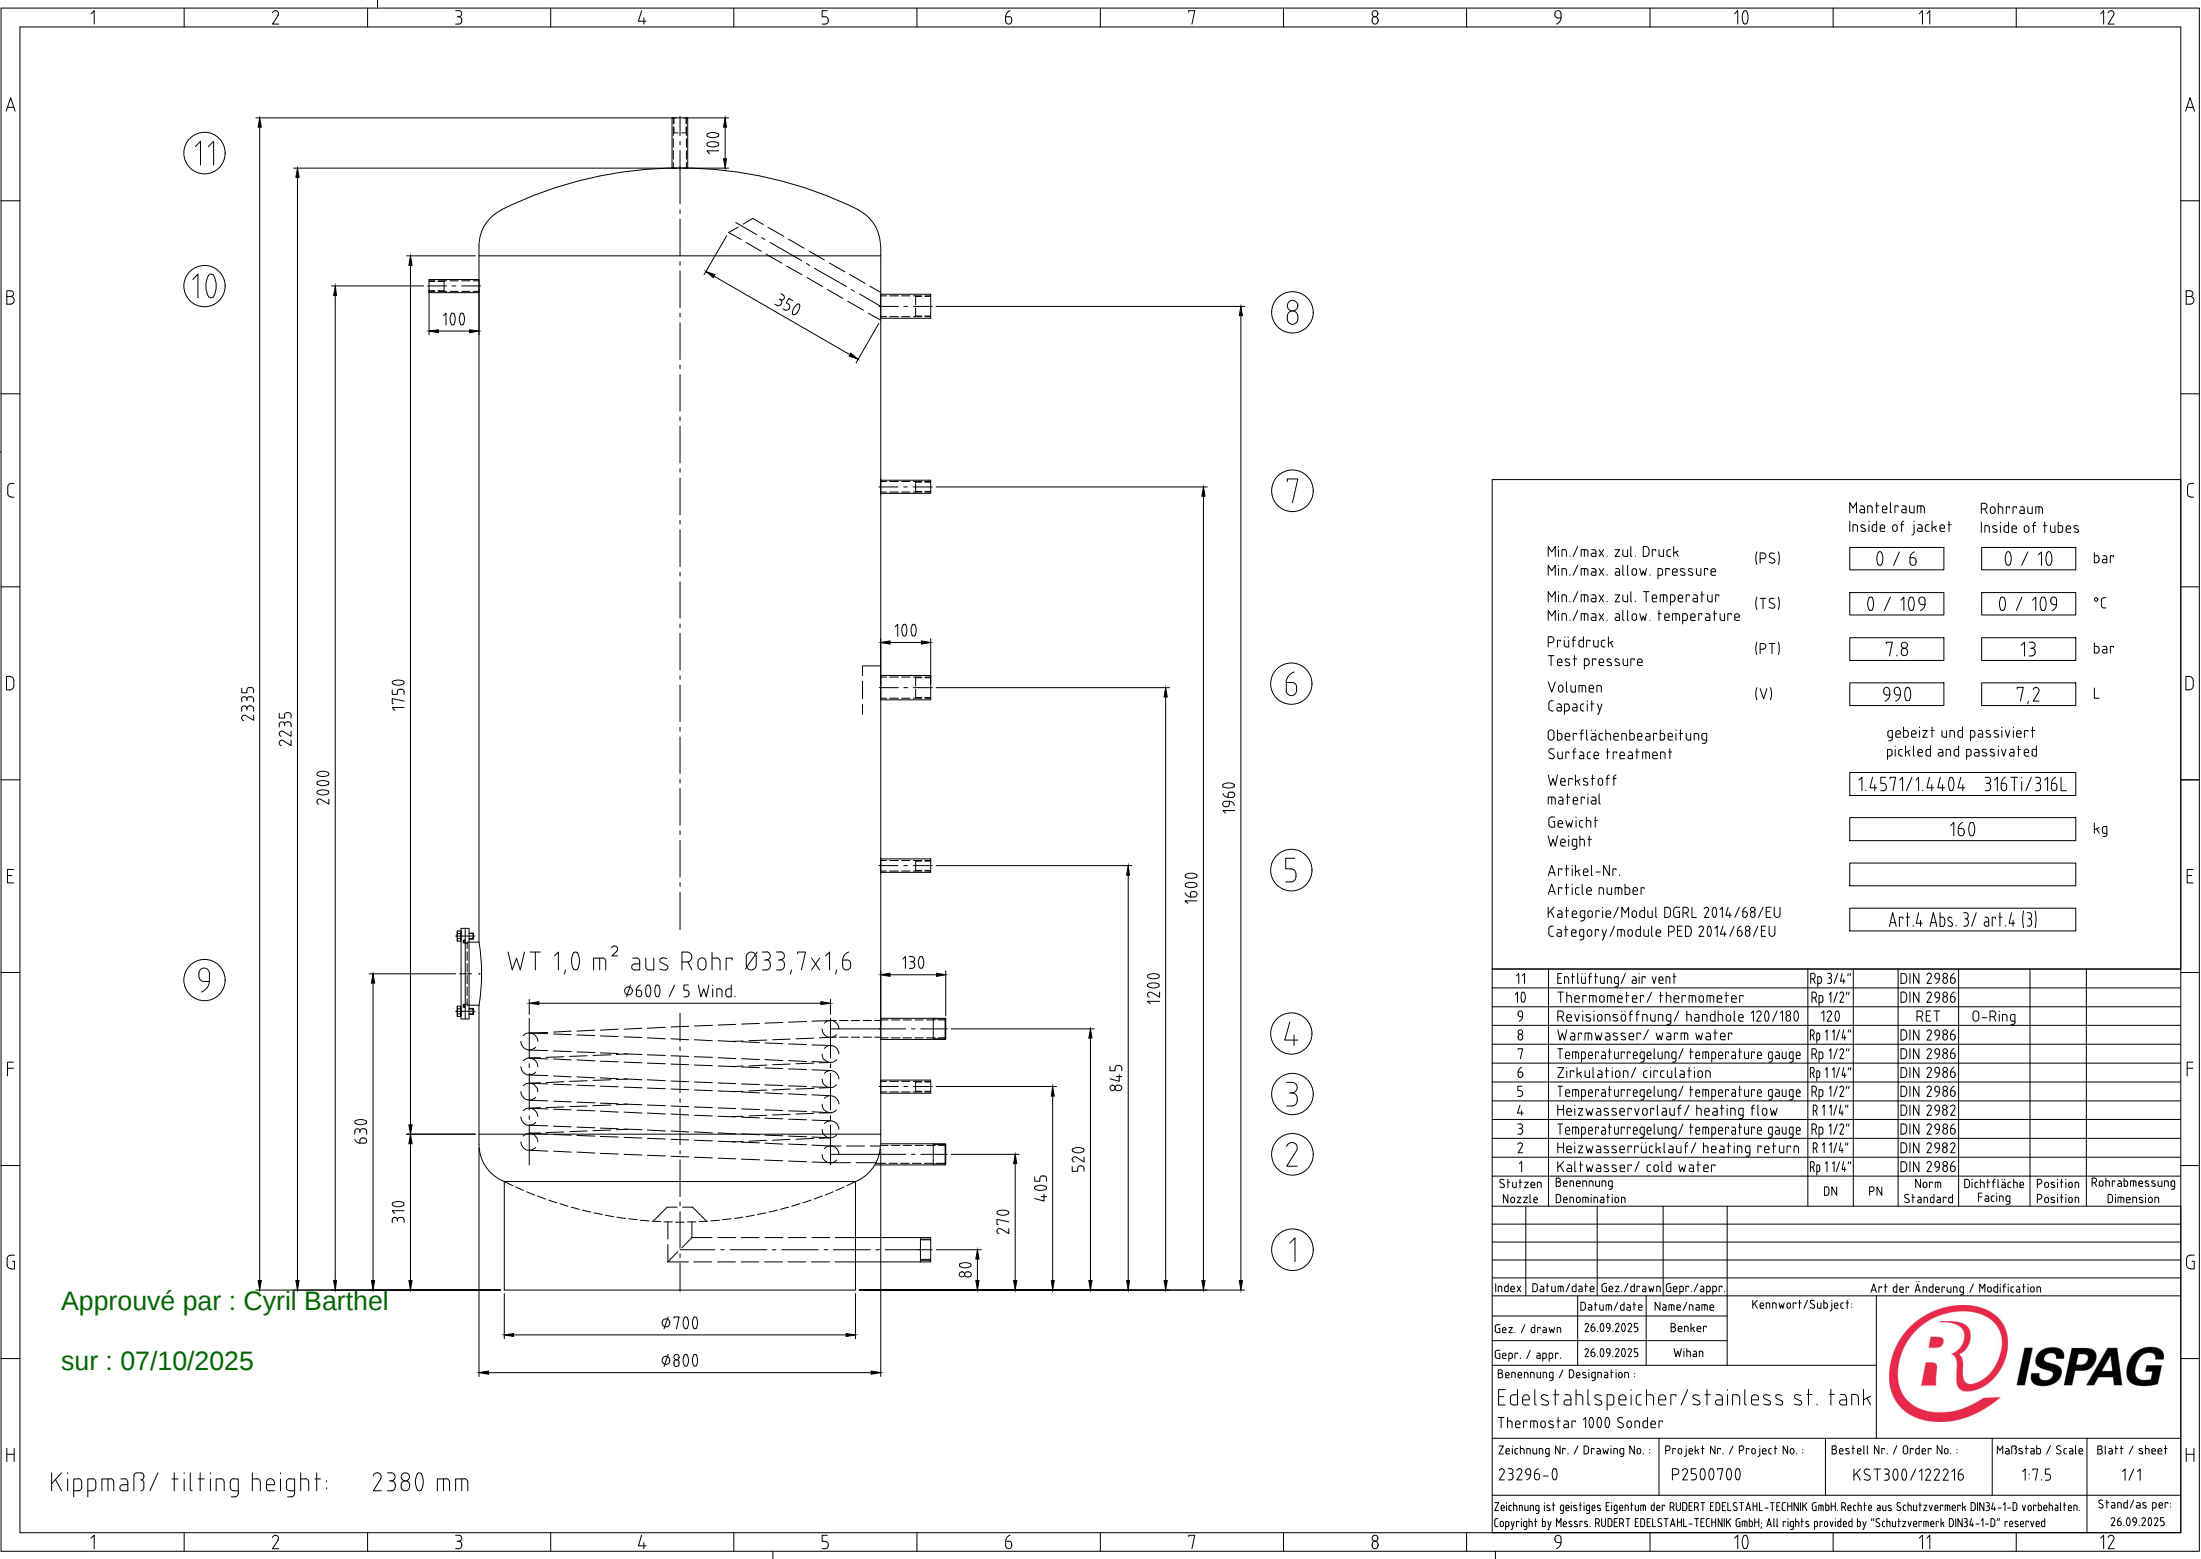

Approuvé par : Cyril Barthel
sur : 07/10/2025

Kippmaß/ tilting height: 2380 mm

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6		0 / 10	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109		0 / 109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	7.8		13	bar
Volumen Capacity	(V)	990		7,2	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material		1.4571/1.4404 316Ti/316L			
Gewicht Weight		160		kg	
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. 3/ art.4 (3)			

11	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Revisionsöffnung/ handhole 120/180	120	RET	O-Ring		
8	Warmwasser/ warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
7	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Zirkulation/ circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
5	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
4	Heizwasservorlauf/ heating flow	R 1 1/4"	DIN 2982			
3	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
2	Heizwasserrücklauf/ heating return	R 1 1/4"	DIN 2982			
1	Kaltwasser/ cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification			
		Name/name		Kennwort/Subject:			
Gez. / drawn	26.09.2025	Benker					
Gepr. / appr.	26.09.2025	Wihan					
Benennung / Designation :				Edelstahlspeicher/stainless st. tank			
				Thermostar 1000 Sonder			
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23296-0		P2500700		KST300/122216		1:7.5	1/1
Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved							Stand/as per: 26.09.2025