

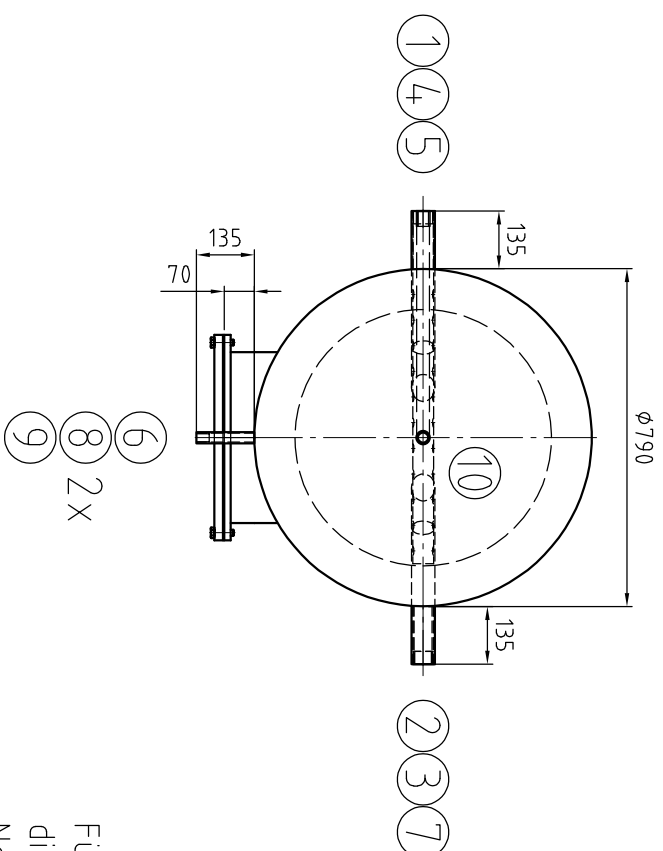


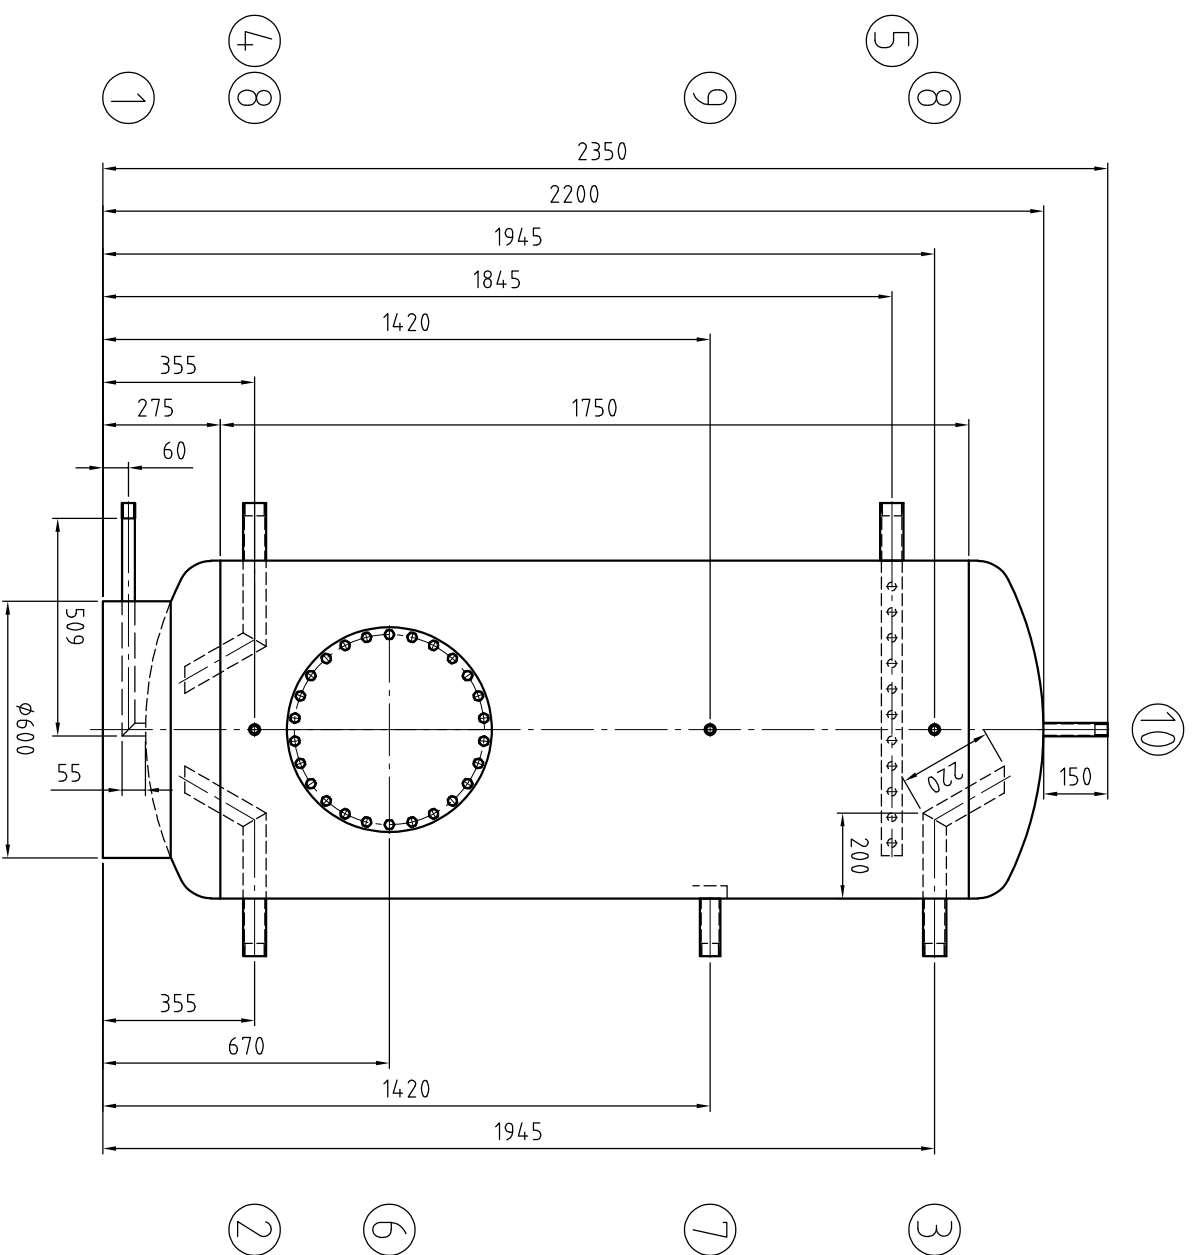

Kippmaß/ tilting tight: 2400 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!

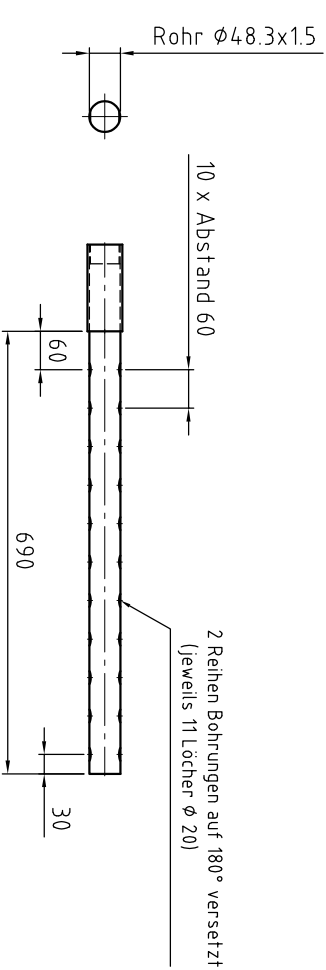

Detail Sprührohr

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12
Volumen Capacity	(V)	-
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebleicht und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	316L	
Gewicht Weight	230	
Artikel-Nr. Article number		
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Art. 4. Abs. (3) / art. 4 (3)	

10	Entlüftung	Rp 3/4"	DN 2986				
9	Thermometer	Rp 1/2"	DN 2986				
8 (2x)	Muffenschluss Sonde	Rp 1/2"	DN 2986				
7	Zirkulation	Rp 1/4"	DN 2986				
6	Revisionsöffnung 400/480	400	RET	EPDM			
5	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1 1/2"	DN 2986				
4	Laderücklauf mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DN 2986				
3	Warmwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DN 2986				
2	Kaltwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DN 2986				
1	Entleerung	Rp 3/4"	DN 2986				
Stutzen Nozle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichfläche Facing	Position Position	Rehrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn	13.11.2025	Riedel		
Gepr. / appr.	13.11.2025	Wihan		

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 1000 special

Zeichnung Nr. / Drawing No. : 23352-0	Projekt Nr. / Project No. : P2500785	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale : 1:125
--	---	---------------------------	----------------------------

					Stand/as per: 13.11.2025
--	--	--	--	--	-----------------------------