
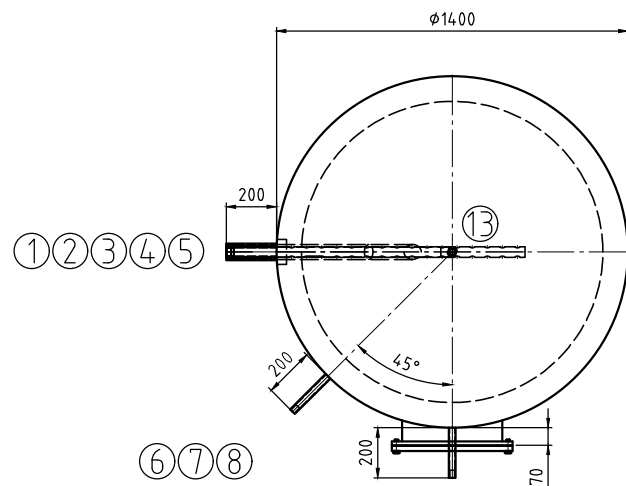


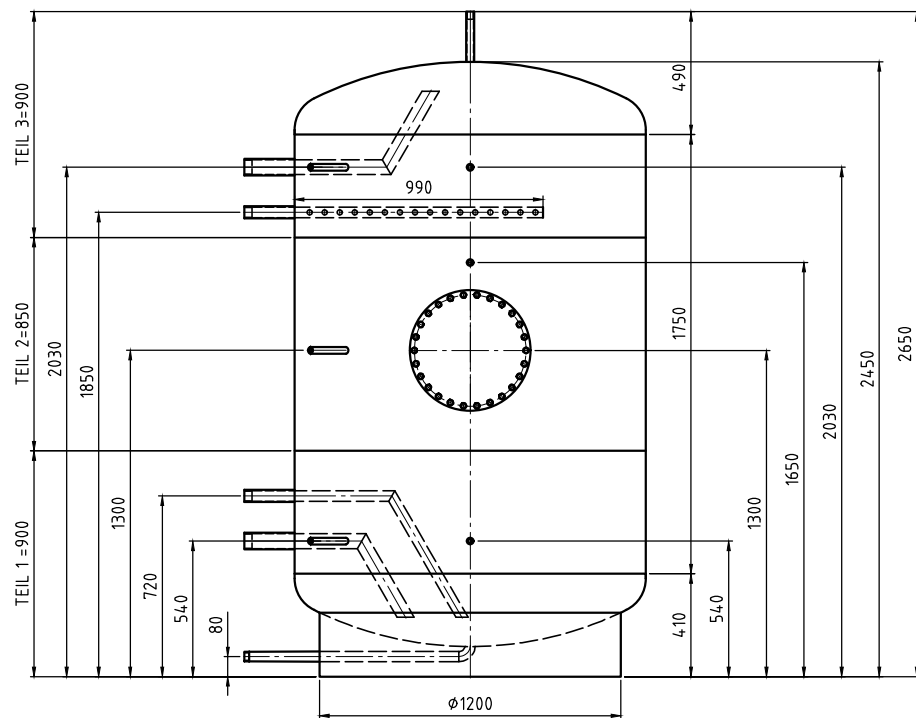

Kippmaß/ tilting tight: 2750 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes		
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	-	bar	
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	-	°C	
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	-	bar	
Volumen Capacity	(V)	3250	-	L	
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebeizt und passiviert pickled and passivated				
Werkstoff material	1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L				
Gewicht Weight	480				kg
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)				

13	Entlüftung / air vent	Rp 3/4"	DIN 2986			
12	Mannloch / manhole 400/480	400	RET	EPDM		
11	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Fühleranschluss / temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986			
4	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
3	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
2	Kaltwasser/ cold water / Heizungsrücklauf/ heating return	Rp 2"	DIN 2986			
1	Entleerung / drain	Rp 1"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaß Dimension
-------------------	---------------------------	----	----	------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

Rev3	04.11.2025	Benker	Wihan	3 teiliger Bausatz / 3-piece kit		
Rev2	03.11.2025	Benker	Wihan	Anpassung der Anschlusslängen / Adjustment of connection lengths		
Rev1	30.10.2025	Benker	Wihan	Anpassung der Mantelhöhe/ Volumen / Adjustment of jacket height/volume		

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn	20.10.2025	Benker			
Gepr. / appr.	20.10.2025	Wihan			

Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher/ storage tank					
Typ RET 3250 Sonder 2 - als Bausatz					

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23317-0Rev3	P2500729	KST300/122649	1:15	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDELT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten. Copyright by Messrs. RUDELT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved				Stand/as per: 04.11.2025
--	--	--	--	-----------------------------