
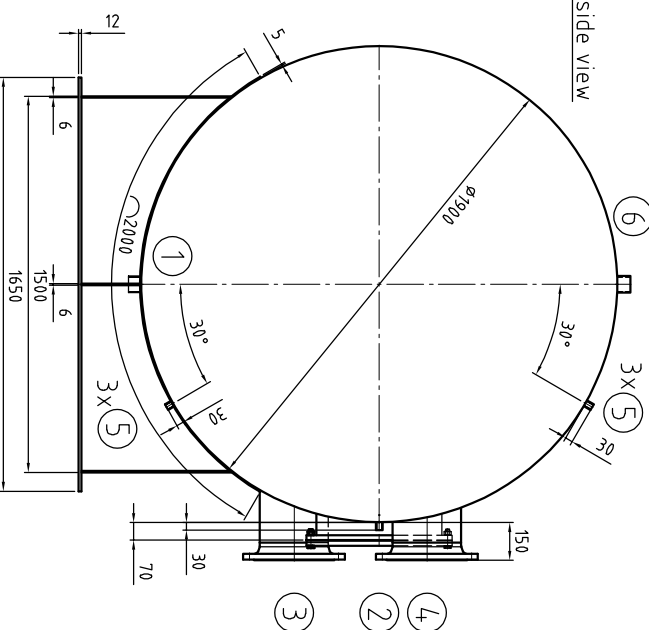


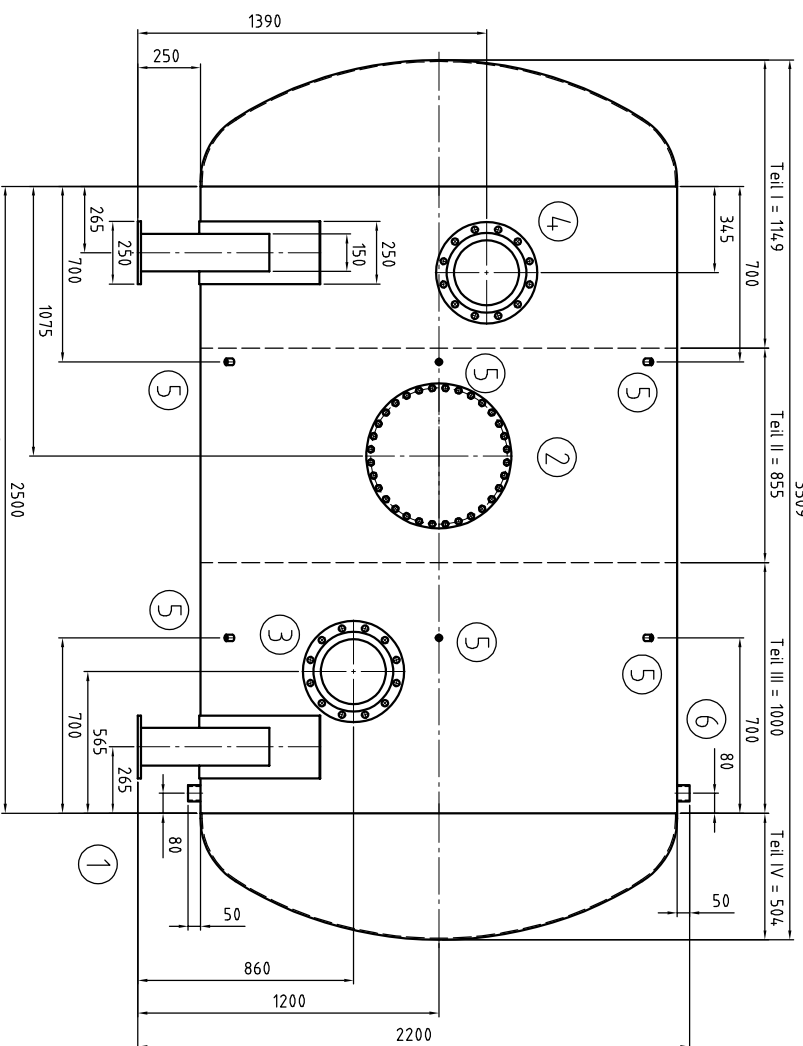

2 Fußkonstruktionen werden nicht verschweißt,
einzeln mitgeliefert
2 foot constructions are not welded, supplied separately

Mm./max. zu Druck	(PS)	Mantelraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Mm./max. allow. pressure		0 / 3	
Mm./max. zu Temperatur	(TS)	0 / 4,0	
Mm./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	4,5	
Test pressure			
Volumen	(V)	8950	
Capacity			
Oberflächenbearbeitung		gebätzt und passiviert	
Surface treatment		pickled and passivated	
Werkstoff		1,4,301	
material			
Gewicht		925	
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul DGR 2014/68/UE		n. Art. 4. AOs. (3)	
Category/module PED 2014/68/UE			

6	Entlüftung/ air vent	Ro 2"	DN 2966			
5 (6x)	Thermometer/ thermometer	Ro 1/2"	DN 2966			
4	Flanschanschluss/ flange connection	250	16	EPDM		
3	Flanschanschluss/ flange connection	250	16	EPDM		
2	Revisionsöffnung/ manhole 500/580	500	RCT			
1	Entleerung/ drain	Ro 2"	DN 2966			
	Benennung					
	Denomination	DN	PN			
				Driftflange	Position	Bohrmessung
				Standard	Position	Dimension

Index	Datum/dater	Gez./drasn	Gepr./appr	Ar. der Änderung / Modification
Gez. / drawn	Datum/date	Name/name	Kennwort / Subject	
Gepr. / appr.	14.11.2025	Riedel		
	14.11.2025	Wittan		

Energieakkumulator



Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23358-0			1:15	1/1

[illegible]