

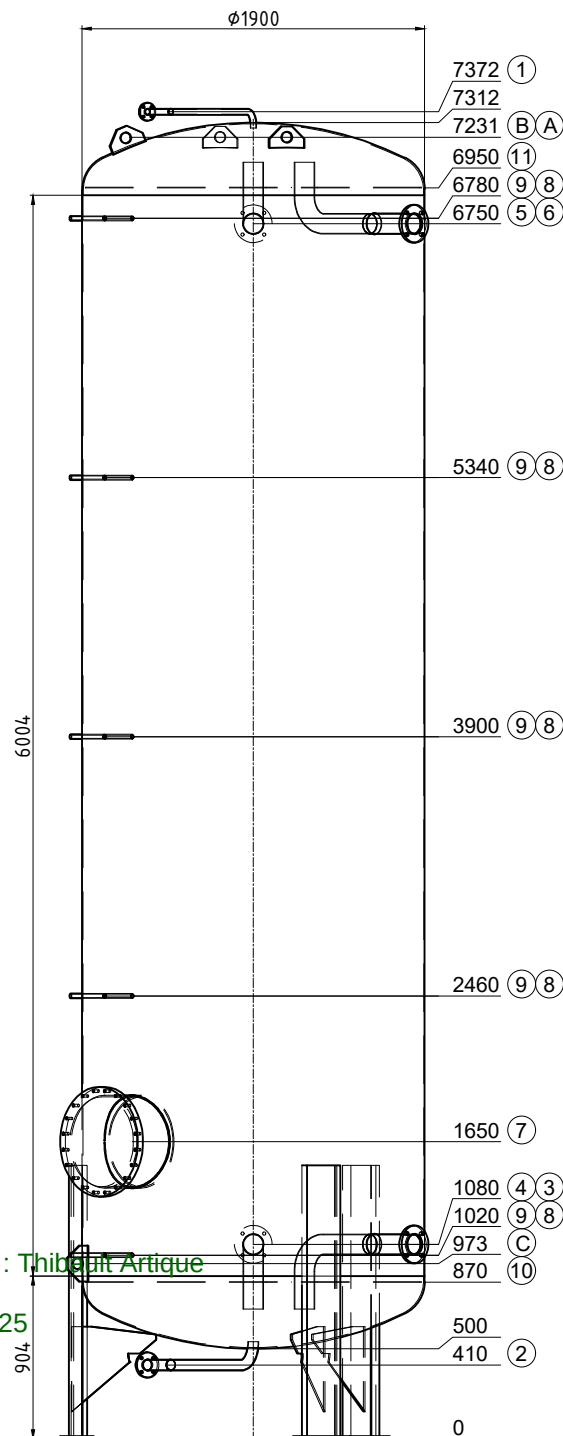




Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	220	210	Flansch Typ01 DN25 PN6 mit Bogenrohr Entlüftung
2	1	220	210	Flansch Typ01 DN50 PN6 mit Bogenrohr Entleerung
3	1	300	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
4	1	300	180	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
5	1	300	180	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
6	1	300	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
7	1	220	315	Mannloch NW500 PN6
8	5	220	225	Muffe 1/2" Fühler
9	5	220	240	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	0	-	Lochblech
11	1	0	-	Lochblech
A	2	--	195	Hebeöse oben
B	1	--	285	Hebeöse oben
C	1	120	285	Hebeöse seitlich

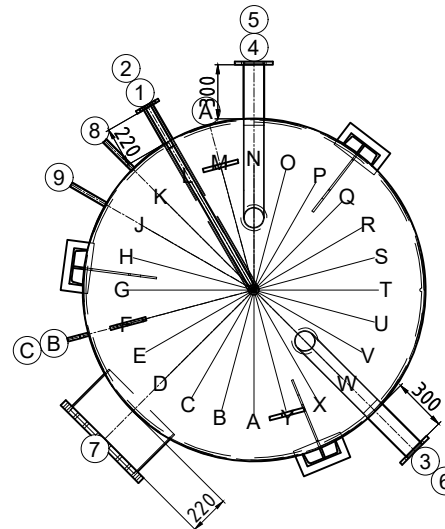

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 51423/5

Kom.: KST300 121864 Lucens

Auftragsnr.: 51423

Stückzahl: 1

Bezeichn: Accumulateur Thermique

Genauer: --

Inhalt: 18404 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 2073 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 7/5
 Kippmaß: 7351 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 bauseits

Lochblech 50%

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\varnothing 16$ mm

Ersteller/Datum: Egl / 06.11.2025