



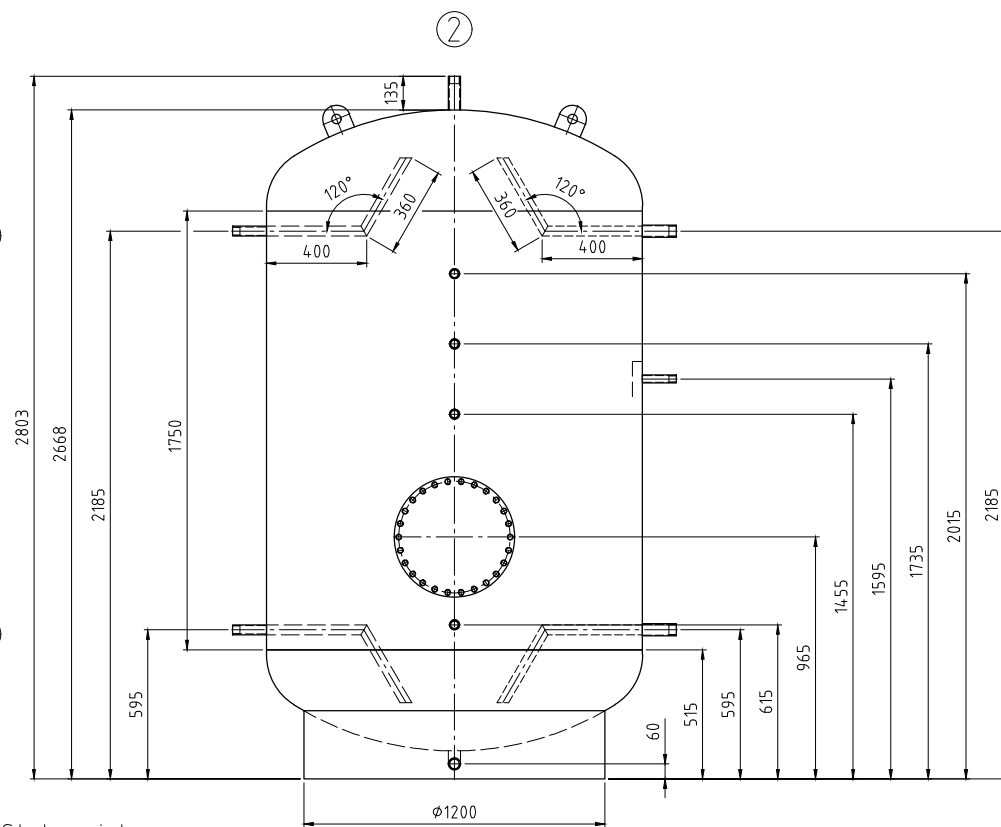

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

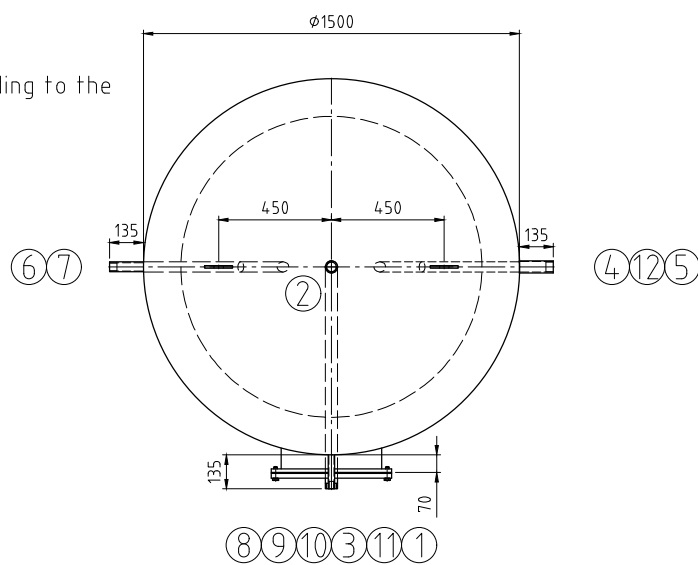

Kippmaß/ tilting tight: 2920 mm

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. allow. pressure			
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0 / 109	- °C
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	9	- bar
Test pressure			
Volumen	(V)	3995	- L
Capacity			
Oberflächenbearbeitung	geätzt und passiviert		
Surface treatment	pickled and passivated		
Werkstoff	1.4571 / 1.4404 316Ti / 316L		
material			
Gewicht	340 kg		
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU	Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)		
Category/module PED 2014/68/EU			

12	Zirkulation / circulation	Rp 3/4"	DIN 2986			
11	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986			
10	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Laderücklauf / heating return	Rp 1"	DIN 2986			
6	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1"	DIN 2986			
5	Kaltwasser / cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
4	Warmwasser / warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
3	Mannloch/ manhole 400/480	400	RET	EPDM		
2	Entlüftung/ air vent	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
1	Entleerung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
Stutzen	Benennung	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position
Nozzle	Denomination					

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	04.12.2025	Etzold			
Gepr. / appr.	04.12.2025	Wihan			
Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher					
RET 4000 Sonder					
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :	
23397-0		P2500848		KST300/123697	
Maßstab / Scale		Blatt / sheet			
1:15		1/1			
				Stand/as per:	
				04.12.2025	