
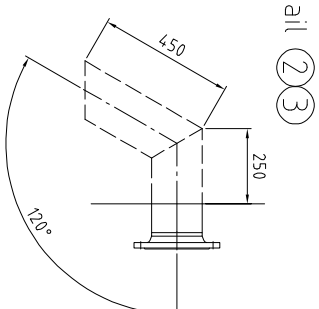


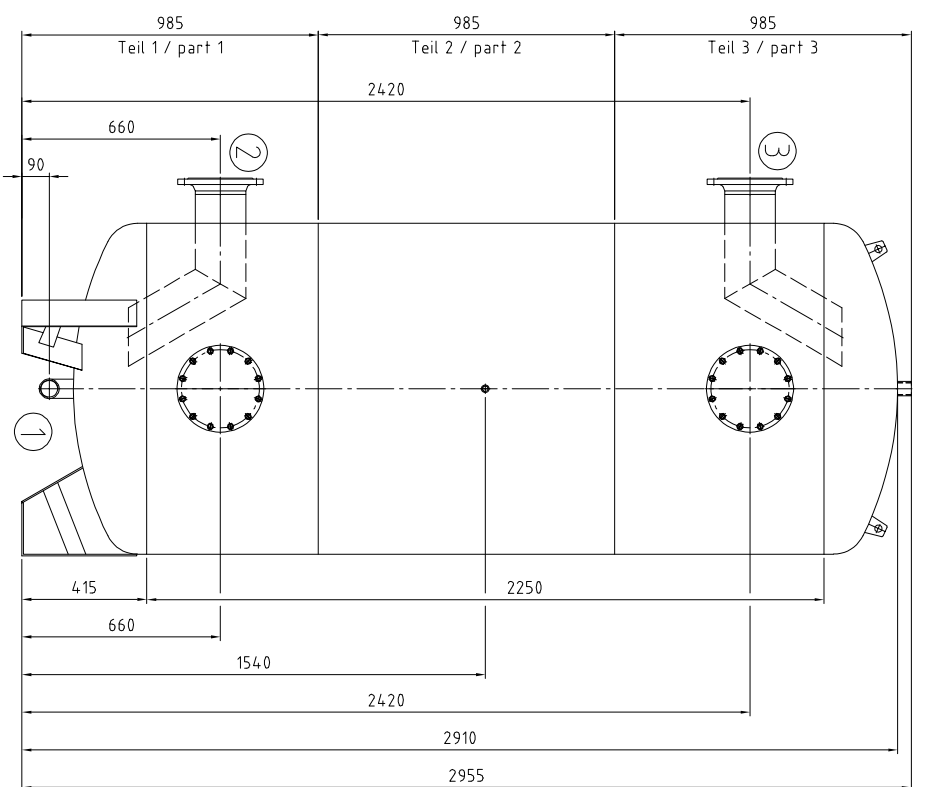

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck	(PS) 0 / 6	-
Min./max. allow. pressure	(TS) 0 / 4,0	-
Min./max. zul. Temperatur		°C
Min./max. allow. temperature		
Prüfdruck	(PT) 9	-
Test pressure		bar
Volumen		L
Capacity	24,30	-
Oberflächenbearbeitung	geblezt und passiviert	
Surface treatment	pickled and passivated	
Werkstoff	1.4.301	
material		
Gewicht	34,0	
Weight	kg	
Artikel-Nr.		
Article number		
Kategorie/Modul DGR, 2014/68/EU	Artikel 4, Abs. 3	
Category/module PED 2014/68/EU		

7	Entlüftung	Rp 1/4"	DN 2986	
6	Fühler / Thermometer	Rp 1/2"	DN 2986	
5	Handloch / Handhole	Z20	RET	EPDM
4	Handloch / handhole	Z20/Z90	RET	EPDM
3	Flanschschluss / flange connection	50	16	EM192-1
2	Flanschanschluss / flange connection	50	16	EM192-1
1	Entleerung / drain	Rp 2"	DN 2986	
Stutzen				
Nozzle	Denomination	DN	PN	Drift/Halte Position Facing
Reval 01/12/2025	Riedel	Rudert		Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Reval 03/16/11/2025	Riedel	Rudert		Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Reval 02/12/11/2025	Riedel	Rudert		Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Reval 11/11/2025	Emmentaler	Whelan		Änderungen nach Kundenwunsch / changes according customers request
Index	Datum/date	dez./december	Art der Änderung / Modification	

	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subjekt:
Gez. / drawn	17.10.2025	Benker	
Gepr. / apppr.	17.10.2025	Rudert	


ISPAG

Benennung / Designation : Edelstahlspeicher/stainless st. tank Typ RET 2500 KW Sonder

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23314-0 Rev.4	P2500730	KST300/122650	1:12,5	1/1

Kipprmaß: 3000 mm

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

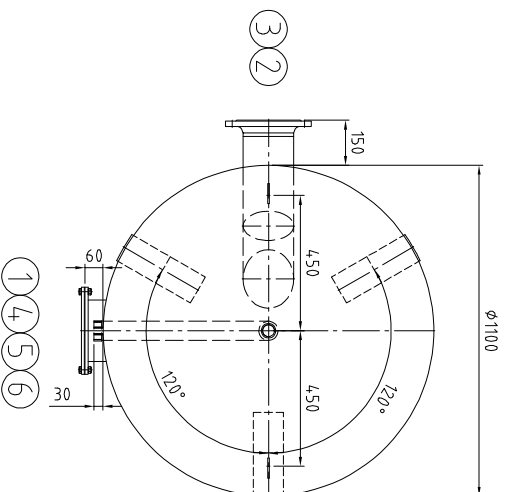

Artikel 4, Abs. 3

340 kg

pickled and passivated

100

— 1 —

bar -

Bobrcallm
