

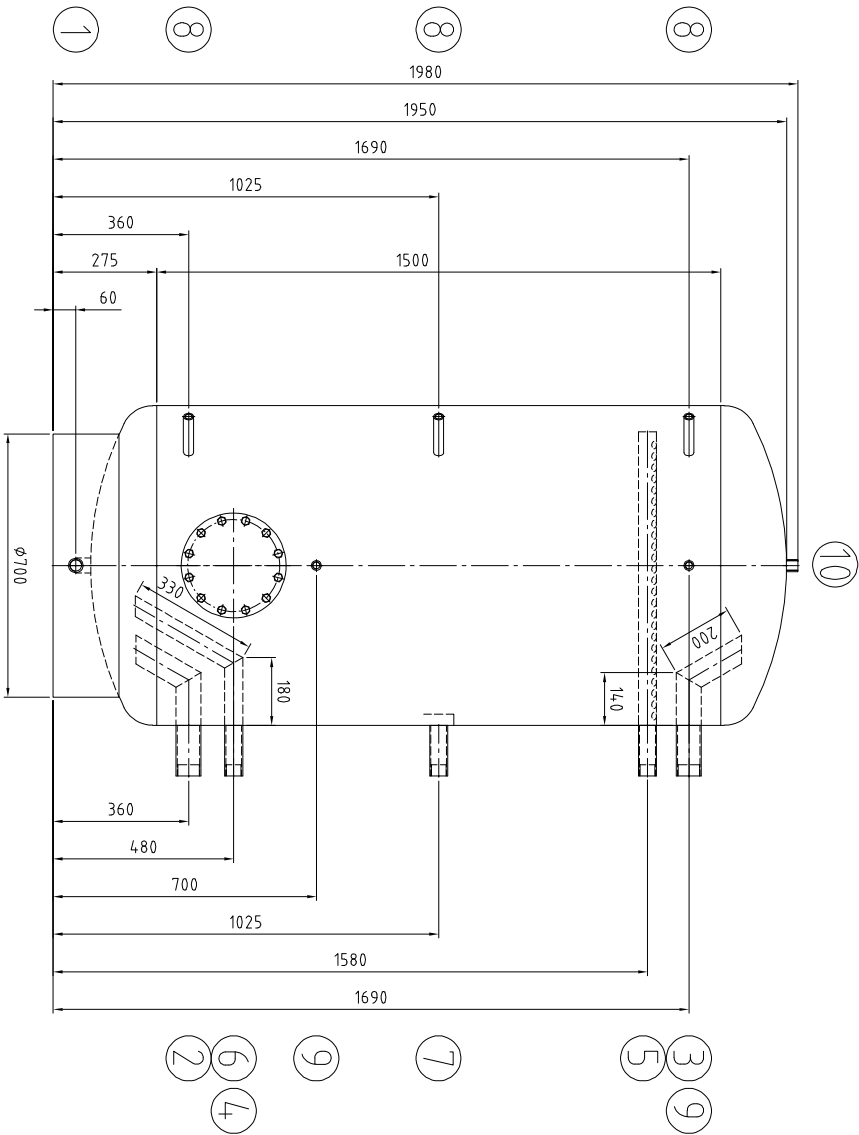


Detail Sprührohr

2 Reihen Bohrungen auf 74° versetzt
(jeweils 13 Löcher Ø 20)

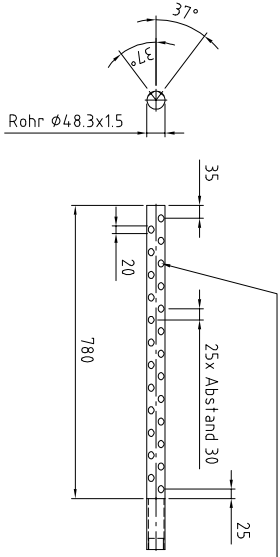

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according
to the top view!!

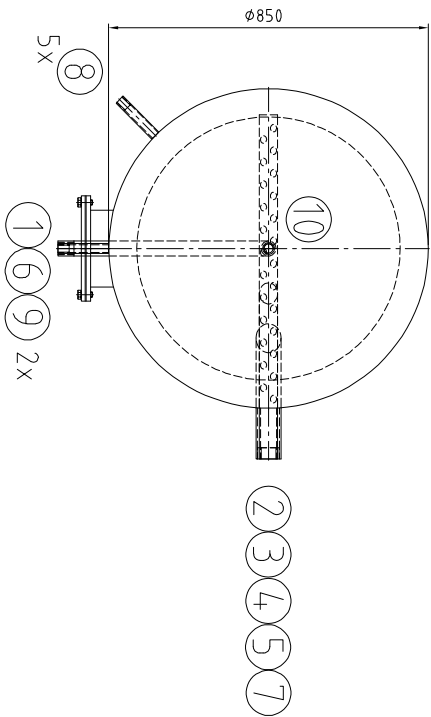

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature Prüfdruck Test pressure Volumen Capacity Oberflächenbearbeitung Surface treatment Werkstoff material Gewicht Weight	Mantelraum inside of jacket 0 / 6 0 / 109 9 990 gebeizt und passiviert pickled and passivated AISI 316L 14.0	Rohrraum inside of tubes bar °C bar L
Artikel-Nr. Article number Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		

10	Entlüftung/ air vent	Rp 3/4"	DIN 2986		
9 (2x)	Fühleranschluss / Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
8 (3x)	Fühleranschluss / Temperature gauge	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Zirkulation / circulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
6	Revisionsöffnung/ handhole 200/280	200	RET	EPDM	
5	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
4	Laderücklauf / heating return	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
3	Warmwasser / warm water	Rp 2"	DIN 2986		
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DIN 2986		
1	Entleerung / drain	Rp 1"	DIN 2986		
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Standard	Dichtfläche Facing
					Position Position
					Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr	Kennwert/Subject	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name			
Gez. / drawn	22.12.2025	Riedel			
Gepr. / appr.	22.12.2025	Wihan			

Benennung / Designation : Warmwasserspeicher / storage tank Typ RET 1000 Sonder				Art der Änderung / Modification	
Zeichnung Nr. / Drawing No. : 234.23-0				Projekt Nr. / Project No. : P2500881	
Bestell-Nr. / Order No. : KST300/123966				Maßstab / Scale 1:10	
Blatt / sheet 1/1				Stand/as per 22.12.2025	



Kippmaß/ tilting tight: 2025 mm