




validé le 29.01.2026

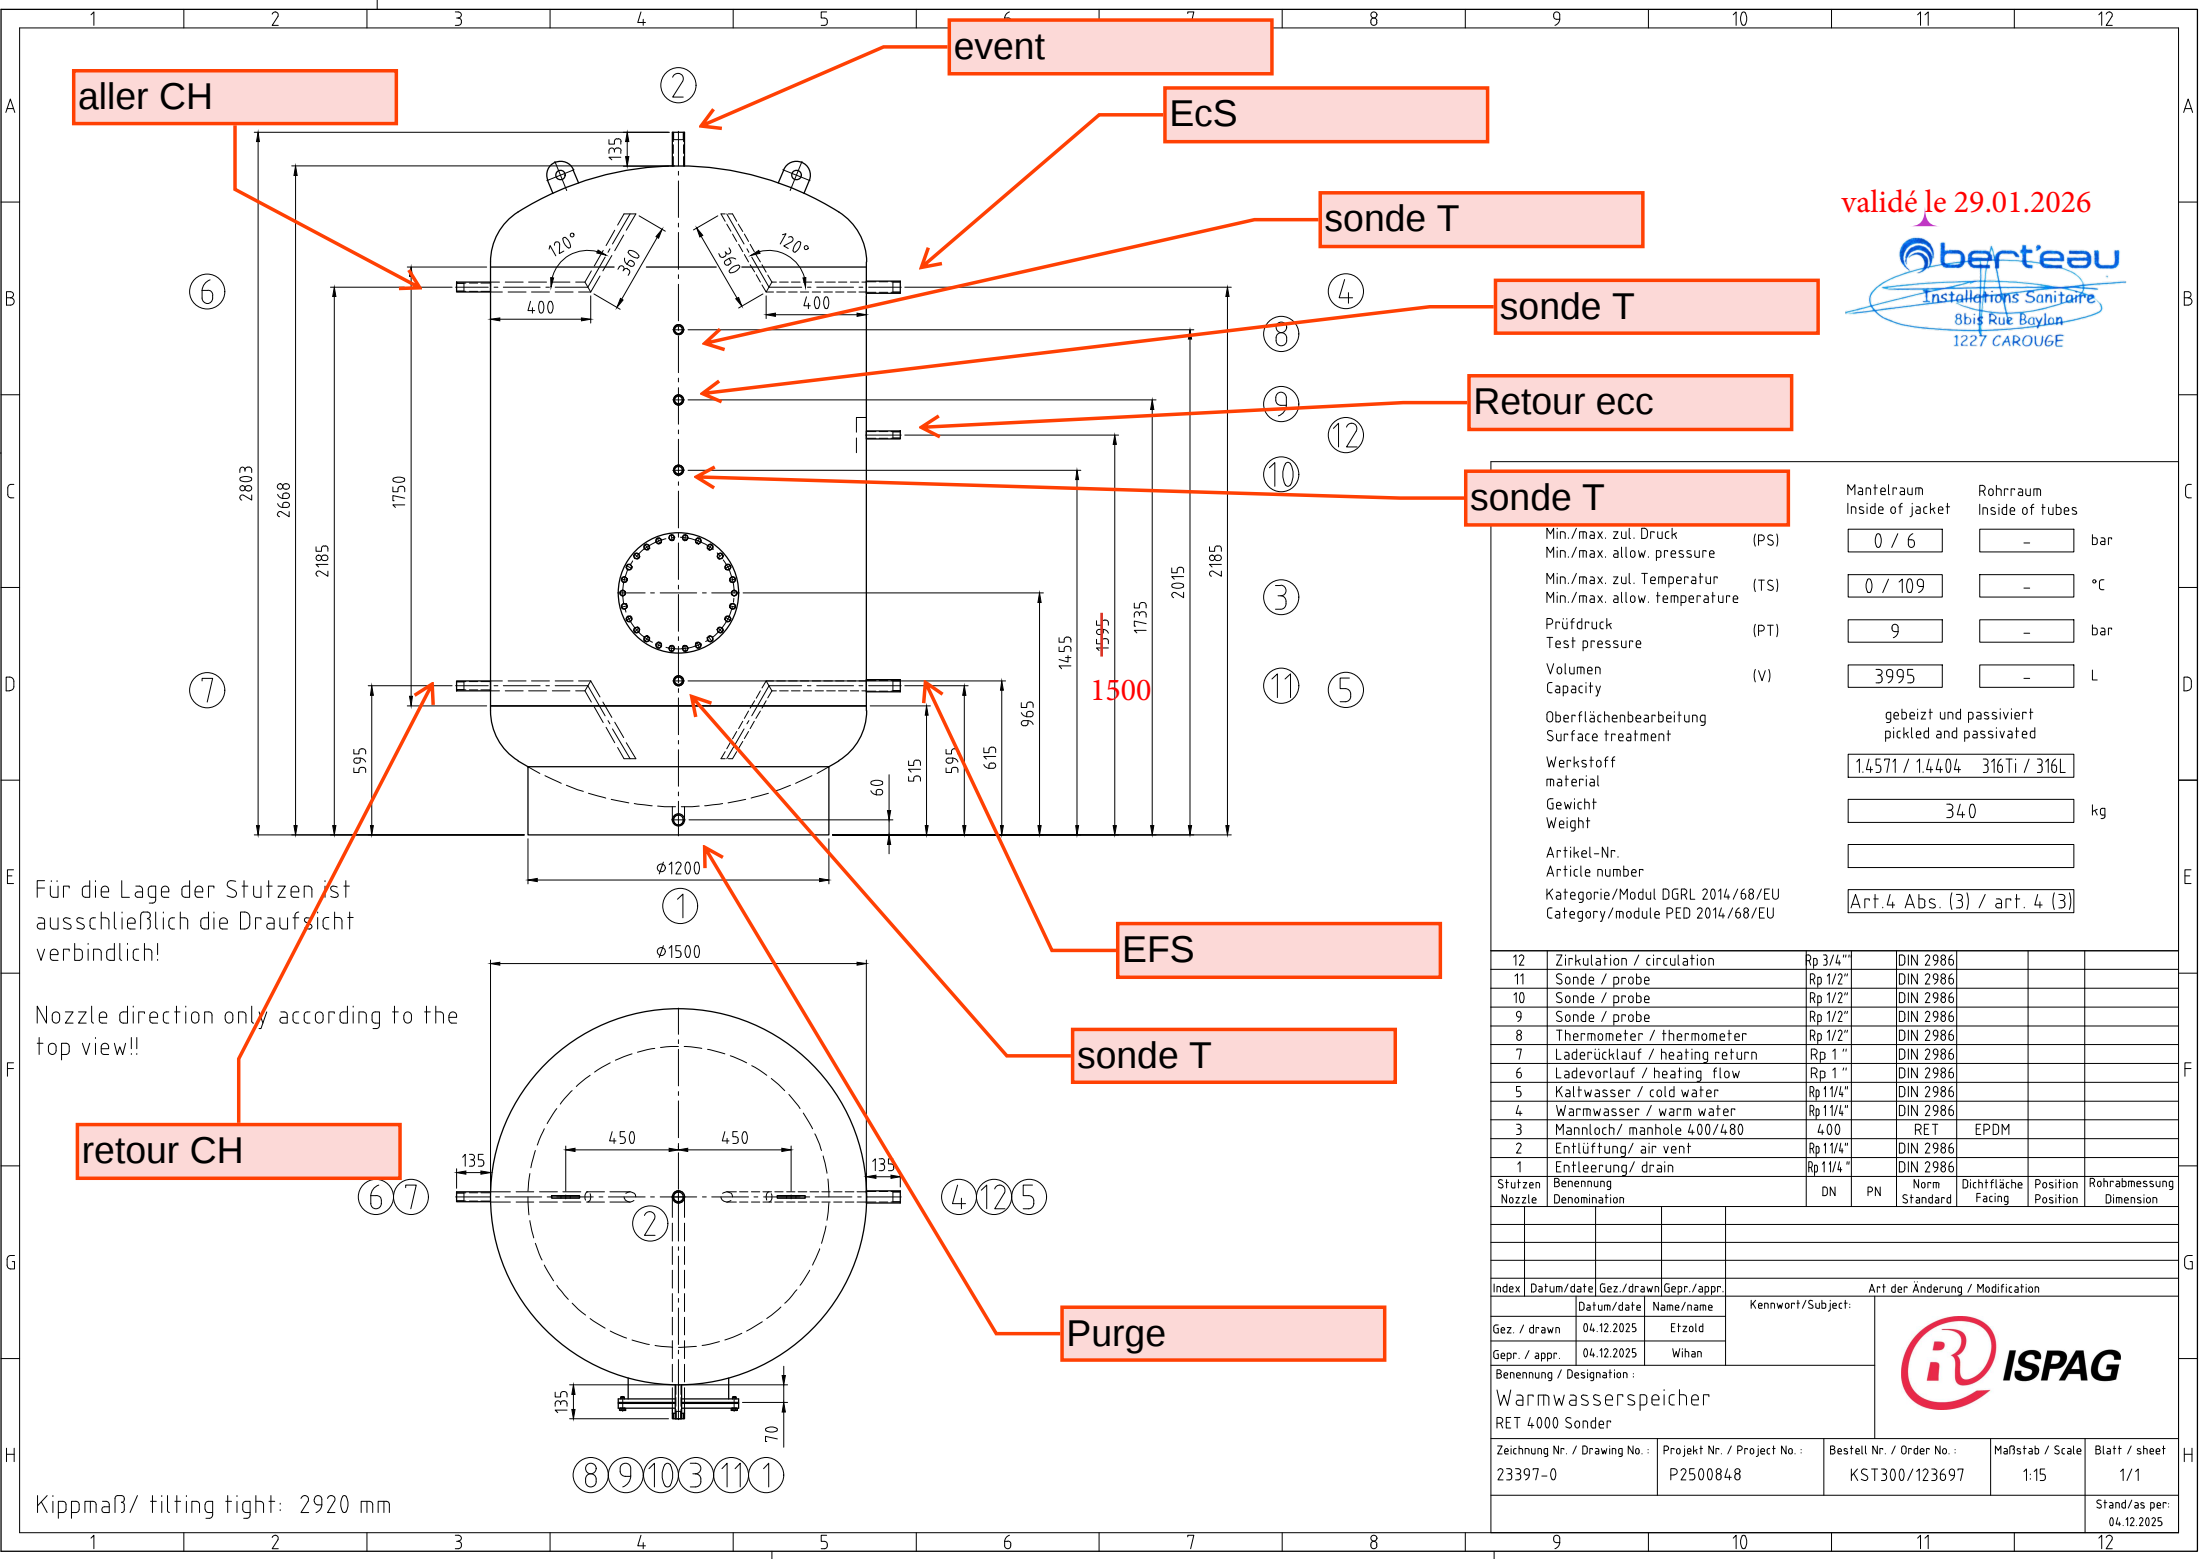

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	- °C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	- bar
Volumen Capacity	(V)	3995	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404	316Ti / 316L
Gewicht Weight		340	kg
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art.4 Abs. (3) / art. 4 (3)	

12	Zirkulation / circulation	Rp 3/4"	DIN 2986				
11	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986				
10	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986				
9	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986				
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986				
7	Laderücklauf / heating return	Rp 1"	DIN 2986				
6	Ladevorlauf / heating flow	Rp 1"	DIN 2986				
5	Kalhwasser / cold water	Rp 1 1/4"	DIN 2986				
4	Warmwasser / warm water	Rp 1 1/4"	DIN 2986				
3	Mannloch / manhole 400/480	400	RET	EPDM			
2	Entlüftung / air vent	Rp 1 1/4"	DIN 2986				
1	Entleerung / drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986				
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification		
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:			
Gez. / drawn	04.12.2025	Elzold				
Gepr. / appr.	04.12.2025	Wihan				
Benennung / Designation :						
Warmwasserspeicher						
RET 4000 Sonder						
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		
23397-0		P2500848		KST300/123697		
				Maßstab / Scale		
				1:15		
				Blatt / sheet		
				1/1		
				Sfand/as per: 04.12.2025		

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2920 mm