



APPROUVÉ

Saousane Pahud

2310

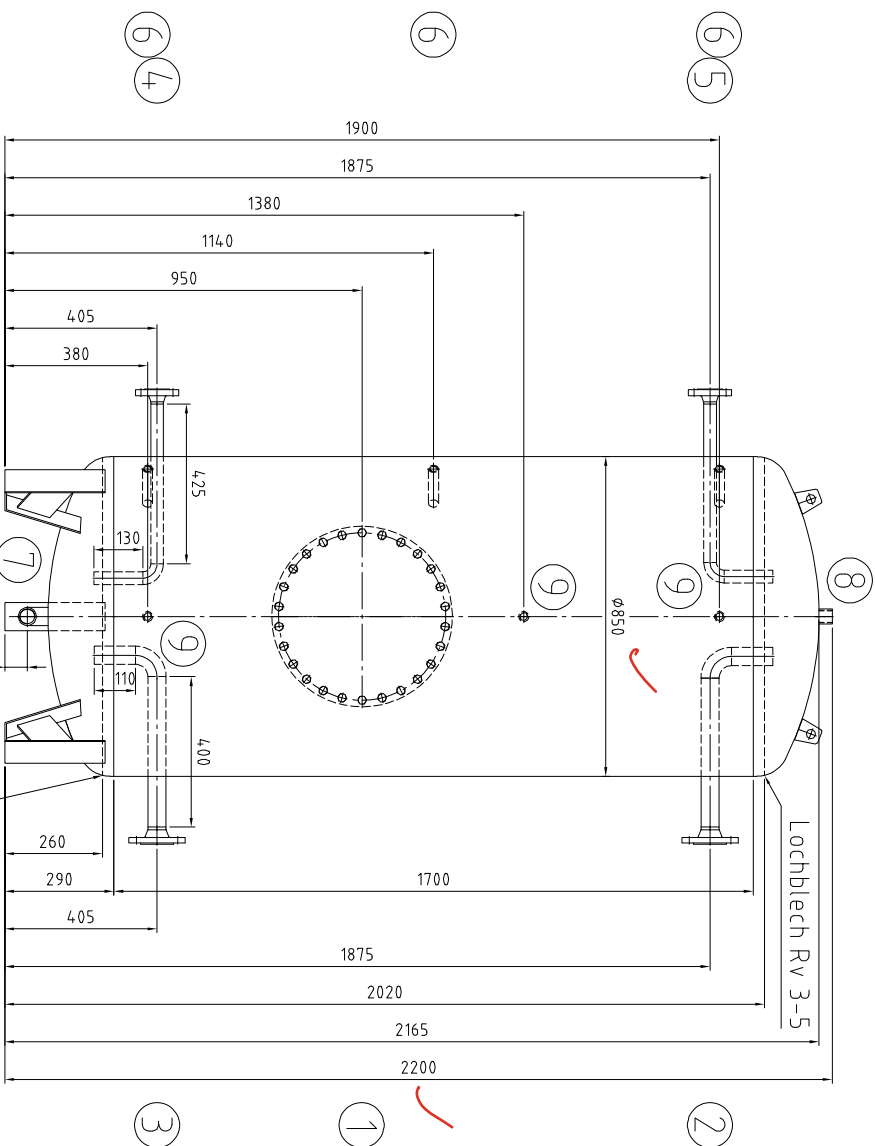

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich:
Nozzle direction only according to the top view!!

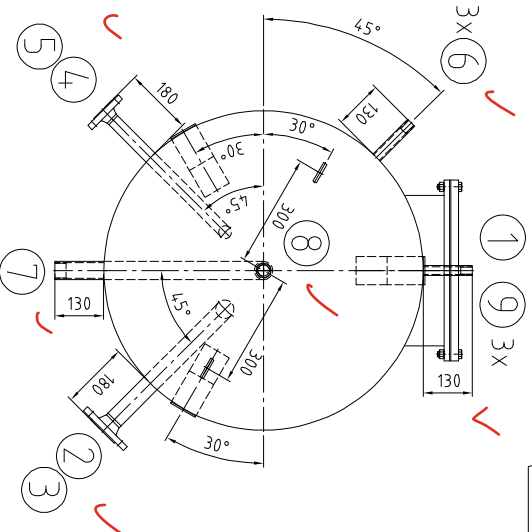

Min./max. zul. Druck	(PS)	Manifraum inside of jacket	Rohrraum inside of tubes
Min./max. allow. pressure		0 / 3	
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	-10 / 50	
Min./max. allow. temperature			
Prüfdruck	(PT)	4,5	
Test pressure			
Volumen	(V)	1098	
Capacity			
Oberflächenbearbeitung			
Surface treatment			
Werkstoff material			
Gewicht			
Weight			
Artikel-Nr.			
Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU			
Category/module PED 2014/68/EU			

9 (3X) Thermometer/ thermometer	406 1/2"	DIN 2986			
8 Entlüftung/ air vent	Rp 1"	DIN 2986			
7 Entlüftung/ drain	Rp 1 1/4"	DIN 2986			
6 (3X) Führanschluss / Temperature gauge	Rp 1 1/2"	DIN 2986			
5 V-Flansch Bogenrohr/ Flange elbow pipe	25	4.0	EN1092-1		
4 V-Flansch Bogenrohr/ Flange elbow pipe	25	4.0	EN1092-1		
3 V-Flansch Bogenrohr/ Flange elbow pipe	4.0	4.0	EN1092-1		
2 V-Flansch Bogenrohr/ Flange elbow pipe	4.0	4.0	EN1092-1		
1 Revisionsöffnung/ manhole	400/480	4.00	RET	EPDM	Position
Stutzen Benennung	Norm	DN	PN	RET	Position
Nozzle Denomination	Standard	Facing	Position	Position	Dimension

Rev1 09.01.2026	Riedel	Benker	Änderung nach Kundenwunsch
Index Datum/date	Gez./drain/Gepr./appr	Art der Änderung / Modification	
Gez./drain	Name/name	Kennwert/Subject	
Gepr./appr.	22.12.2025	Wuhan	
Benennung / Designation:			
Typ RET 1000 Sonder			
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell-Nr. / Order No.:	Maßstab / Scale
234.23-0 Rev1	PZ500881	KST300/123966	1:10
			Blatt / sheet
			1/1
			Stand/as per:
			09.01.2026

