
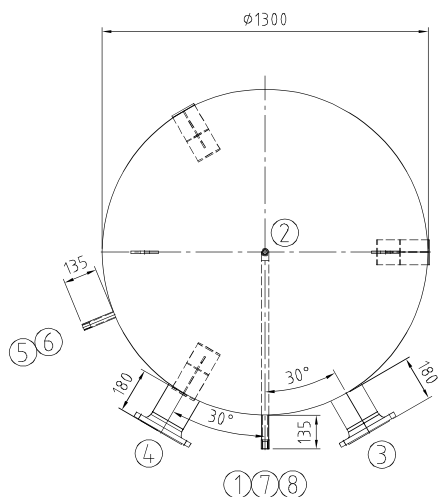


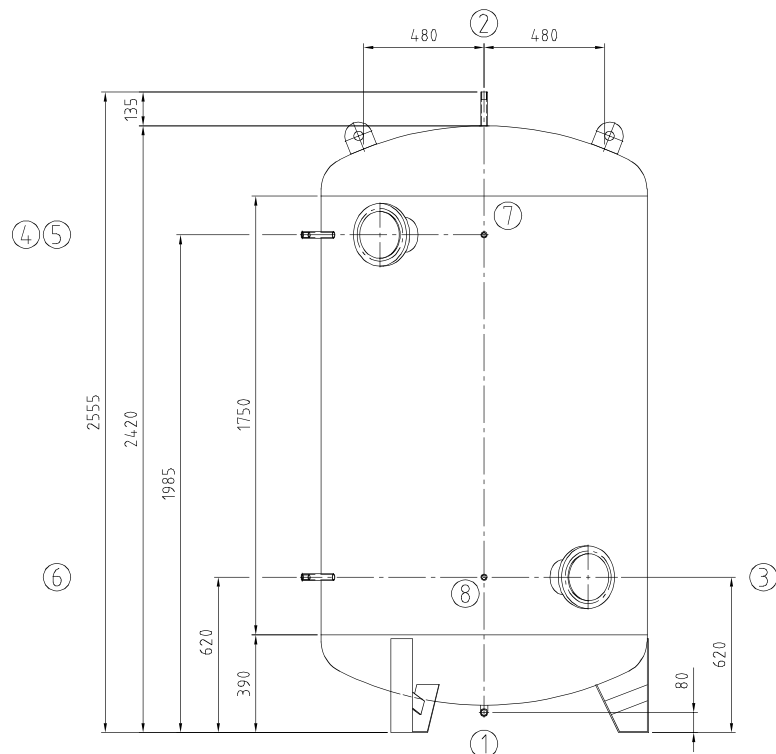

Kippmaß: 2720

VALIDÉ

Jean-Albert
ISO 9001
 Alkazi Groupe SA
 Chemin des Mésanges 5
 1012 Romanel-sur-Lausanne

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 45	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	bar
Volumen Capacity	(V)	2700	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4301	
Gewicht Weight		360	
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art. 4 Abs. (3)	

8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
4	Flanshanschluss / flange connection	125 16	EN 1092-1/11			
3	Flanshanschluss / flange connection	125 16	EN 1092-1/11			
2	Entlüftung	Rp 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position

Rev2	12.01.2026	Riedel	Benker	Änderung gemäß Kundenwunsch / change according to customer request		
Rev1	16.12.2025	Altmaannshofer	Wihan	Änderung gemäß Kundenwunsch / change according to customer request		

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Sub ject:	
Gez. / drawn	10.12.2025	Altmannshofer			
Gepr. / appr.	10.12.2025	Wihan			

Benennung / Designation :
 Wasserspeicher / storage tank
 Typ RET 2700 special 1

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23408-0 Rev2	P2500860_2	KST300/123853	1:15	1/1
				Stand/as per: 12.01.2026