


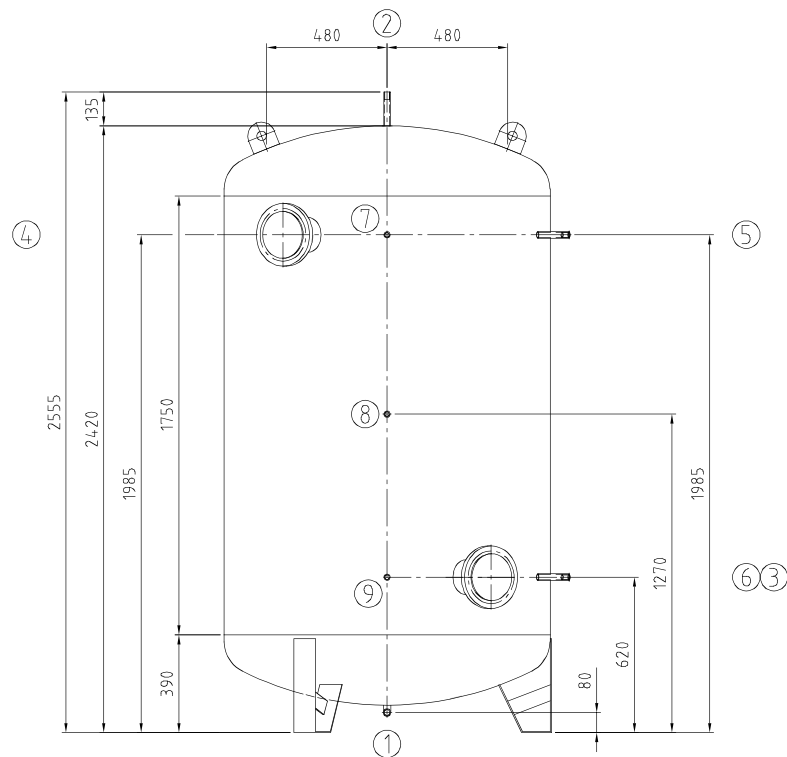

Handwritten signature

Alrazi Gruppe SA
Chemin des Mésanges 5
1012 Romanel-sur-Lausanne

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6		bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 45		°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9		bar
Volumen Capacity	(V)	2700		L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated		
Werkstoff material		1.4301		
Gewicht Weight		360		kg
Artikel-Nr. Article number				
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art. 4 Abs. (3)		

9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986			
4	Flanshanschluss / flange connection	125 16	EN 1092-1/11			
3	Flanshanschluss / flange connection	125 16	EN 1092-1/11			
2	Entlüftung	Rp 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986			
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position

--	--	--	--	--	--	--

Rev1 12.01.2026 Riedel Benker Änderung gemäß Kundenwunsch / change according to customer request

Index Datum/date Gez./drawn Gepr./appr. Art der Änderung / Modification

Gez. / drawn Datum/date Name/name Kennwort/Subject:

Gepr. / appr. 16.12.2025 Altmannshofer

Gepr. / appr. 16.12.2025 Wihan

Benennung / Designation :

Wasserspeicher / storage tank

Typ RET 2700 special 2



Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23414-0 Rev1	P2500860_5	KST300/123853	1:15	1/1

Stand/as per:
12.01.2026

Kippmaß: 2720