





Kippmaß: 2485

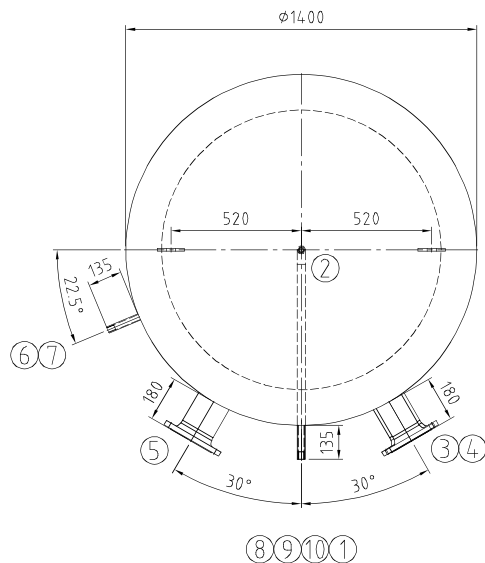

Alvazzi

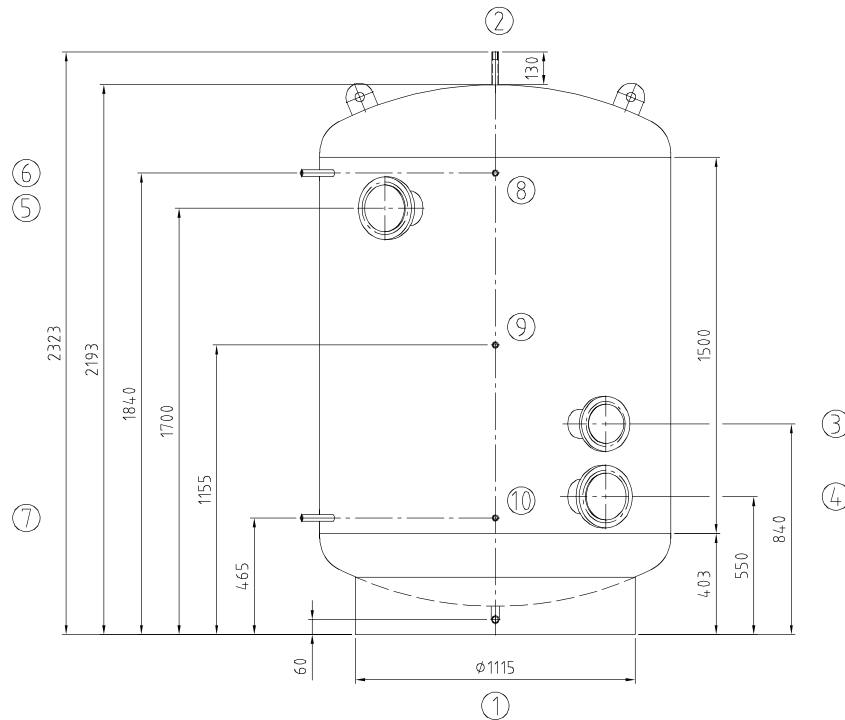

Alvazzi Groupe SA
Chemin des Mésanges 5
1032 Romanel-sur-Lausanne

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	bar
Volumen Capacity	(V)	3000	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight		450 kg	
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art. 4 Abs. (3)	

10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986
6	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986
5	Flanschanschluss / flange connection	125	16 EN 1092-1/11
4	Flanschanschluss / flange connection	125	16 EN 1092-1/11
3	Flanschanschluss / flange connection	100	16 EN 1092-1/11
2	Entlüftung / vent	Rp 1/2"	DIN 2986
1	Entleerung / drain	Rp 3/4"	DIN 2986

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrabmessung Dimension

Rev2	12.01.2026	Riedel	Benker	Änderung gemäß Kundenwunsch / change according to customer request
Rev1	16.12.2025	Etzold	Wihan	Änderung laut Kundenwunsch / Change according to customer request

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Name/name	Kennwort/Subject:	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	10.12.2025	Altmanshofer				
Gepr. / appr.	10.12.2025	Wihan				

Benennung / Designation :

Wasserspeicher / storage tank

Typ RET 3000 special 1

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23407-0 Rev2	P2500860_1	KST300/123853	1:15	1/1

Stand/as per: 12.01.2026