

Fiche produit




Hôpital Samaritain – Installation
de chauffage & refroidissement

**burck
hardt**

FONDATION DE SOUTIEN
Hôpital Riviera-Chablais

- N° 8313000511
- Bd Paderewski 5, 1800 Vevey
- CFC 242 Installation de chauffage/froid

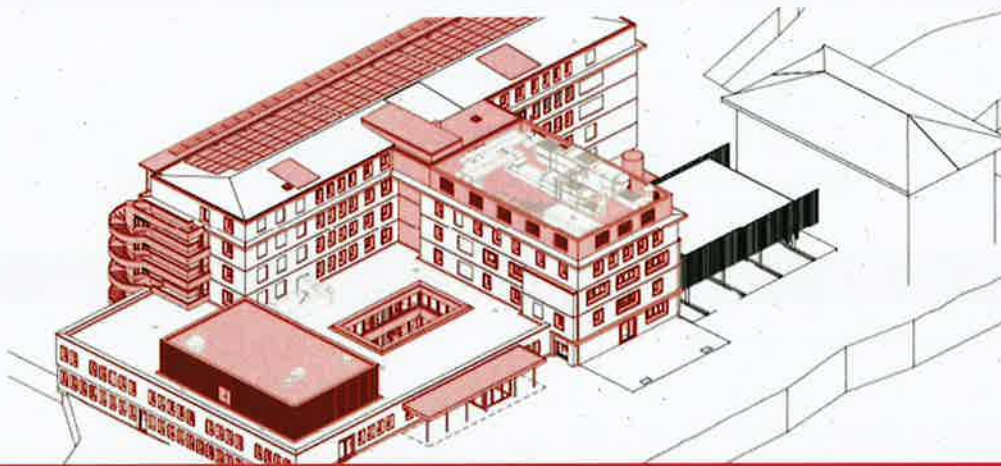

Accumulateur 3000Lt CH

Contact :
Johan Obriot

Adresse mail :
johan.obriot@alvazzigroupe.com

Téléphone :
+41 79 618 98 28

N° de projet		Bâtiment		Niveau	N° de doc.	Indice
9624		Principal			001	A
Indice	Date	Visa ingénieur	Visa direction des travaux	Visa architecte		
A	06.01.2026	8-1-2026				

Alvazzi Groupe SA

A MODIFIER SVP

srg | engineering
R. G. Riedweg et Associés
36, chemin de Mollat
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T. +41 21 545 67 00

Descriptif du produit / matériel

- Désignation : **Cuve accumulation d'énergie 3000Lt**
- Marque / référence : **ISPAG**
- Spécifications (composition, RAL...) : **INOX V4A**
- Échantillon associé : ☐ Oui ☒ Non
- Sur prototype : ☐ Oui ☒ Non
- Date de mise à disposition : Selon validation + 8-10 Semaines

Utilisation du produit / matériel

- Précautions particulières : NA
- Délai de livraison après approbation : 8-10 semaines
- Le produit est conforme à l'appel d'offre : ☒ Oui ☐ Non
- Les clauses techniques du contrat sont strictement respectées : ☒ Oui ☐ Non
- Le produit proposé est une variante : ☐ Oui ☒ Non



Documents justificatifs joints

Justificatifs techniques annexés :

- Fiche technique spécifique du produit : ☒
- Notice d'utilisation/Manuel de pose : ☐

Description technique :

- Mode de fonctionnement chaud ☒
- Mode de fonctionnement froid ☐
- Autre : NA

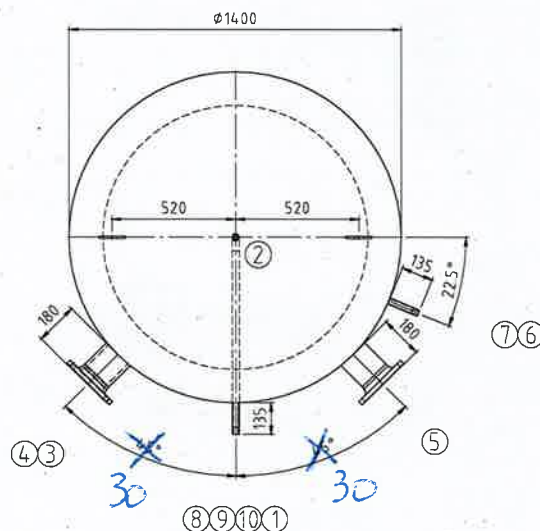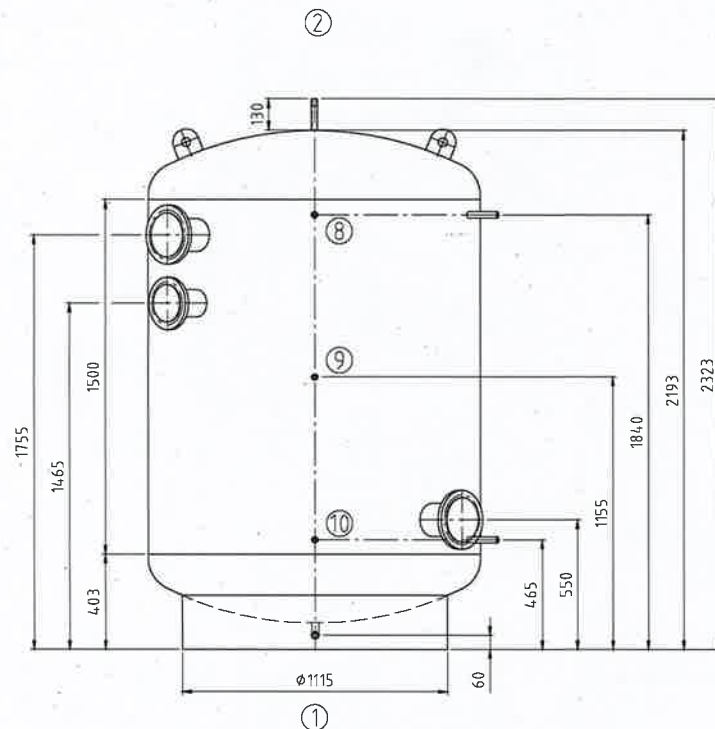

Kippmaß: 2485

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min/max zul. Druck Min/max allow. pressure	(PS)	0 / 6	bar
Min/max zul. Temperatur Min/max allow. temperature	(TS)	0 / 109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	9	bar
Volumen Capacity	(V)	3000	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight		450	kg
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art. 4 Abs. (3)	

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
10		Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
9		Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
8		Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986
7		Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986
6		Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986
5		Flanschanschluss / flange connection	125 16	EN 1092-1/II
4		Flanschanschluss / flange connection	125 16	EN 1092-1/II
3		Flanschanschluss / flange connection	100 16	EN 1092-1/II
2		Entlüftung / vent	Rp 1/2"	DIN 2986
1		Entleerung / drain	Rp 3/4"	DIN 2986

Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaßung Dimension



Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	16.12.2025	Elzold		Kennwort/Subject:
Gepr. / appr.	16.12.2025	Wihan		

Benennung / Designation:
Wasserspeicher / storage tank
Typ RET 3000 special 2

ISPAG

Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell Nr. / Order No.	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23417-0	P2500860_4	KST300/123853	1:15	1/1

Stand/as per:
16.12.2025

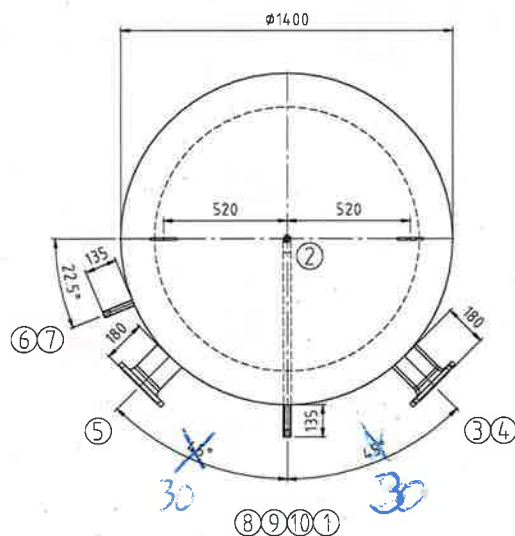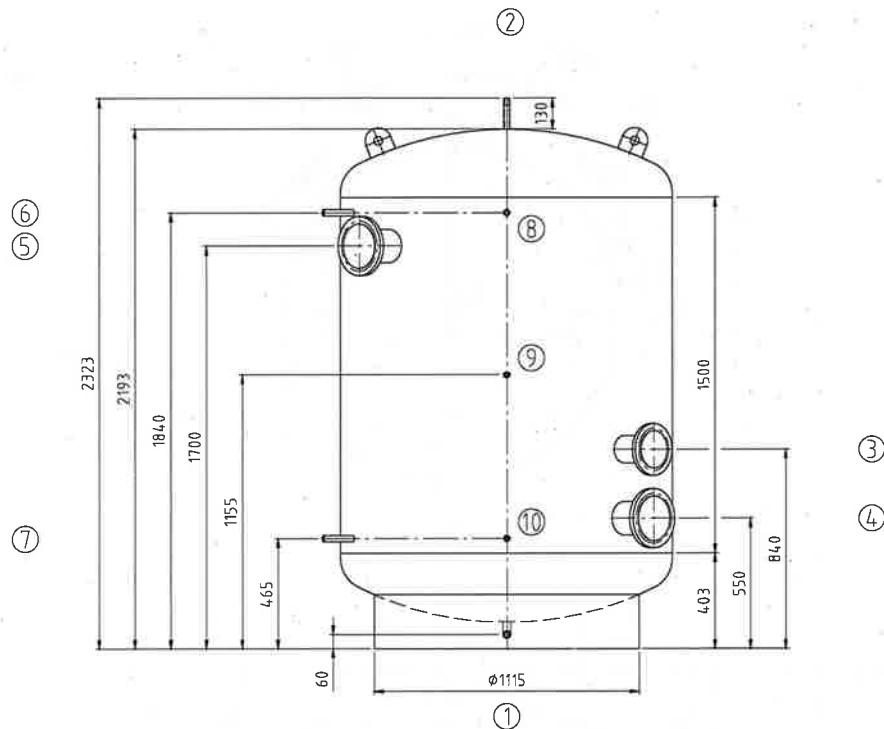

Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure		(PSI)	0 / 6	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature		(TS)	0 / 109			°C
Prüfdruck Test pressure		(PT)	9			bar
Volumen Capacity		(V)	3000			L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment			gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material			1.4571 / 1.4404			
Gewicht Weight			450 kg			
Artikel-Nr. Article number						
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU			Art. 4 Abs. (3)			

10	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
9	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
8	Thermometer / thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986			
7	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986			
6	Sonde / probe	Rp 1/2"	DIN 2986			
5	Flanschanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-VII		
4	Flanschanschluss / flange connection	125	16	EN 1092-VII		
3	Flanschanschluss / flange connection	100	16	EN 1092-VII		
2	Entlüftung / vent	Rp 1/2"	DIN 2986			
1	Entleerung / drain	Rp 3/4"	DIN 2986			

Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position	Rohrabsmessung Dimension

Rev1	16.12.2025	Etzold	Wihan	Änderung laut Kunde / Change according to customer	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
				Kennwort/Subject:	
Gez. / drawn	10.12.2025	Altmanshofer			
Gepr. / appr.	10.12.2025	Wihan			

Benennung / Designation:
Wasserspeicher / storage tank
Typ RET 3000 special 1

ISPAG

Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell Nr. / Order No.	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
234.07-0Rev1	P2500860_1	KST300/123853	1:15	1/1

Stand/as per
16.12.2025