

Fiche produit




Hôpital Samaritain – Installation
de chauffage & refroidissement

**burck
hardt**

FONDATION DE SOUTIEN
Hôpital Riviera-Chablais

- N° 8313000511
- Bd Paderewski 5, 1800 Vevey
- CFC 242 Installation de chauffage/froid

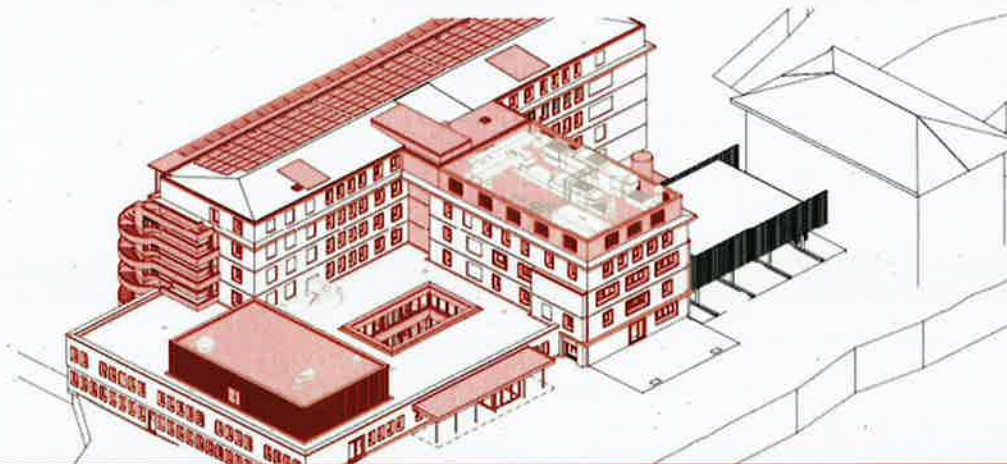

Accumulateur 800Lt CH

Contact
Johan Obriot

Adresse mail
johan.obriot@alvazzigroupe.com

Téléphone
+41 79 618 98 28

N° de projet		Bâtiment		Niveau	N° de doc.	Indice
9624		Principal			001	A
Indice	Date	Visa ingénieur	Visa direction des travaux		Visa architecte	
A	06.01.2026	8.1.2026				

Alvazzi Groupe SA

A Modifier SVP

srg | engineering
R. G. Riedweg et Sandro SA
36, chemin de Maillefer
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T. +41 21 545 57 00

Descriptif du produit / matériel

- Désignation : **Cuve accumulation d'énergie 800Lt**
- Marque / référence : **ISPAG**
- Spécifications (composition, RAL...) : **INOX V4A**
- Échantillon associé : ☐ Oui ☒ Non
- Sur prototype : ☐ Oui ☒ Non
- Date de mise à disposition : Selon validation + 8-10 Semaines

Utilisation du produit / matériel

- Précautions particulières : NA
- Délai de livraison après approbation : 8-10 semaines
- Le produit est conforme à l'appel d'offre : ☒ Oui ☐ Non
- Les clauses techniques du contrat sont strictement respectées : ☒ Oui ☐ Non
- Le produit proposé est une variante : ☐ Oui ☒ Non



Documents justificatifs joints

Justificatifs techniques annexés :

- Fiche technique spécifique du produit : ☒
- Notice d'utilisation/Manuel de pose : ☐

Description technique :

- Mode de fonctionnement chaud ☒
- Mode de fonctionnement froid ☐
- Autre : NA

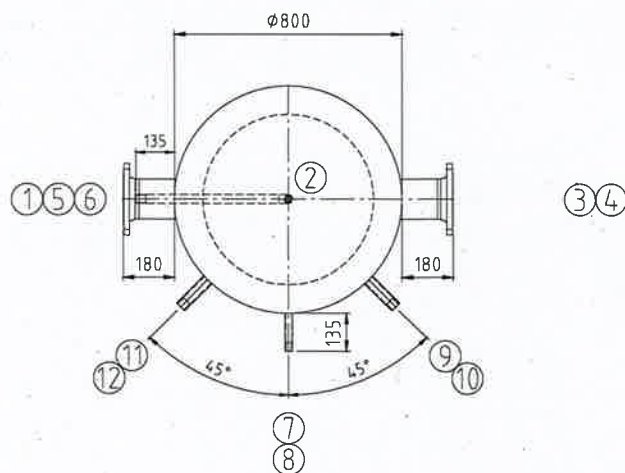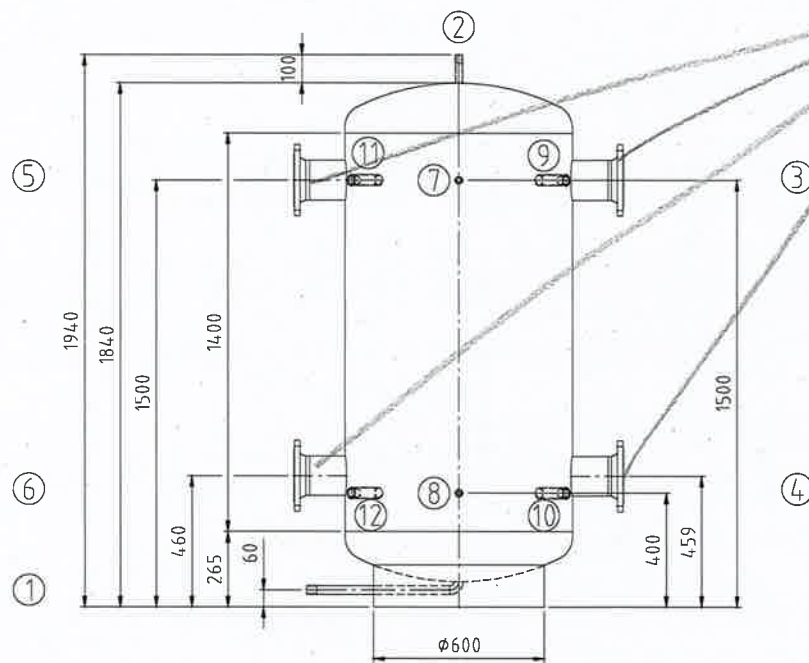

Kippmaß: 2020

DN 25

DN25

		Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 3	bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109	°C
Prüfdruck Test pressure	(PT)	4.5	bar
Volumen Capacity	(V)	800	L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material		1.4571 / 1.4404	
Gewicht Weight		125	kg
Artikel-Nr. Article number			
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU		Art. 4 Abs. (3)	

12	Thermometer	Rp 1"	DIN 2986				
11	Thermometer	Rp 1"	DIN 2986				
10	Thermometer	Rp 1"	DIN 2986				
9	Muffenschluss / socket connection	Rp 1"	DIN 2986				
8	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986				
7	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986				
6	Flanshschluss / flange connection	125	16 EN 1092-1/11				
5	Flanshschluss / flange connection	125	16 EN 1092-1/11				
4	Flanshschluss / flange connection	125	16 EN 1092-1/11				
3	Flanshschluss / flange connection	125	16 EN 1092-1/11				
2	Entlüftung	Rp 1"	DIN 2986				
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986				
Stutzen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position	Rohrmaßung Dimension

Rev.	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Änderung laut Kundenwunsch / Change according to customer request
1	16.12.2025	Altmannshofer	Wihan	

Gez. / drawn	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject
	10.12.2025	Altmannshofer	
Gepr. / appr.	10.12.2025	Wihan	

Benennung / Designation:

Wasserspeicher / storage tank

Typ RET 800 special

Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	Bestell Nr. / Order No.	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
23409-0Rev1	P2500860_3	KST300/123853	1:12.5	1/1

Stand/as per: 16.12.2025

