



# Existant

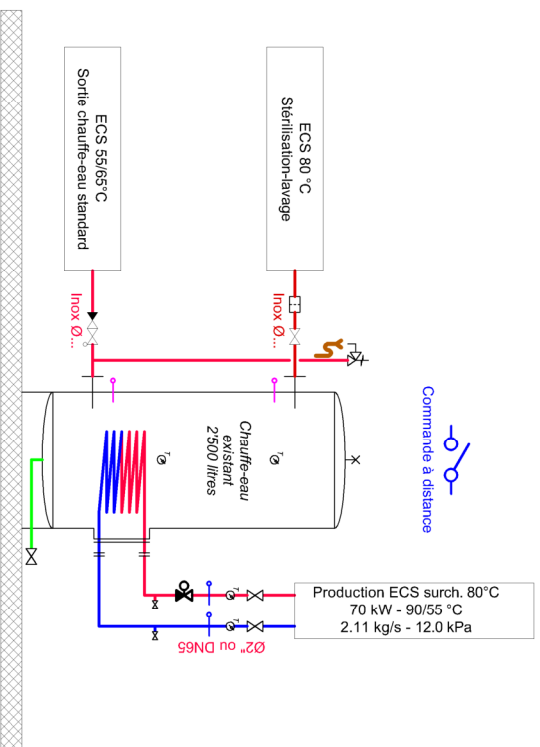

# Variante 1

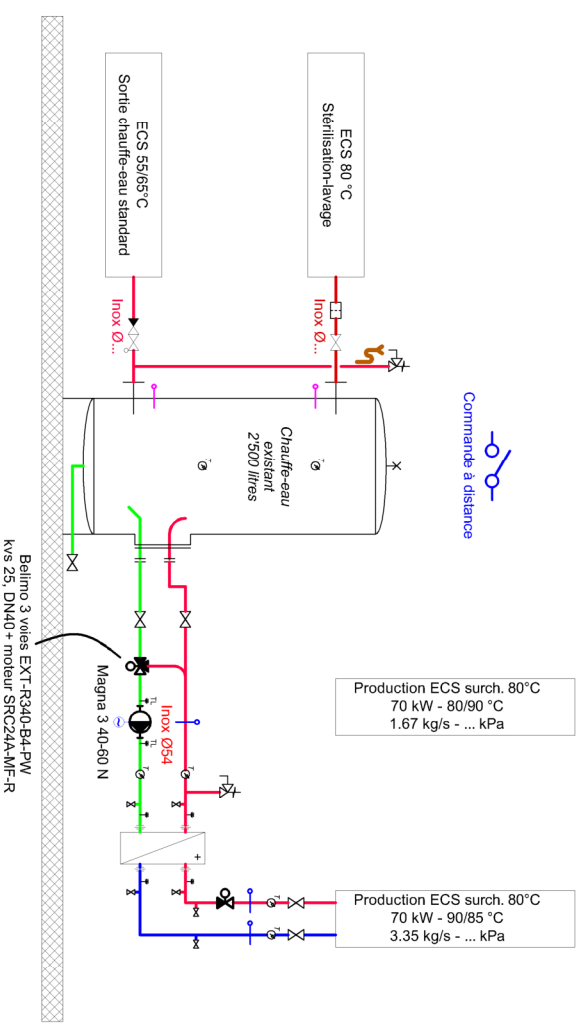

## Cave de la Côte - Raccordement Enerlac

Schéma principe - ECS surchauffée

Existant et Variante 1



Route de Moulins 40 / CP 48  
1523 Granges-Marnand  
T 026 668 19 18  
F 026 668 21 01  
info@besm.ch  
www.besm.ch

Affaire n° : 22 - 117  
Plan n° : ECSS\_201\_P\_a  
Dess. : pl  
Date : 20.01.2026

Phase : Projet  
Format : 21 x 29.7  
Echelle : /

Modif. 1 :  
Modif. 2 :  
Modif. 3 :  
Modif. 4 :