



DEMANDE D'OFFRE



Date: 05.02.2026

Entreprise : ECSA
Adresse : Rue de la Condémine 60
1630 Bulle

Contact : Luc Fragnière
Téléphone : 079/844.99.54
Courriel : l.fragniere@energieconcept.ch

Chantier: 21103 - EMS Charmey
Adresse : Home de la Jogne, Riau-de-la Maula 9, 1637 Charmey

Cuve production CAD

Dimensions

Diamètre : 1200 mm
Hauteur : 2270 mm
Volume : 2000 litres
Pression de service : 5 bar
Température : 60 °C

Matière

☒ Inox V4A
☐ Inox V2A
☐ Acier S235JRG2

Exécution

☐ Sur pieds
☐ Sur virole



Isolation


☒ Laine de roche
☐ Armaflex



Connections

Eau froide	R	Bride	"	DN 65	- PN
Eau chaude	R	Bride	"	DN 65	- PN
Aller	R	"	"	DN	- PN
Retour prod. CAD	R	2"	avec tube diffuseur		
Circulation	R	2"	plaque diffuseur		
Purge	R	"		DN	- PN
Vidange	R	"		DN	- PN
	R	"		DN	- PN
	R	"		DN	- PN
	R	"		DN	- PN
	R	"		DN	- PN

Trou d'homme : oui, avec résistance électrique de secours à inclure dans l'offre
Manchons pour sondes / thermomètres : nombre 2

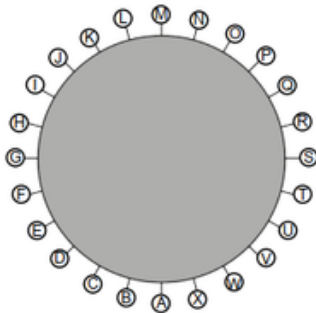

Soudure sur site ☐

Hauteur du local : 2680 mm
Passage de porte
Largeur de porte : 1300 mm
Hauteur de porte : 2100 mm
Profondeur monte charge : - mm
Poids admissible : - T



DEMANDE D'OFFRE



Date: 05.02.2026

Entreprise : ECSA
Adresse : Rue de la Condémine 60
1630 Bulle

Contact : Luc Fragnière
Téléphone : 079/844.99.54
Courriel : l.fragniere@energieconcept.ch

Chantier : 21103 - EMS Charmey
Adresse : Home de la Jogne, Riau-de-la Maula 9, 1637 Charmey

Cuve production RECUP

Dimensions

Diamètre : 1200 mm
Hauteur : 2270 mm
Volume : 2000 litres
Pression de service : 5 bar
Température : 60 °C

Matière

☒ Inox V4A
☐ Inox V2A
☐ Acier S235JRG2

Exécution

☐ Sur pieds
☐ Sur virole



Isolation

☒ Laine de roche
☐ Armaflex




Connections

Eau froide	R	Bride	"	DN 65	- PN
Eau chaude	R	Bride	"	DN 65	- PN
Aller prod. CAD	R	2 "		DN	- PN
Retour	R	"		DN	- PN
Circulation	R	"		DN	- PN
Purge	R	"		DN	- PN
Vidange	R	"		DN	- PN
Aller prod. RECUP	R	3/4 "		DN	- PN
Aller prod. RECUP	R	3/4" avec tube diffuseur			
	R	"		DN	- PN
	R	"		DN	- PN


Trou d'homme : Oui pour la révision

Manchons pour sondes / thermomètres : nombre 2

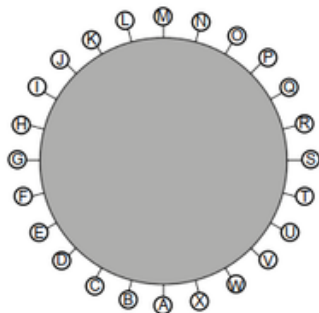

Soudure sur site ☐

Hauteur du local : 2680 mm
Passage de porte
Largeur de porte : 1300 mm
Hauteur de porte : 2100 mm
Profondeur monte charge : - mm
Poids admissible : - T

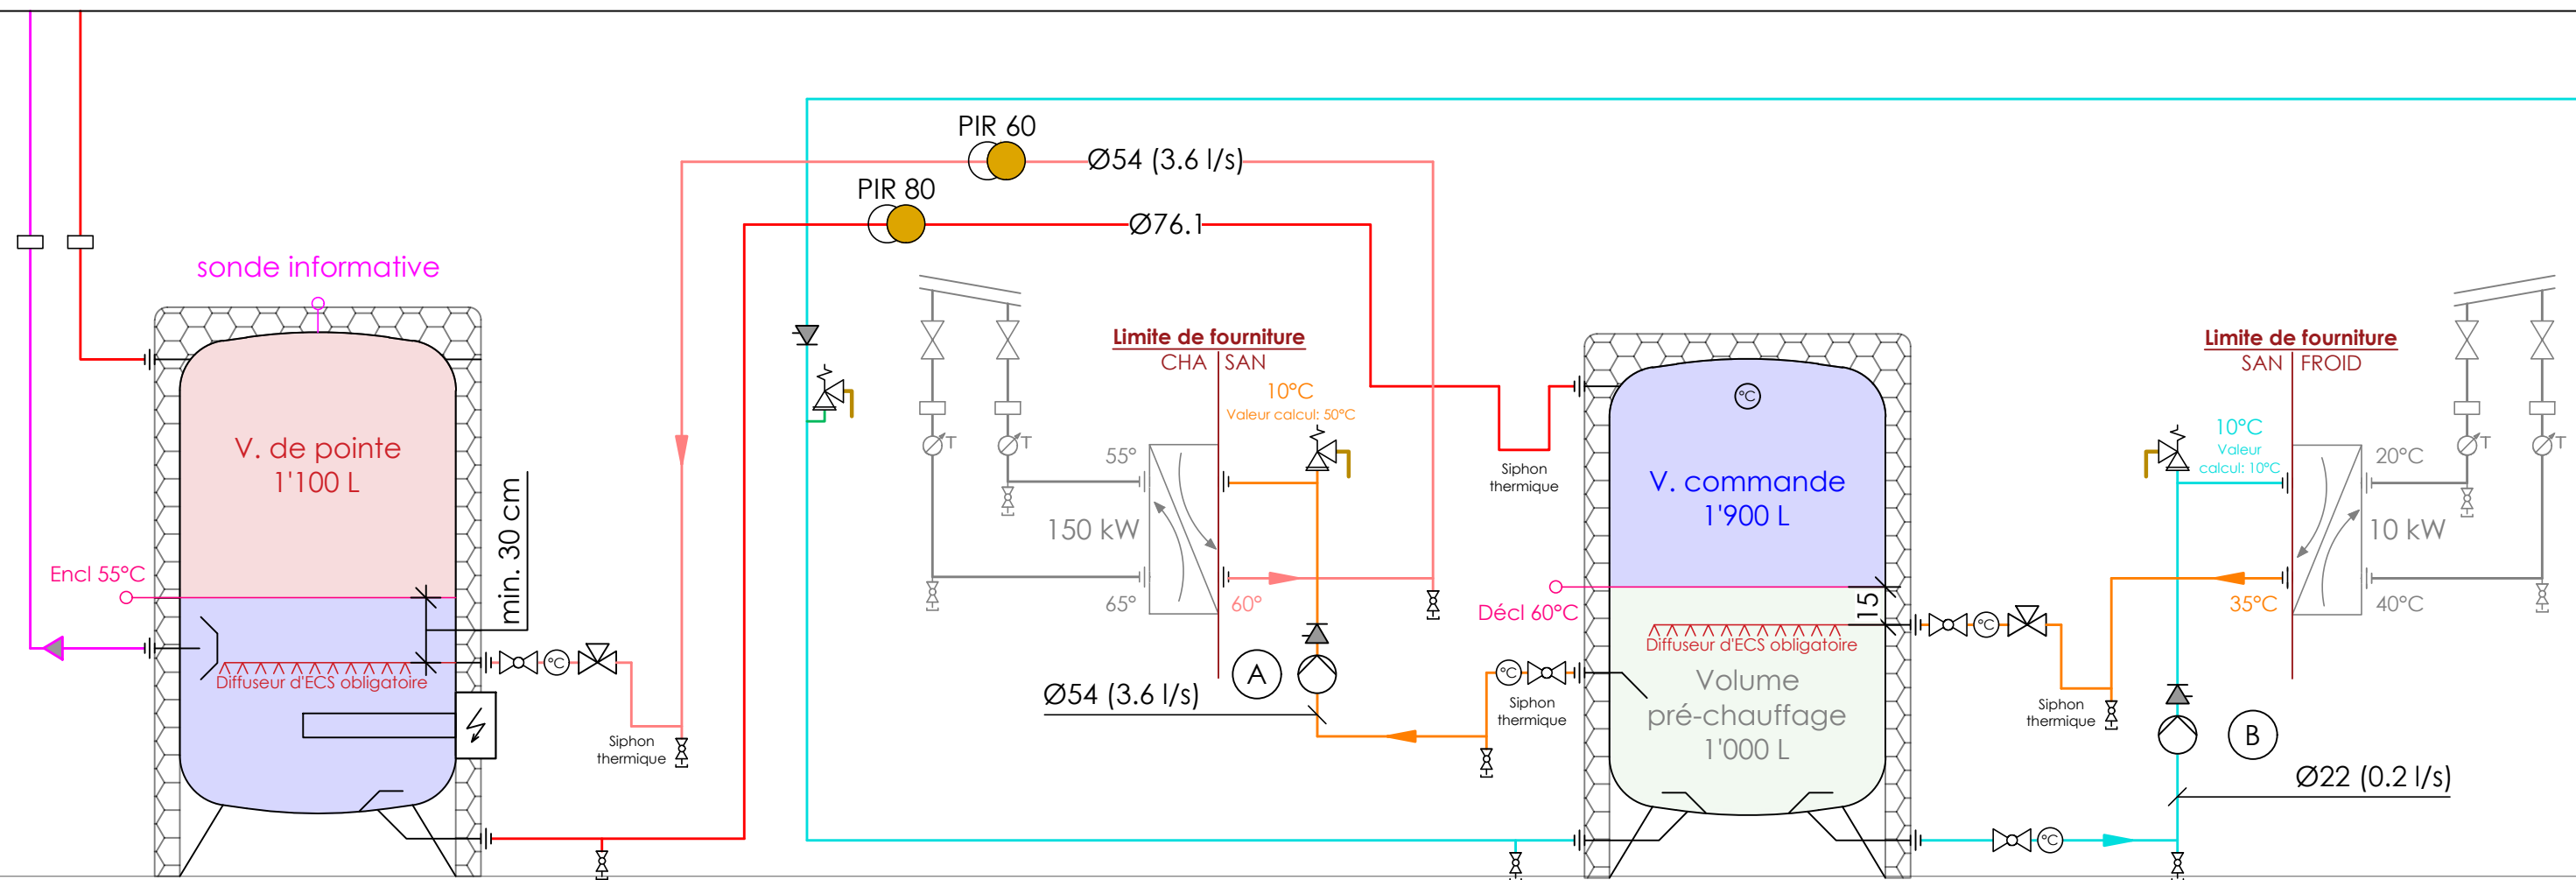

(A) Pompe charge ECS CAD
Biral Modula 40-12 250 BLUE
Vitesse N°4
Débit : 12.9 m³/h
Hman : 37.33 kPa

(B) Pompe charge ECS RECUP
Biral CompAX 20-4 120 BLUE
Vitesse N°4
Débit : 0.9 m³/h
Hman : 32.26 kPa