



GENILAC
Rue Italie 10
CD 509122- Installation Chauffage, Ventilation & Froid


ENTREPRISE CVC



BALLON FROID N°1


0	09.10.2024	MCH	Edition document
Indice	Date	Auteur	Modifications

Nom du document		Date	Indice	Auteur
FT - 28		09.10.2024	0	MCH

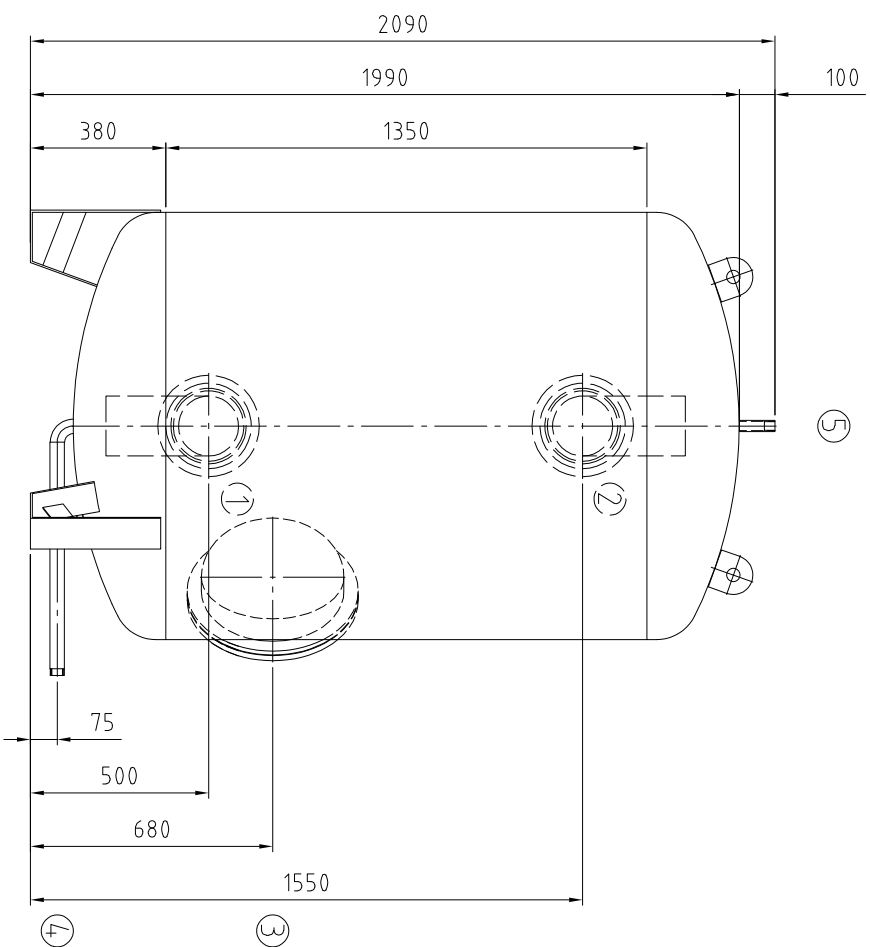

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

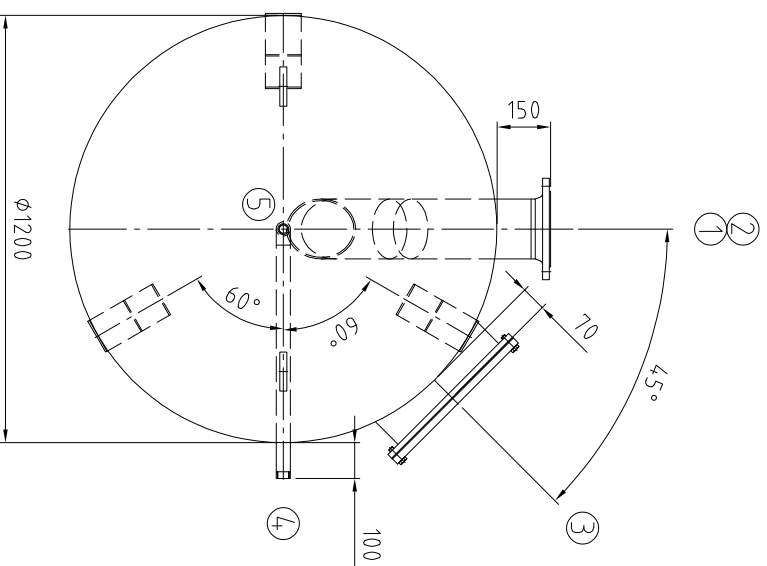

Kippmaß/tilting tight: 2170 mm

		Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. zul. Druck	(PS)	0 / 3		-	
Min./max. allow. pressure					
Min./max. zul. Temperatur	(TS)	0 / 4,0		-	
Min./max. allow. temperature					
Prüfdruck	(PT)	12		-	
Test pressure					
Volumen	(V)	1850		-	
Capacity					
Oberflächenbearbeitung Surface treatment		gebeizt und passiviert pickled and passivated			
Werkstoff material	1.4571/ 1.4404 316Ti/ 316L				
Gewicht	295				
Weight	kg				
Artikel-Nr. Article number					
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU					

5	Muffenanschluss / socket connection	Rp 3/4"	DIN 2986		
4	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
3	handhole 4,00/4,80	4,00	RET	0-Ring	
2	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	EN 1092-1	ø285	ø168,3x4,5
1	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	EN 1092-1	ø285	ø168,3x4,5
Strutzen	Benennung	DN	PN	Norm	Dichtfläche
Nozzle	Denomination			Standard	Facing Position
					Position
					Dimension
Rev1	08.10.2024	Whan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	30.09.2024	Altmanshofer			
Gepr. / appr.	30.09.2024	Whan			
Benennung / Designation :					
Warmwasserspeicher / storage tank					
Typ RET 1850 Sonder 2					
Zeichnung Nr. / Drawing No. :		Projekt Nr. / Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale
22666-0Rev1		P5814.3/02		KST300/115632	1:15
					Blatt / sheet
					1/X

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzmerkmal DIN34-1-D" reserved

Stand as per: 08.10.2024

Object	Genève - Italie 8 - Centrale SIGITALIE CENTRALE THERMIQUE SIG	Date	9 octobre 2024
Num de projet	115632		

Réservoir d'eau glacée sur pieds, en Acier Inox V2A 1850 litres

Matériaux	AISI304L	Volume	1850 litres
Ø non isolé	1200 mm	Pression de service (bar)	3.00
H totale	2000 mm	Pression d'essais (bar)	12.00
Côte de basculement	2137 mm		

- 1 bride(s) de révision Ø400/480
- 1 Prise(s) filetées Rp1" pour vidange
- 2 bride(s) DN150 avec tube coudé
- 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge

Insulation not included

