



GENILAC
Rue Italie 10
CD 509122- Installation Chauffage, Ventilation & Froid


ENTREPRISE CVC



BALLON FROID N°2


0	09.10.2024	MCH	Edition document
Indice	Date	Auteur	Modifications

Nom du document		Date	Indice	Auteur
FT - 29		09.10.2024	0	MCH

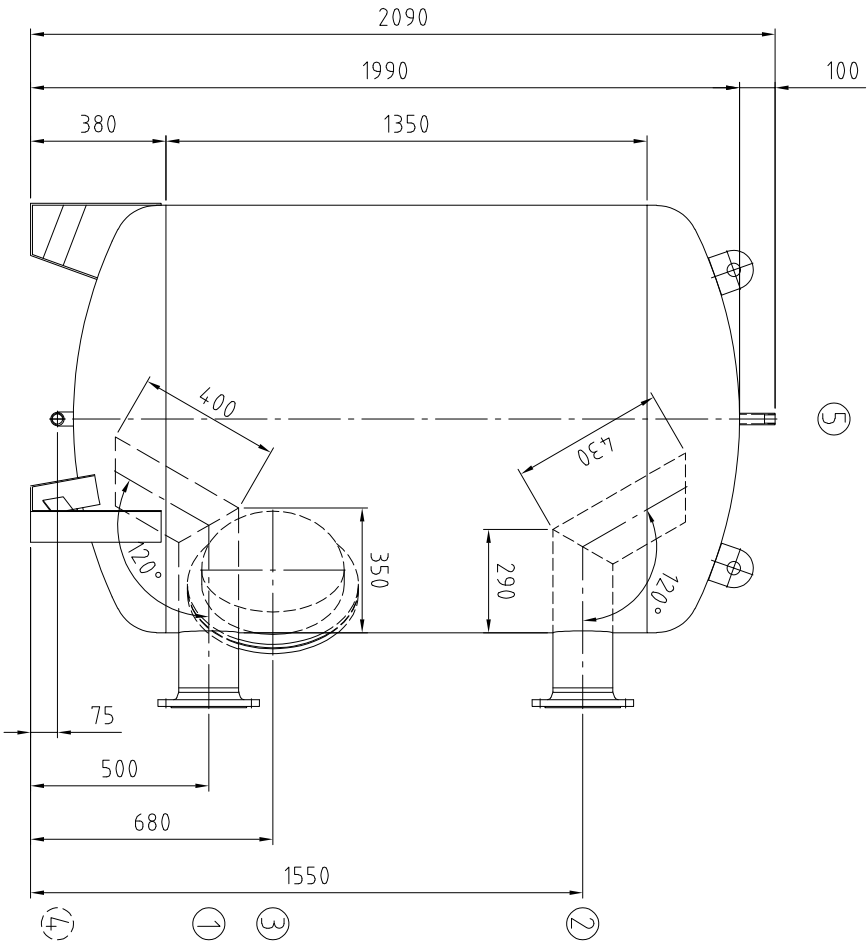

Für die Lage der Stützen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

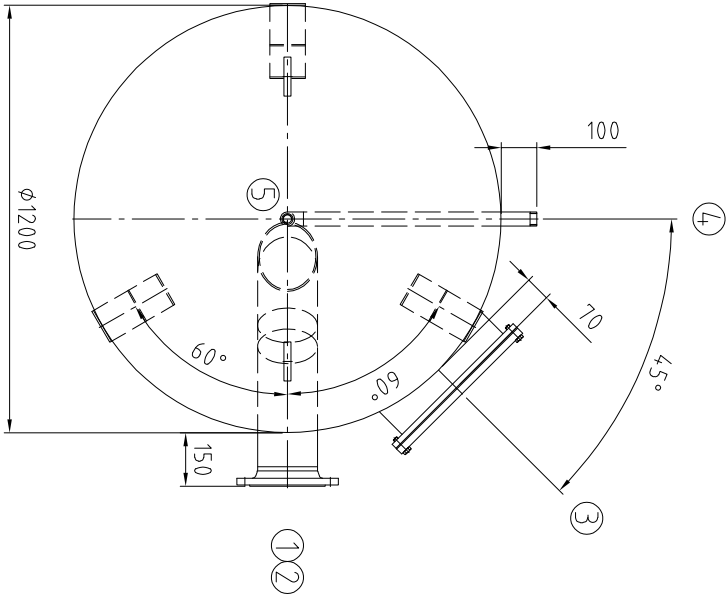

Kippmaß/ tilting tight: 214,0 mm

Min./max. zul. Druck		(PS)	Mantelraum Inside of jacket		Rohrraum Inside of tubes	
Min./max. allow. pressure			0 / 3		-	
Min./max. zul. Temperatur		(TS)	0 / 4,0		-	
Min./max. allow. temperature						
Prüfdruck		(PT)	12		-	
Test pressure					bar	
Volumen		(V)	1850		-	
Capacity					L	
Oberflächenbearbeitung		gebeizt und passiviert pickled and passivated				
Surface treatment						
Werkstoff		14571/ 14404 316Ti/ 316L				
material						
Gewicht		295				
Weight		kg				
Artikel-Nr.						
Article number						
Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU						
Category/module PED 2014/68/EU						

5	Muffenanschluss / socket connection	Rp 3/4"	DIN 2986		
4	Muffenanschluss / socket connection	Rp 1"	DIN 2986		
3	Handhole	4,00	RET	0-Ring	
2	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	16	EN 1092-1	ø285
1	Vorschweißflansch / welding neck flange	150	16	EN 1092-1	ø285
Stützen	Benennung	DN	PN	Standard	Facing
Nozzle	Denomination				Position
					Dimension
Rev1	08.10.2024	Whan	Rudert	Anpassungen nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kennwort/Subject:		
Gez. / drawn	30.09.2024	Altmanshofer			
Gepr. / appr.	30.09.2024	Whan			



Benennung / Designation :
Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 1850 Sonder 1

Zeichnung Nr. / Drawing No. :	Projekt Nr. / Project No. :	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale	Blatt / sheet
22665-0Rev1	P58143/01	KST300/115632	1:15	1/X

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Technical specifications

Object	Genève - Italie 8 - Centrale SIGITALIE CENTRALE THERMIQUE SIG	Date	9 octobre 2024
Num de projet	115632		

Réservoir d'eau glacée sur pieds, en Acier Inox V2A 1850 litres

Matériaux	AISI304L	Volume	1850 litres
Ø non isolé	1200 mm	Pression de service (bar)	3.00
H totale	2000 mm	Pression d'essais (bar)	12.00
Côte de basculement	2137 mm		

- 1 bride(s) de révision Ø400/480
- 1 Prise(s) filetées Rp1" pour vidange
- 2 bride(s) DN150 avec tube coudé
- 1 Prise(s) filetées Rp¾" pour purge

Insulation not included

