
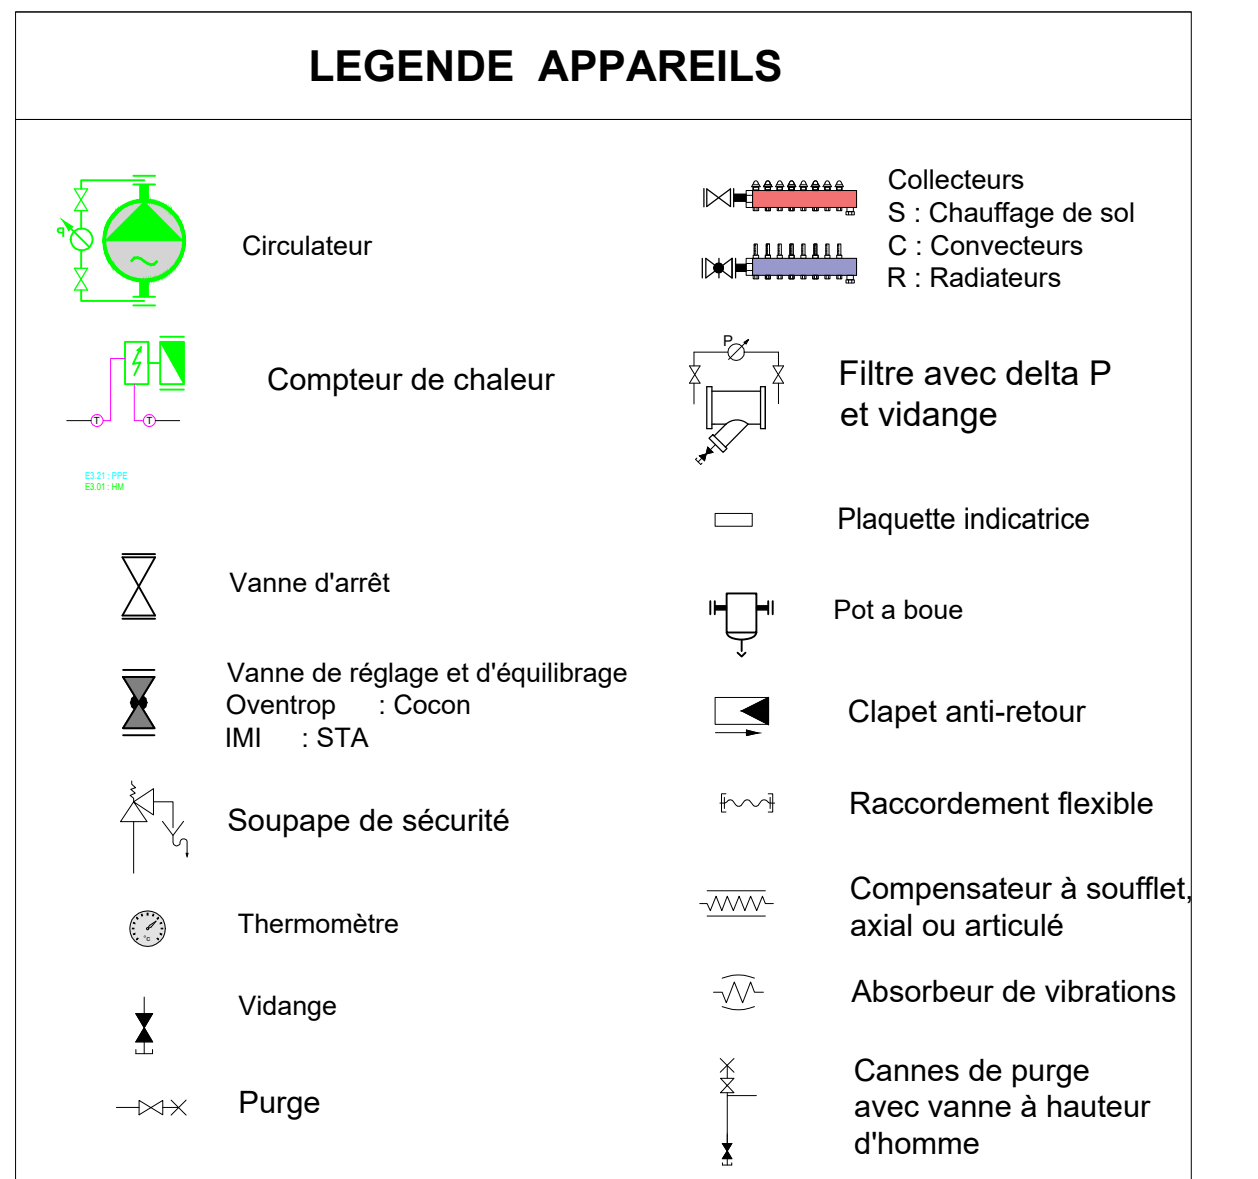
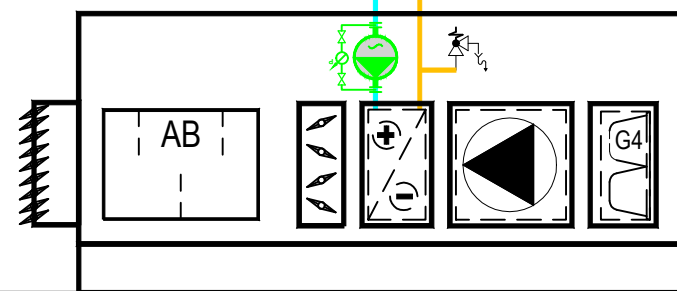



CFC 244.1 Extraction Logements Bât E
Min 1'400 m3/h et Max 5'300 m3/h

Qv nominal = 3'930 m³/h


$Q_v \text{ Max} = 5'300 \text{ m}^3/\text{h}$

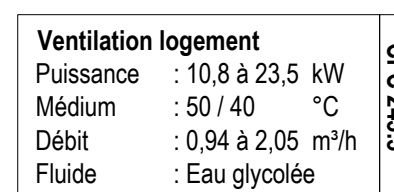

LEGENDE FLUIDE

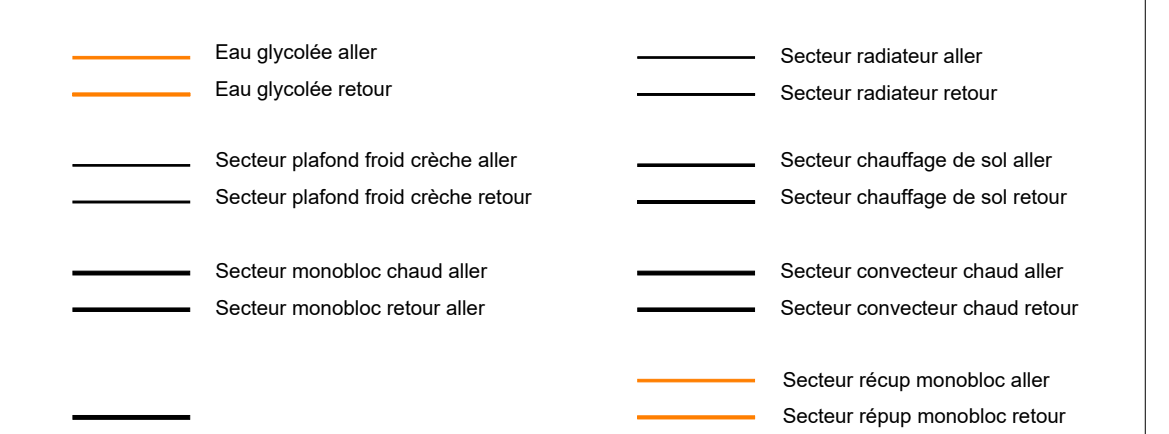

LEGENDE MCR - Périphériques

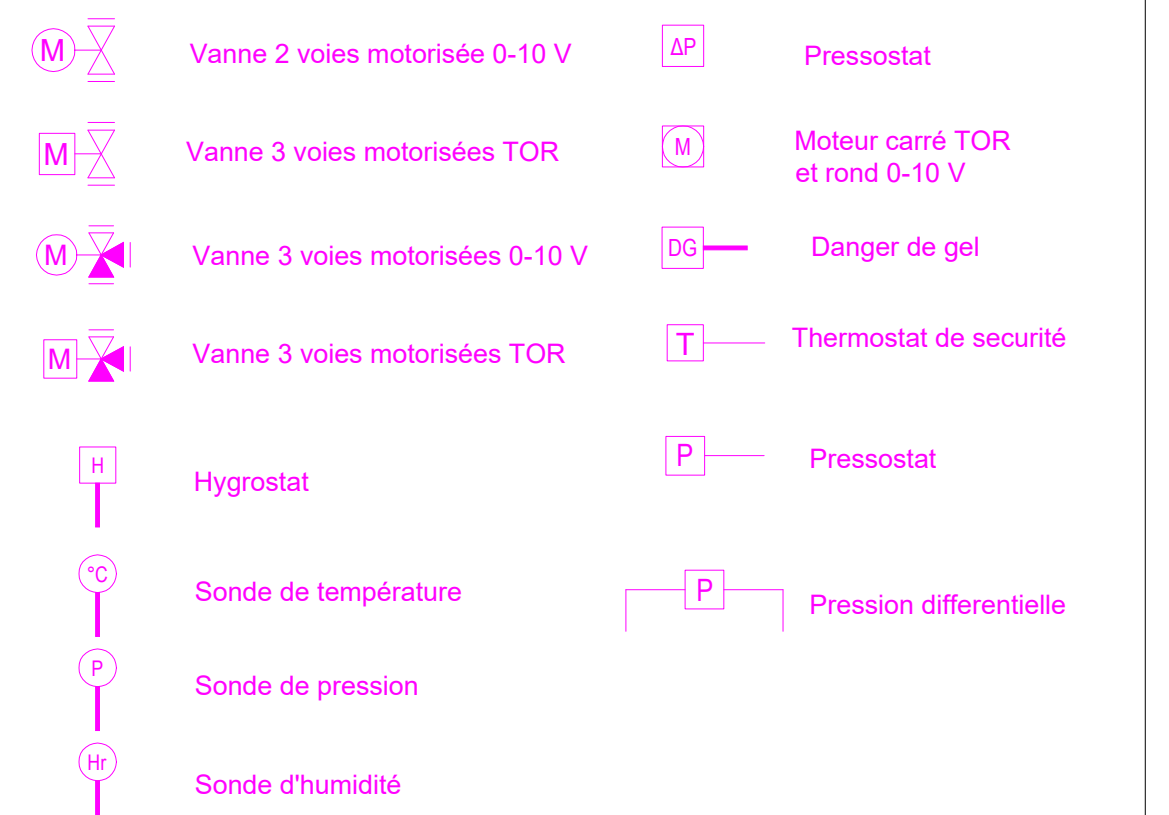

Liste des circulateurs :

```

1) 242.1 : Secteur .....
Marque   : ...
Type     : ...
Débit    : ... m³/h
Pression : ... mCE
Tension  : ... V

2) 243.1 : Secteur ...
Marque   : ...
Type     : ...
Débit    : ... m³/h
Pression : ... mCE
Tension  : ... V

```

[illegible]

Schéma de principe Hydraulique - Bâtiment E

LAM-E-ALV-EXE-0001-TNX-SCH

N° DE PROJET	PHASE	N° CFC	ECHELLE	N° DE PLAN	NIVEAU	INDICE
8213000093	Exécution	243	..	0001	TNC	C