
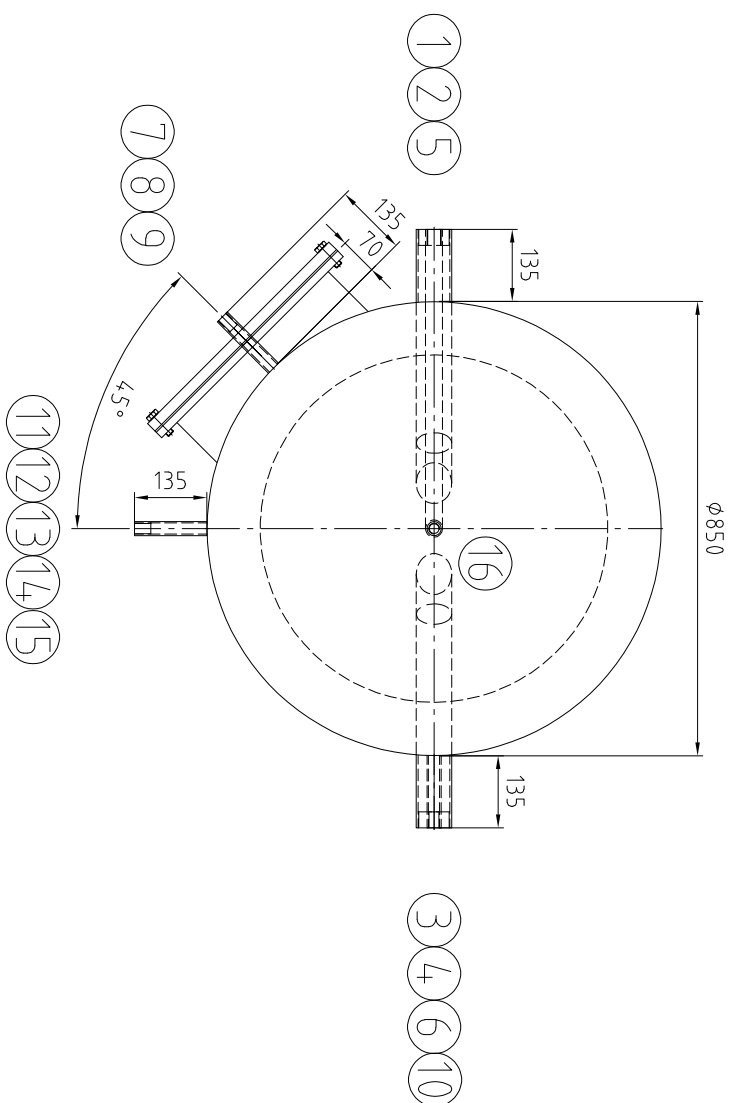


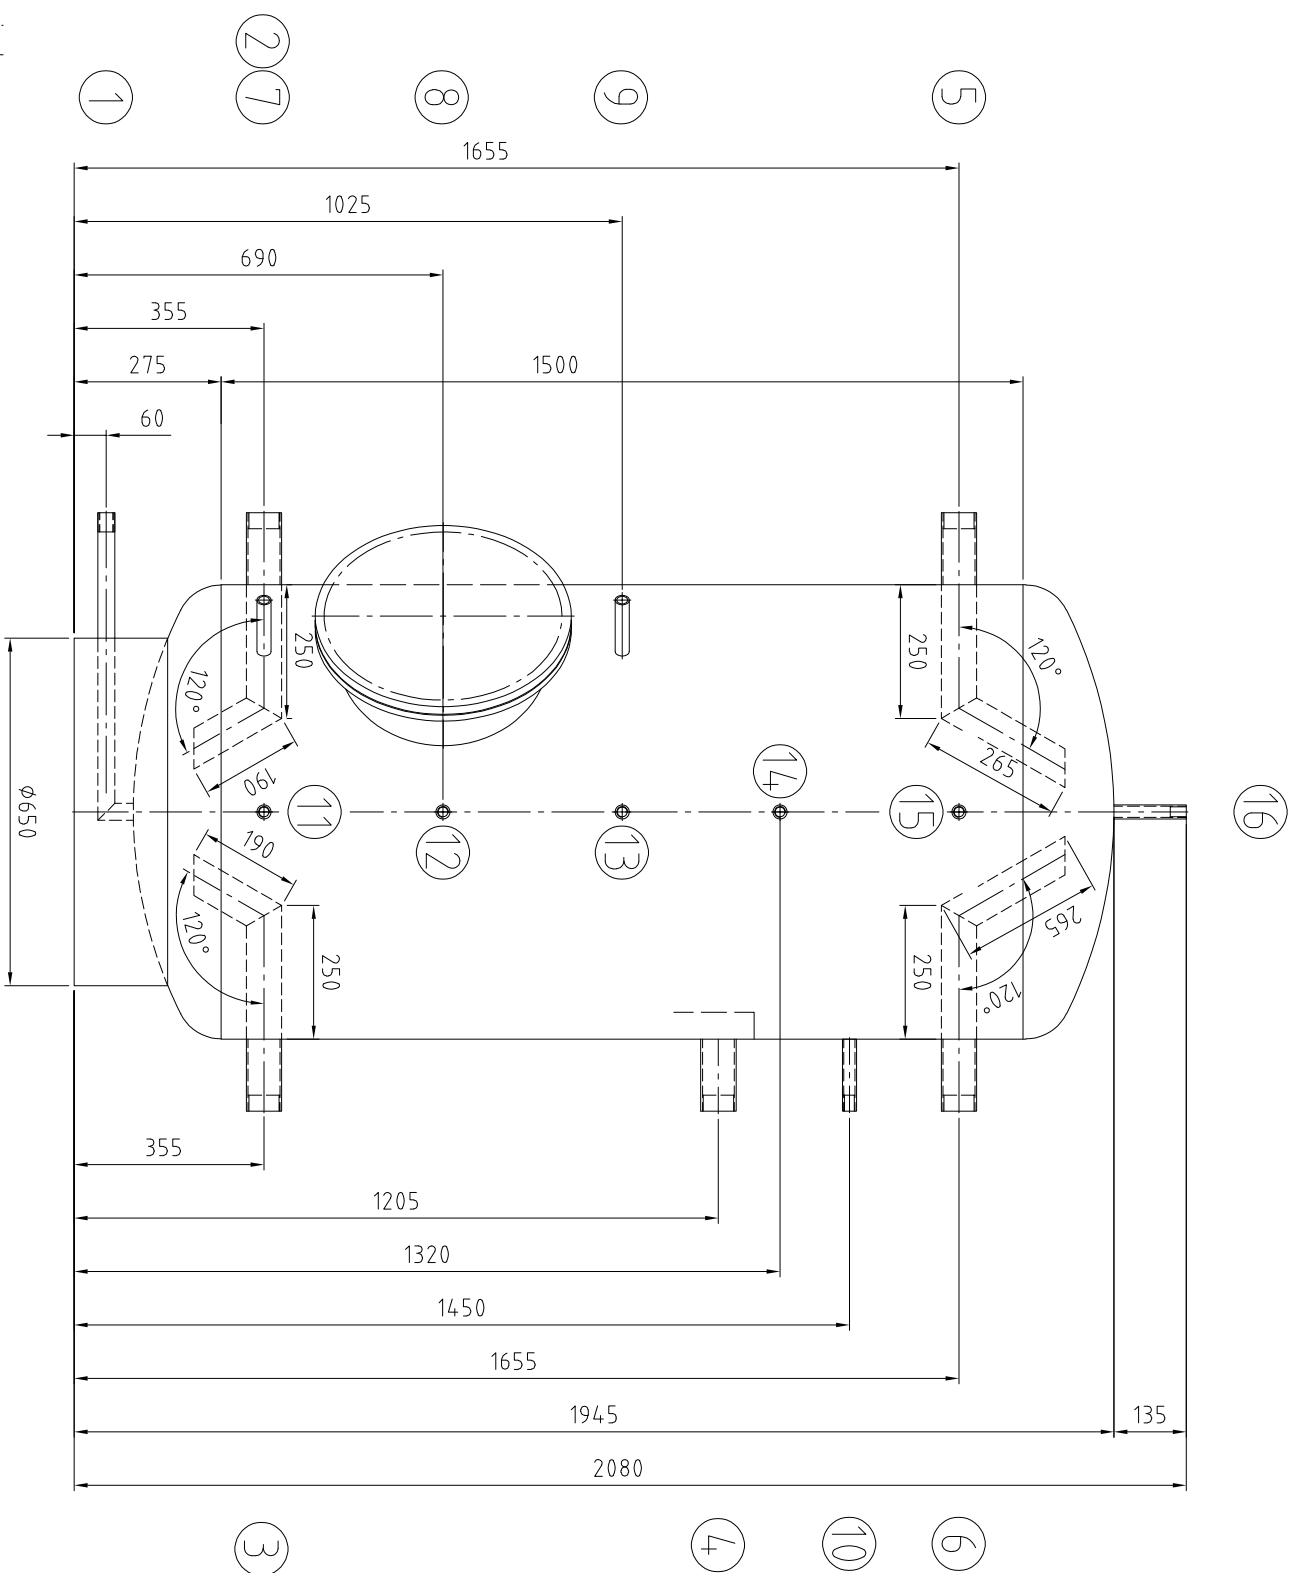

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!

Nozzle direction only according to the top view!!

Kippmaß/ tilting tight: 2110 mm

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Max. zul. Druck Max. allow. pressure	0/6	- bar
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	0/109	- °C
Prüfdruck Test pressure	7,8	- bar
Volumen Capacity	990	- L
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	geätzt und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	1.4571/ 1.44.04 316Ti/ 316L	
Gewicht Weight	195	
Artikel-Nr.		

16	Entlüftung/ air vent	Rp 1/2"	DN 2986		
15	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
14	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
13	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
12	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
11	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
10	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
9	Temperaturregelung/ temperature gauge	Rp 1/2"	DN 2986		
8	Revisionsöffnung/ handhole 4.00/4.80	Rp 4.00	RET	EPDM	
7	Thermometer/ thermometer	Rp 1/2"	DN 2986		
6	Warmwasser/ warm water	Rp 2"	DN 2986		
5	Ladevorlauf / heating flow	Rp 2"	DN 2986		
4	Zirkulation/ circulation	Rp 2"	DN 2986		
3	Laderücklauf / heating return	Rp 2"	DN 2986		
2	Kaltwasser / cold water	Rp 2"	DN 2986		
1	Entleerung/ drain	Rp 3/4"	DN 2986		
Stützen Nozzle	Benennung Denomination	DN	PN Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position
					Robr-abmessung Dimension

Rev1	10.09.2024	Riedel	Whan	Änderungen nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
		Datum/date	Name/name	
Gez. / drawn	04.09.2024		Bartsch	
Gepr. / appr.	04.09.2024		Whan	

Warmwasserspeicher / storage tank



Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzmerkmal D/3A-1/D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. All rights provided by "Schutzmerkmal D/3A-1/D" reserved

Stand/as per:
10.09.2024