

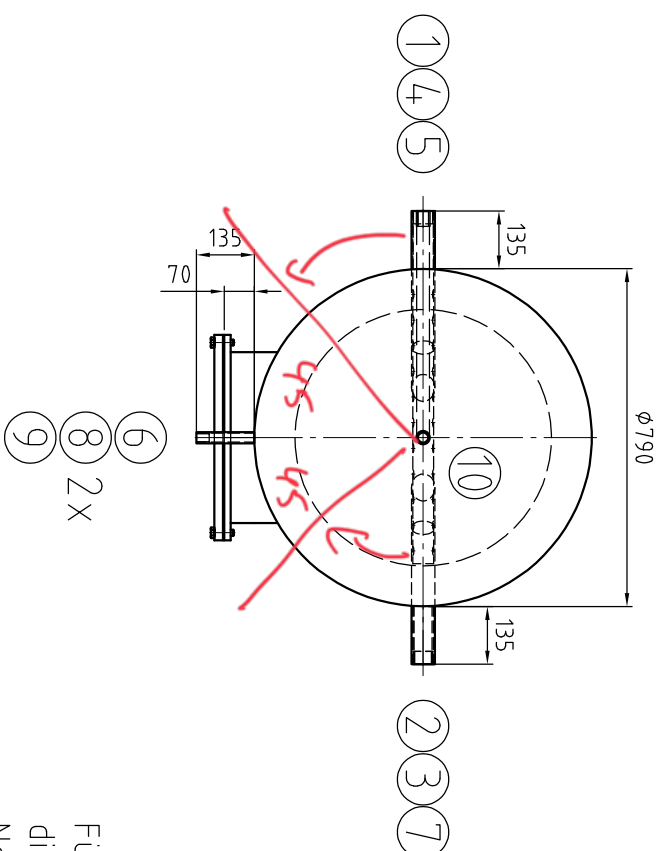


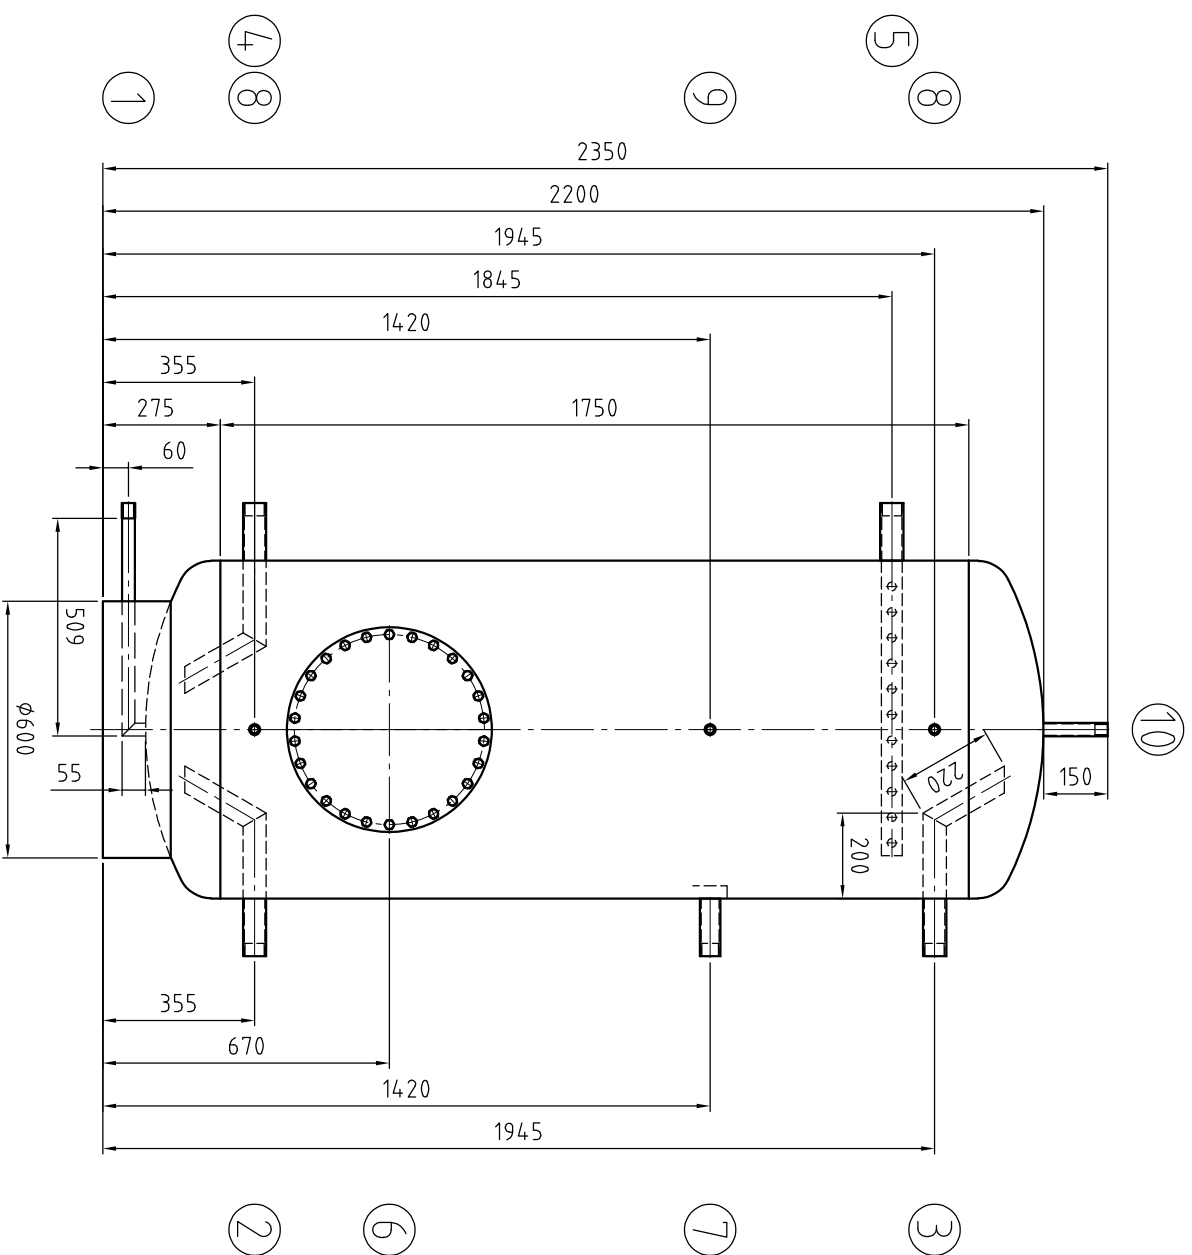

Kippmaß/ tilting tight: 2400 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!

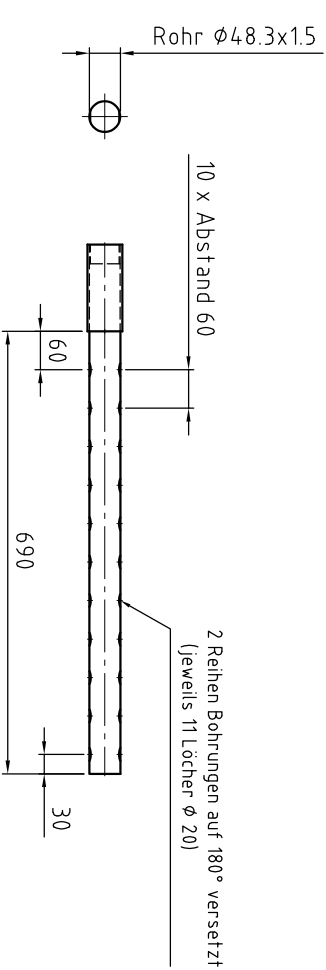

Detail Sprührohr

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes
Min./max. zul. Druck Min./max. allow. pressure	(PS)	0 / 6
Min./max. zul. Temperatur Min./max. allow. temperature	(TS)	0 / 109
Prüfdruck Test pressure	(PT)	12
Volumen Capacity	(V)	962
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebleicht und passiviert pickled and passivated	
Werkstoff material	316L	
Gewicht Weight	230	
Artikel-Nr. Article number		
Kategorie/Modul DGRL 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Art. 4. Abs. (3) / art. 4 (3)	

10	Entlüftung	Rp 3/4"		DIN 2986		
9	Thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986		
8 (2x)	Muffenanschluss Sonde	Rp 1/2"		DIN 2986		
7	Zirkulation	Rp 1/4"		DIN 2986		
6	Revisionsöffnung 4,00/4,80	4,00		RET	EPDM	
5	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1/12"		DIN 2986		
4	Laderücklauf mit Bogenrohr	Rp 1/12"		DIN 2986		
3	Warmwasser mit Bogenrohr	Rp 1/12"		DIN 2986		
2	Kaltwasser mit Bogenrohr	Rp 1/12"		DIN 2986		
1	Entleerung	Rp 3/4"		DIN 2986		
Stutzen Nozle	Benennung Denomination	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Facing	Position Position
						Rohr- abmessung Dimension

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification	
	Datum/date	Name/name	Kernwort/Subject:		
Gez. / drawn	13.11.2025	Riedel			
Gepr. / appr	13.11.2025	Wihan			

Warmwasserspeicher/ storage tank
Typ RET 1000 special

Zeichnung Nr. / Drawing No. : 23352-0	Projekt Nr. / Project No. : P2500785	Bestell Nr. / Order No. :	Maßstab / Scale 1:12,5
--	---	---------------------------	---------------------------

					Stand/as pe 13.11.2025
--	--	--	--	--	---------------------------