
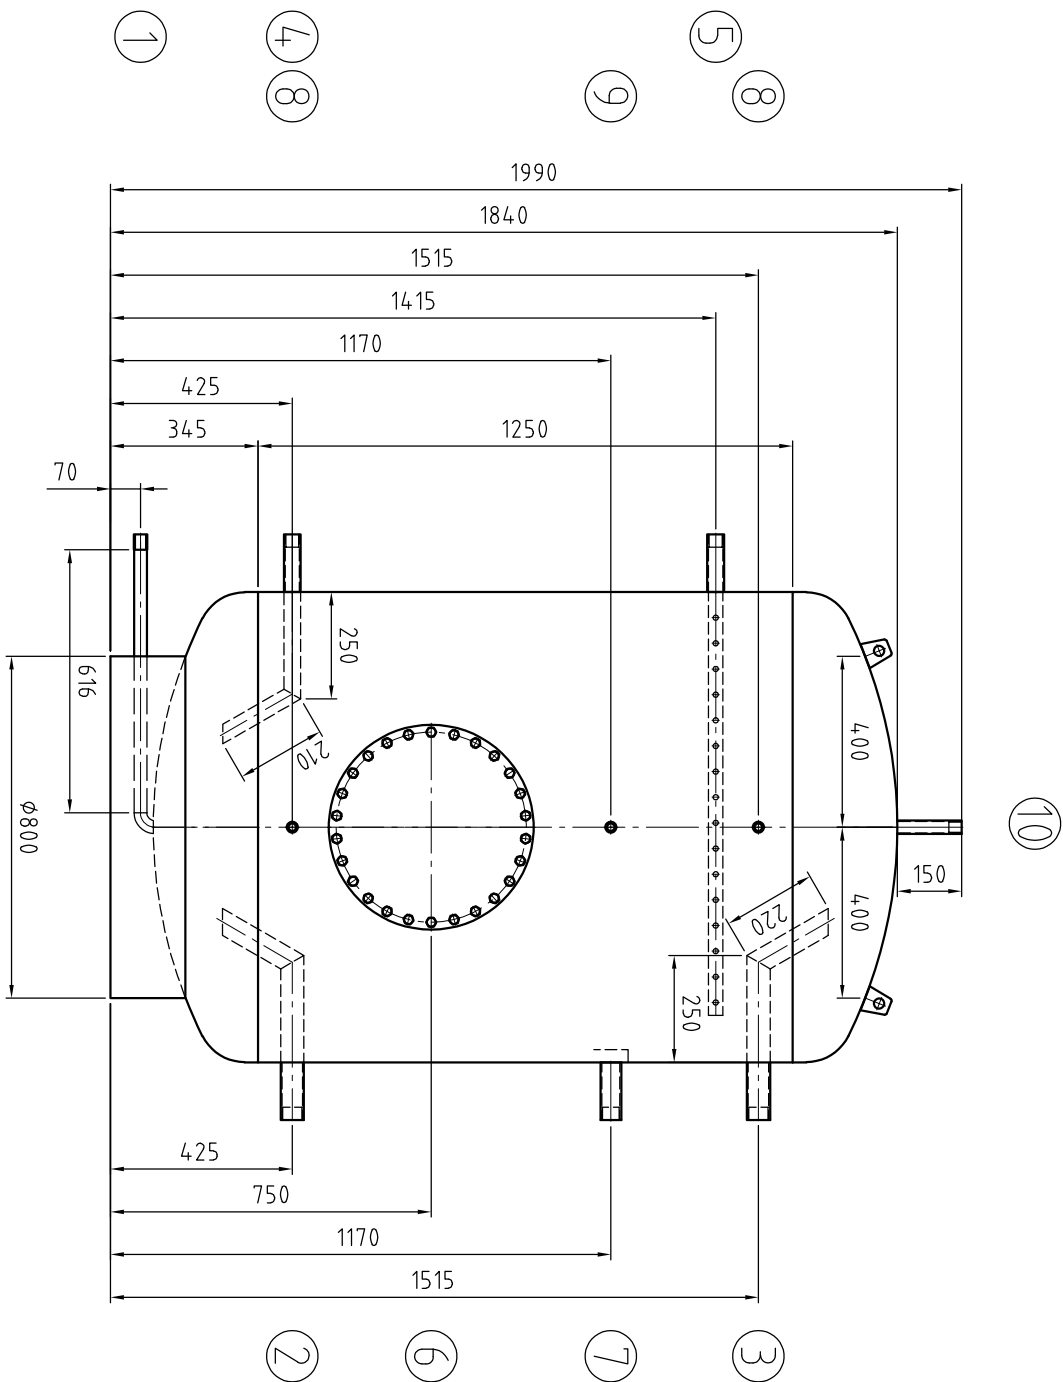


Detail Sprührohr

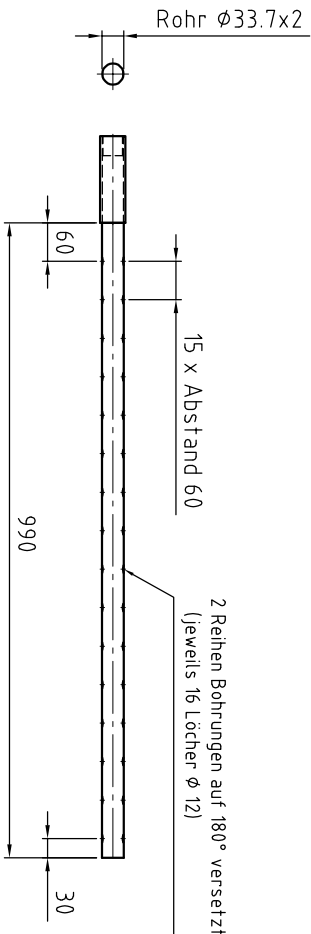

Min./max. zul. Druck		Min./max. zul. Temperatur	Min./max. zul. Temperatur	Prüfdruck	Test pressure	Volumen Capacity	Oberflächenbearbeitung Surface treatment	Werkstoff material	Gewicht Weight	Artikel-Nr. Article number	Kategorie/Modul DGR 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU
Min./max. allow. pressure		Min./max. allow. temperature	Min./max. allow. temperature	(PS)	(TS)	(PT)	(V)				
0 / 6		0 / 109	-	12	-	14.73	gebeizt und passiviert pickled and passivated	316L	260		Art. 4 Abs. (3) / art. 4 (3)

10	Entlüftung	Rp 3/4"	DIN 2986		
9	Thermometer	Rp 1/2"	DIN 2986		
8 (2x)	Muffenanschluss Sonde	Rp 1/2"	DIN 2986		
7	Zirkulation	Rp 1 1/4"	DIN 2986		
6	Revisionsöffnung 400/480	4,00	RET	EPDM	
5	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1"	DIN 2986		
4	Laderücklauf mit Bogenrohr	Rp 1"	DIN 2986		
3	Warmwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
2	Kaltwasser mit Bogenrohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986		
1	Entleerung	Rp 3/4"	DIN 2986		
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche Facing	Position Position
Nozzle	Denomination				Rohrmaßung Dimension

Index		Datum/date		Gez./drawn		Gepr./appr.		Kennwort/Subject		Art der Änderung / Modification	
				Datum/date		Name/name					
Gez. / drawn		11.11.2025		Riedel							
Gepr. / appr.		11.11.2025		Wihan							

Wärmwasserspeicher/ storage tank

Typ RET 1500 special

Zeichnung Nr. : Drawing No. :		Projekt Nr. : Project No. :		Bestell Nr. / Order No. :		Maßstab / Scale		Blatt / sheet	
23353-0		P2500785				1:12.5		1/1	
								Stand/as per: 11.11.2025	

Kippmaß/ tilting tight: 2060 mm

Für die Lage der Stutzen ist ausschließlich die Draufsicht verbindlich!
Nozzle direction only according to the top view!!