



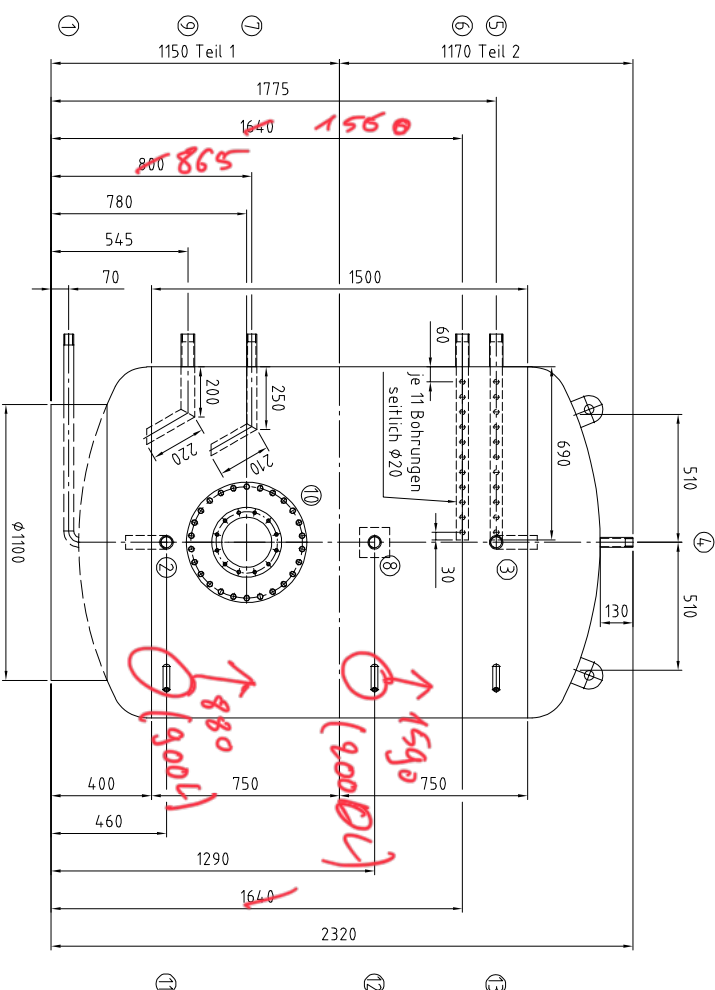


Achtung:
Für die Stutzenstellung
ist ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

Kippmaß: 24,10 mm

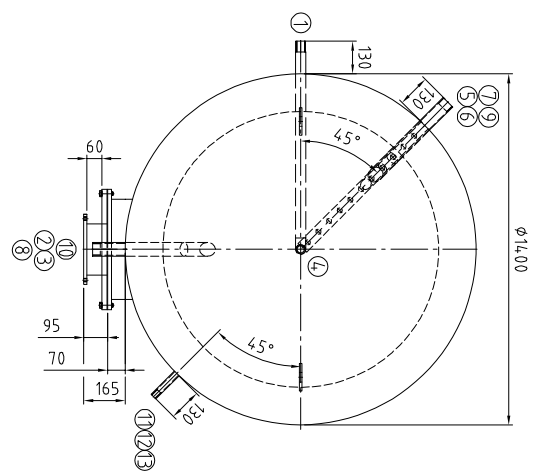

Detail Pos. ②③



Min./max. zul. Druck	Min./max. zul. pressure	(PS)		Mantelraum	Inside of jacket		Rohrraum	Inside of tubes
Min./max. zul. Temperatur	Min./max. zul. temperature	(TS)						
Prüfdruck	Test pressure	(PT)						
Volumen	Capacity	(V)						
Oberflächenbearbeitung	Surface treatment							
Material	Material							
Gewicht	Weight							
Artikel-Nr.	Article number							
Kategorie/Modul	Category/module							

13	Anschluss Fühler	Rp 1/2"	DIN 2986					
12	Anschluss Fühler	Rp 1/2"	DIN 2986					
11	Anschluss Fühler	Rp 1/2"	DIN 2986					
10	Hemloch Ø400/480 mit Reduzierung auf Ø200/280	400	RET	EPDM				
9	Laderücklauf	Rp 1/2"	DIN 2986					
8	Zirkulation	Rp 1/2"	DIN 2986					
7	Laderücklauf	Rp 1"	DIN 2986					
6	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1/2"	DIN 2986					
5	Ladevorlauf mit Sprührohr	Rp 1"	DIN 2986					
4	Entlüftung	Rp 1"	DIN 2986					
3	Warmwasser	Rp 1/2"	DIN 2986					
2	Kaltwasser	Rp 1/2"	DIN 2986					
1	Entleerung	Rp 1"	DIN 2986					
Stutzen	Benennung	DN	PN	Dichtfläche	Position	Rohrabmessung		
Nozzle	Denomination			Standard	Facing	Position	Dimension	

Rev1 30.01.2026	Riedel	Whan	Änderung nach Kundenwunsch	
Index	Datum/date	Gez./drawn	Name/name	Art der Änderung / Modification
Gez. / drawn	14.01.2026	Whan	Altmanshofer	
Benennung / Designation:	Warmwasserspeicher/storage tank			
Zeichnung Nr. / Drawing No.:	P260016/ V4.54.0	Projekt Nr. / Project No.:	KST300/12.4213	Maßstab / Scale
23.6.39-0 Rev1				1:15
Wärmepumpe sowie Verteilungslänge dieser Zeichnung, Vervielfältigung sowie die Weitergabe dieser Zeichnung ist ohne schriftliche Genehmigung der ISPAG ist ausdrücklich gestattet. Die Weitergabe dieser Zeichnung ist ohne schriftliche Genehmigung der ISPAG ist ausdrücklich verboten.				Blatt / sheet
				1/1
				Stand/as per:
				30.01.2026

