

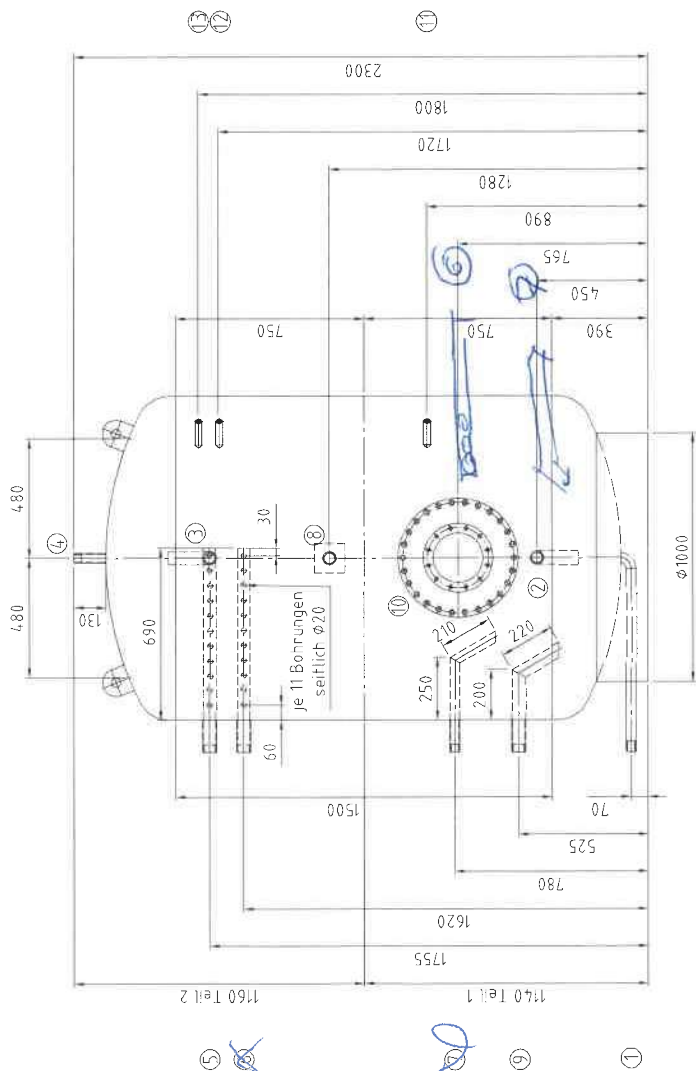


Detail Pos. ②③



Achtung:
Für die Stützenstellung
ist ausschließlich die
Draufsicht verbindlich!

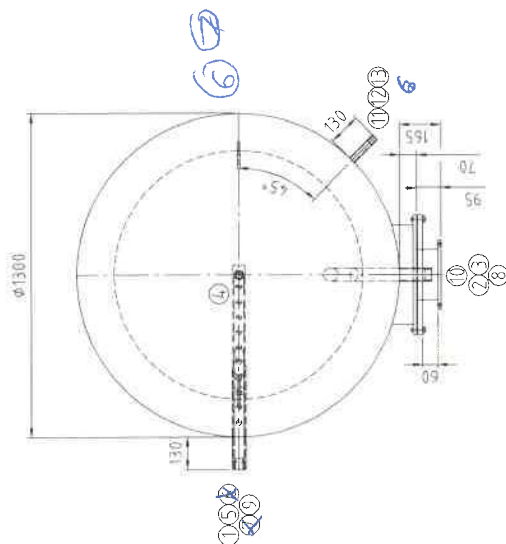

Min./max. zul. Druck (PS)	Min./max. allow. pressure	Mantraum Inside of jacket	Rollraum Inside of tubes
Min./max. zul. Temperatur (TS)	Min./max. allow. temperature	0 / 6	—
Prüfdruck (PT)	Test pressure	0 / 109	—
Volumen Capacity	(V)	9	—
Oberflächenbearbeitung Surface treatment	gebätzt und passiviert pickled and passivated	2500	—
Werkstoff material	AISI 316L		
Gewicht Weight	400		
Artikel-Nr. Article number	—		
Kategorie/Modul DGR: 2014/68/EU Category/module PED 2014/68/EU	Art 4 Abs. (3)		

13	Anschluss Fühler	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
12	Anschluss Fühler	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
11	Anschluss Fühler	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
10	Manisch Ø40/48 mit Reduzierung auf Ø20/30	400	RET	EPDM
9	Laderücklauf	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
8	Zirkulation	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
7	Laderücklauf	Rp 1"	DIN 2986	
6	Ladevorrat mit Sprührohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
5	Ladevorrat mit Sprührohr	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
4	Entlüftung	Rp 1"	DIN 2986	
3	Warmwasser	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
2	Kaltwasser	Rp 1 1/2"	DIN 2986	
1	Entleerung	Rp 1"	DIN 2986	
Stutzen Boreing	DN	PN	Norm Standard	Dichtfläche Footing
Nozelle Dimension				Position Position

Rev2	09.02.2026	Riedel	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Rev1	30.01.2026	Riedel	Whan	Änderung nach Kundenwunsch
Index	Datum/date	Gez./drawn	Gedr./appr	Art der Änderung / Modification

Gez./drawn	13.01.2026	Altmannshofel	Whan	Kennwert/Subject
Gedr./appr.	13.01.2026	Whan		
Benennung / Designation:				

Warmwasserspeicher/storage tank		Bestell Nr. / Order No.	Matr.Nr. / Scale	Blatt / sheet
Typ RET 2500 Sonder als Bausatz 2-teilig		KST300/124.212	1:15	1/2
Zeichnung Nr. / Drawing No.	Projekt Nr. / Project No.	P260016/ V4541		
234.38-0 Rev2				



Kippmaß: 2380 mm