



Ösen mit 8mm
Polsterblech

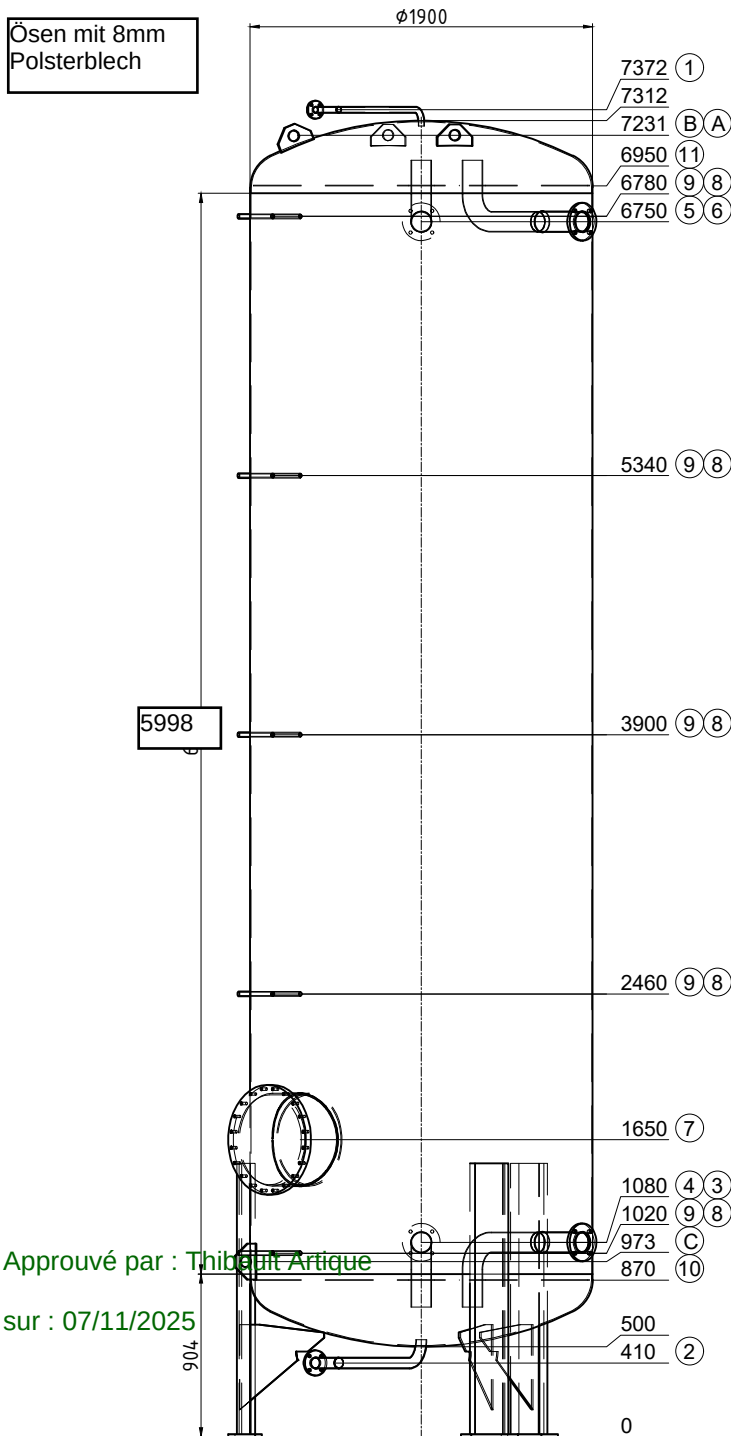

Transport liegend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	220	210	Flansch Typ01 DN25 PN6 mit Bogenrohr Entlüftung
2	1	220	210	Flansch Typ01 DN50 PN6 mit Bogenrohr Entleerung
3	1	300	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
4	1	300	180	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
5	1	300	180	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
6	1	300	45	Flansch Typ01 DN100 PN6 mit Bogenrohr
7	1	220	315	Mannloch NW500 PN6
8	5	220	225	Muffe 1/2" Fühler
9	5	220	240	Muffe 1/2" Thermometer
10	1	0	-	Lochblech
11	1	0	-	Lochblech
A	2	--	195	Hebeöse oben
B	1	--	285	Hebeöse oben
C	1	120	285	Hebeöse seitlich

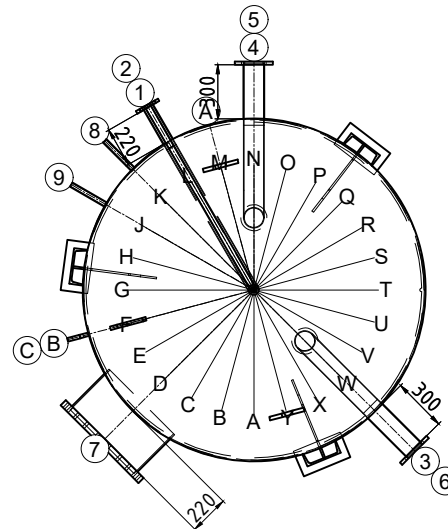

UNP200 LG=1500mm
mit s=8mm Polsterblech

KST300/121864 - Lucens
WA237528/15705
VK75465
1x LB10.02.2026



Z.-Nr.: 51423/5

Kom.:
KST300 121864 Lucens

Auftragsnr.: 51423

Stückzahl: 1

Bezeichn: Accumulateur Thermique

Genauer: --

Inhalt: 18404 Liter
Material: S235JR
Gewicht: 2073 kg
Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
Betriebs/Prüfüberdruck: 0.6 / 0.9 MPa
Oberfläche außen: grundiert
Oberfläche innen: roh
Boden/Mantelstärke: 7/5
Kippmaß: 7351 mm
In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4
Abs. 3.

Isolierung:
bauseits

Diese Zwickel bei den Füßen
zeichnet der Generator immer
noch obwohl wir dies lt. Technik
nicht mehr so machen dürfen!



Lochblech 50%

Achtung! Ispag montiert die Tauchhülse mit $\phi 16$ mm

Ersteller/Datum: Egl / 06.11.2025