
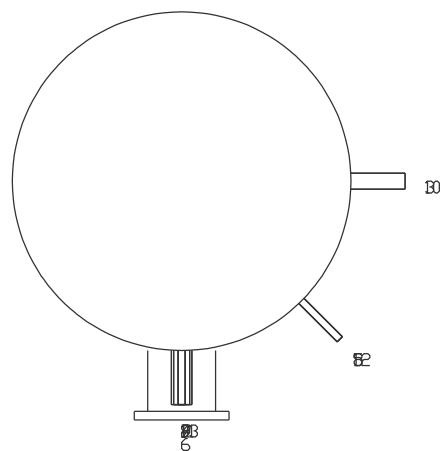


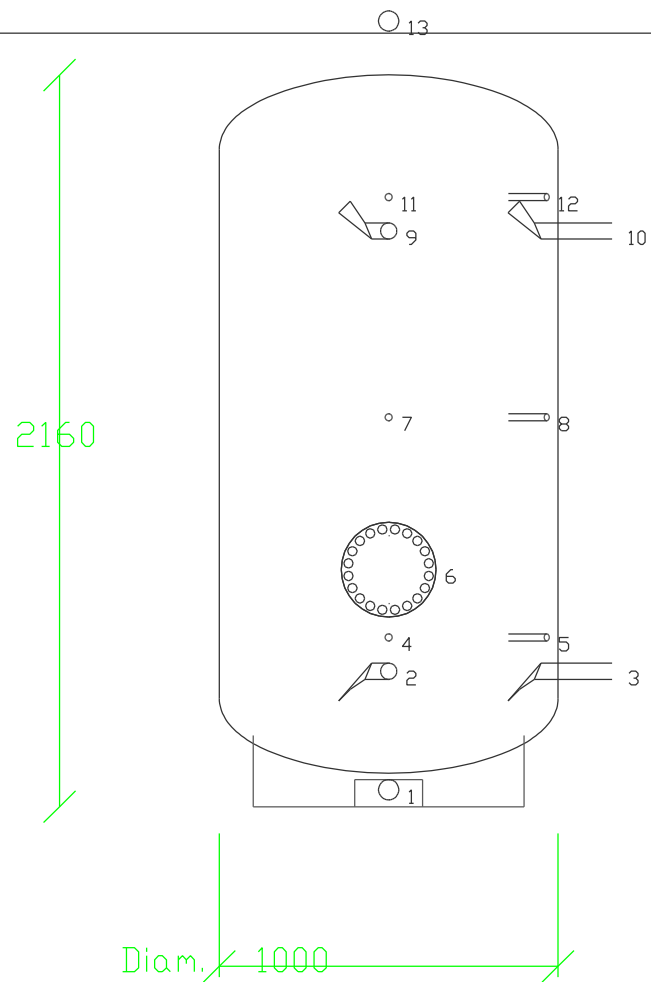

ID	DESCRIPTION	ELEVATION	ANGLE
1	Raccord Rp2'' pour vidange	50 mm	0 deg
2	Raccord Rp1½'' avec tube plongeant	400 mm	0 deg
3	Raccord Rp1½'' avec tube plongeant	400 mm	90 deg
4	Raccord Rp½'' avec pour sonde(s) sans ces derniè?re(s) avec doigt(s) de gant	500 mm	0 deg
5	Raccord Rp½'' avec pour thermomètre 0-120 deg C, L=200, D=100	500 mm	45 deg
6	Raccord diam200/280	700 mm	0 deg
7	Raccord Rp½'' avec pour sonde(s) sans ces derniè?re(s) avec doigt(s) de gant	1150 mm	0 deg
8	Raccord Rp½'' avec pour thermomètre 0-120 deg C, L=200, D=100	1150 mm	45 deg
9	Raccord Rp1½'' avec tube plongeant	1700 mm	0 deg
10	Raccord Rp1½'' avec tube plongeant	1700 mm	90 deg
11	Raccord Rp½'' avec pour sonde(s) sans ces derniè?re(s) avec doigt(s) de gant	1800 mm	0 deg
12	Raccord Rp½'' avec pour thermomètre 0-120 deg C, L=200, D=100	1800 mm	45 deg
13	Raccord Rp2'' pour purge	2320 mm	0 deg

PLAN No: 24639	CLIENT: Optima Climatisation SA	
MATIERE: AISI316L	OBJET: Collonge-Bellerive -	
VOLUME: 1500 L	Douce Rive - Grand Palais	
PRESSION : 6.00 bar	DATE: 31/03/2026	POIDS:
	DESSIN: C. Barthel	--- kg